

Gipskarton-Feuerschutzplatte GKF 18 mm, gemäß DIN 18180: 2014-09 [3], gem. MholzBauRI, verspachtelt, gestrichen (Farbe gem. Bemusterung) wenn keine Vorwand

Fugendichtband Farbton nach Bemusterung grau

Gipskarton-Feuerschutzplatte 2-fache Beplankung GKF 18 mm, gemäß DIN 18180: 2014-09 [3], gem. MholzBauR. Q3
Verspachtelung
Installationsebene Mineralwolle, 2x40mm, 50mm
Metalständer Vorsatzschale max. 31,3cm Abstand, WLG 035 Schmelzpunkt >1000° nach DIN EN 13162 / DIN 4102-17, nicht glimmend, $\rho=20 \text{ kg/m}^3$, $\lambda=0,035 \text{ W/(mk)}$

Dampfsperre sd-Wert >4,0m (gem. DIN4108-3, Tabelle 4, sd trocken)

Gipskartonplatte 12,5mm, Q2 Spachtelung, Anstrich weiß

EPDM Folie auf Rahmen geklebt, luftdicht, überlappend auf Dampfsperre

Fugendichtband Farbton nach Bemusterung grau

Multifunktionsband ca. 10mm

Innen

Multifunktionsband ca. 10mm

Fugendichtband Farbton nach Bemusterung grau

EPDM Folie auf Rahmen geklebt, luftdicht, überlappend auf Dampfsperre

Fensterbank Innen, Holzwerkstoff weiß beschichtet, auskragend vorne und seitlich 20mm

BRH 80 cm

Montageklötze Holz unter Fensterbank

Fugendichtband Farbton nach Bemusterung grau

Installationsebene Mineralwolle, 2x40mm, 50mm
Metalständer Vorsatzschale max. 31,3cm Abstand, WLG 035 Schmelzpunkt >1000° nach DIN EN 13162 / DIN 4102-17, nicht glimmend, $\rho=20 \text{ kg/m}^3$, $\lambda=0,035 \text{ W/(mk)}$

Mineralwolle, 280mm, WLG 035 Schmelzpunkt >1000° nach DIN EN 13162 / DIN 4102-17, nicht glimmend, $\rho=20 \text{ kg/m}^3$, $\lambda=0,035 \text{ W/(mk)}$

Dampfsperre sd-Wert >2,0m (gem. DIN4108-3)

Gipskarton-Feuerschutzplatte GKF 18 mm, gemäß DIN 18180: 2014-09 [3], gem. MholzBauRI, verspachtelt, gestrichen (Farbe gem. Bemusterung) wenn keine Vorwand

Fassadenbekleidung Holzlattung vertikal, formschlüssige Schalung (Nut & Feder), Lärche d=21mm, unterschiedl. Breiten (65/90/125mm), Anteil Schalungsbreiten zu jeweils 1/3, Lasur zur Vorvergrauung gem. Bemusterung mit KEIM Lignosil 4863 o. glw., Tropfkante abgeschrägt

NH C24, 280x60mm gem. Angaben Statiker

Unterspannbahn, winddichte Ebene sd-Wert <0,3m, winddicht verkleben

Gipskarton-Feuerschutzplatte GKF 18 mm, gemäß DIN 18180: 2014-09 [3], gem. MholzBauRI, verspachtelt, gestrichen (Farbe gem. Bemusterung) wenn keine Vorwand

Fenstersturz NH C24 280x80 gem. Angaben Statiker

Holzlattung 24x48

Fensterlaibung Aluminium, pulverbeschichtet, auf Rahmen und Fassade-Unterkonstruktion mit sichtbaren Schrauben befestigt, RAL Design 1106020 (C&D) und RAL Design 0505040 (A&B)

Perforierte Unterkante Aluminium Laibung, für Hinterlüftung (min 100cm²/m freie Fläche nach DIN 18516-1) und Wasseraustritt dimensioniert

Kleintier-/Insektenschutzgitter, Kunststoff

EPDM Folie auf Rahmen geklebt, wasserdicht, überlappend auf Unterspannbahn

Aufsatzlüfter ALEFS 30 Helios o.gl.

Außen

Kunststofffenster 2-flg., Drehkipp, Stulpfenster, Aufsatzlüfter, 3-fach Verglasung SSG, Uf 1,0 W/m²K, Ug 0,6 W/m²K, Uw 0,80 W/m²K, g<0,36, Rw 32 dB

Fensterlaibung Aluminium, pulverbeschichtet, auf Rahmen und Fassade-Unterkonstruktion befestigt, RAL Design 1106020 (C&D) und RAL Design 0505040 (A&B)

Fensterbank Aluminium, pulverbeschichtet,

Kleintier-/Insektenschutzgitter, Kunststoff

EPDM Folie auf Rahmen geklebt, wasserdicht, überlappend auf Unterspannbahn

Fassadenbekleidung Holzlattung vertikal, formschlüssige Schalung (Nut & Feder), Lärche d=21mm, unterschiedl. Breiten (65/90/125mm), Anteil Schalungsbreiten zu jeweils 1/3, Lasur zur Vorvergrauung gem. Bemusterung mit KEIM Lignosil 4863 o. glw., Tropfkante abgeschrägt

Unterspannbahn, winddichte Ebene sd-Wert <0,3m, winddicht verkleben

Gipskarton-Feuerschutzplatte GKF 18 mm, gemäß DIN 18180: 2014-09 [3], gem. MholzBauRI, verspachtelt, gestrichen (Farbe gem. Bemusterung) wenn keine Vorwand

BAUHERR:

ProPotsdam GmbH

DAS URHEBERRECHT DIESER ZEICHNUNG LIEGT BEI DER dRMM GMBH.
DIESE ZEICHNUNG DARF NICHT SKALIERT WERDEN. DIE VERVIELFÄLTIGUNG UND ELEKTRONISCHE VERBREITUNG KANN ZU EINER VERZERRUNG UND GRÖßENÄNDERUNG DES ORIGINALS DER ZEICHNUNG FÜHREN.
DIE dRMM GMBH ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR JEGLICHE ABWEICHENDE MAßE, DIE DURCH MESSEN ODER SKALIEREN DIESER ZEICHNUNG ENTSTEHEN. DERRAUSGEHENDIGE ANGABEN SIND NICHT VERLÄSSLICH. WENN KEINE ABMESSUNGEN ANGEZEIGT SIND, LIEGT ES IN DER VERANTWORTUNG DES EMPFÄNGERS, DIE ABMESSUNGEN SPEZIELL BEIM ARCHITEKTEN ODER DURCH MESSEN VOR ORT ZU ERMITTELN.
DIE DIMENSIONIERUNG ALLER BAUTEILE UND ANLAGEN MUSS IMMER ANHAND DER ENTSPRECHENDEN INGENIEURISCHEN GRUNDPRINZIPIEN WERDEN. ALLE FEHLENDEN INFORMATION ODER UNSTIMMIGKEITEN IN DEN ZEICHNUNGEN SIND DEM URHEBER MITZUTEILEN.
WIEDERKÖCHEN NACH ENBAUWEISEN, WIE REGALE SIND TEIL DIESER AUSFÜHRUNGSPLANUNG. ETWAS GRÄFICHE DARSTELLUNGEN DIENEN NUR DER GRAFISCHEN KOMMUNIKATION UND DEM VERSTÄNDNIS.

LEGENDE:


	Änderungen zum vorhergehenden Index
	In Klärung
	Schnittstellen
	Elementstoß

ALLE STAHLBETON- UND HOLZKONSTRUKTIONEN SIND GEMÄß DEN ANGABEN DES STATIKERS DIMENSIONIERT UND SPEZIFIZIERT.
ALLE FUßBODENHEIZUNGSELEMENTE SIND DER KG 400 ZUGEOBDNET.

P_1	LV Holzbau	FM HB SL	11.03.26
Änderung_03	Ergänzung Anteile Schalungsbreiten		11.03.26
Änderung_02	Lage Dampfsperre		11.03.26
Änderung_01	KVH 6/28		11.03.26
P_0	LPH5 Holzbau	FM HB SL	25.07.25
V_1	VORABZUG HÜLLE & REGELAUFBÄUTEN	FM HB SL	29.11.24
V_0	VORABZUG HÜLLE DETAILS	FM HB SL	22.08.24

IND	BESCHREIBUNG	GZ	GP	QA	DATUM
-----	--------------	----	----	----	-------

dRMM
Studio Berlin
Schlesische Straße 26
Aufgang B
10997 Berlin
www.drmstudio.com
T +49 (0) 30 3118 9209

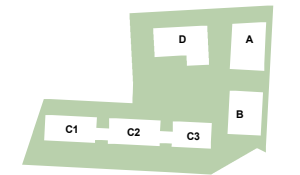

TITEL VERT. - AW REGEL Fenster Holzständer ABCD		
PROJEKT 0622_Potsdam_RKWWA8		
PROJEKTSTATUS LPH 5	MAßSTAB 1 : 5	FORMAT A3
PLANNUMMER RKWWA8_DE_AW_6174	INDEX P_1	

1 6174__AW REGEL Fenster Holzständer__ABCD