

MH Schnitt B  
52/IG - Plan-Nr. 021  
MH-1

### Legende

Höhenbezug: +/- 0.00 = 45.90 ü.NHN  
Bauteilhöhen: alle Höhenangaben beziehen sich auf OK FFB

Vor der Ausführung sind alle für die Mächtigkeit der Konstruktion relevanten Maße am Bau zu prüfen.  
Im Falle festgestellter Abweichungen zu den Planungsmaßen ist die örtliche Bauleitung umgehend zu informieren

- Änderungsmarke
- ▨ STB-tragend: Bestand / Neubau
- ▨ ST.-Leichtbeton LC12/13, tragend: Neubau
- ▨ Mauerwerk tragend: Bestand / Neubau
- ▨ Mauerwerk nicht tragend / Neubau
- ▨ Leichtbauwände nicht tragend: Bestand / Neubau
- ▨ Perimeterdämmung 035
- ▨ Sauberkeitsschicht, unbewehrt

- F-30
- BWEU / F-60
- F-90
- Brandschutzanforderung Wände
- MB Gastro - Sozial + Büronutzung
- Besucher-WC D/H
- MB Büro Mühlenverein
- Wohnen
- Funktionsflächen / Technik
- sonstige Nebennutzflächen
- Erschließungsflächen


- FFB +0.00 / +0.00 Höhe OK-Fertigfußboden; Bestand (ca.) / geplante Höhe
- RD -0.25 / -0.25 Höhe OK-Rohdecke; Bestand (ca.) / geplante Höhe
- BRH +0.90 Brüstungshöhe, roh ab OK FFB
- T-MH.EG.001 / -0.01 Türnummer: Tür-Bauteil.Ebene.f.d.-Nummer - Bestand / -Neubau
- T-30/90 Brandschutztür: feuerhemmend T-30 / feuerbeständig T-90
- T-30/90-RS Brandschutztür: feuerhemmend T-30 / feuerbeständig T-90, Rauchschutz
- RST Rauchschutztür n. DIN 18095
- dTs dicht- und selbstschließende Tür
- FSA im Betrieb offen stehend mit elektr.-mechanische Feststellanlage
- MK/RK Öffnungsüberwachung mit Magnet- und Riegelkontakt

- Angaben Schlitz- und Durchbruchplanung**
- KB d=150 - H/S/L/E Kernbohrung (Durchmesser) - Heizung/Sanitär/Lüftung/Elektro
  - BZ - H/S/L/E Bohrzone für KB, stat. Vorgaben zur Ausführung sind zu beachten
  - WD 20/30 - H/S/L/E Wanddurchbruch (Breite/Höhe) - Heizung/Sanitär/Lüftung/Elektro
  - WD 20/30 - H/S/L/E Wanddurchbruch (Breite/Höhe) - Heizung/Sanitär/Lüftung/Elektro
  - WS 20/10 - H/S/L/E Wandschlitz (Breite/Tiefe) - Heizung/Sanitär/Lüftung/Elektro
  - WA 40/60/20 - H/S/L/E Wandaussparung (Breite/Höhe/Tiefe) - Heizung/Sanitär/Lüftung/Elektro
  - DD 40/60 - H/S/L/E Deckendurchbruch (Länge/Breite) - Heizung/Sanitär/Lüftung/Elektro
  - DA 40/60/15 - H/S/L/E Deckenaussparung (Länge/Breite/Tiefe) - Heizung/Sanitär/Lüftung/Elektro
  - Bodeneinlauf / Dacheinlauf


### LV-Anlage - noch nicht zur Ausführung freigegeben

a 30.08.2024 allg. Forderung xxx

Auftraggeber / Bauherr:



Stiftung  
Preussische Schlösser und Gärten  
Berlin / Brandenburg  
vertreten durch  
Abt. VIII - Architektur  
Postfach 601462 - 14414 Potsdam

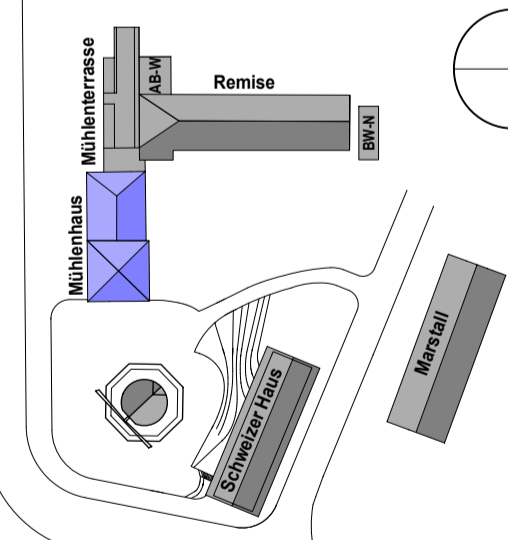

freigegeben: am: ...

Entwurfverfasser / Architekt: ...

Fachplanung: ...

### Besucherzentrum Historische Mühle im Park Sanssouci Mühlenhauskomplex (Mühlenhaus, Mühltenterrasse, Remise)

Planbezeichnung	Mühlenhaus Querschnitt C-C			Leistungsphase	LPH 5
Plancode	SN_SI_521_G-00_xx_A300_SN-CC	Id. Plan-Nr.	022-2	Index	a
Maßstab	1 : 50				
leitender Architekt	Fachplaner			X	
Unterschrift	Format	DIN-A1		Datum	18.12.2023