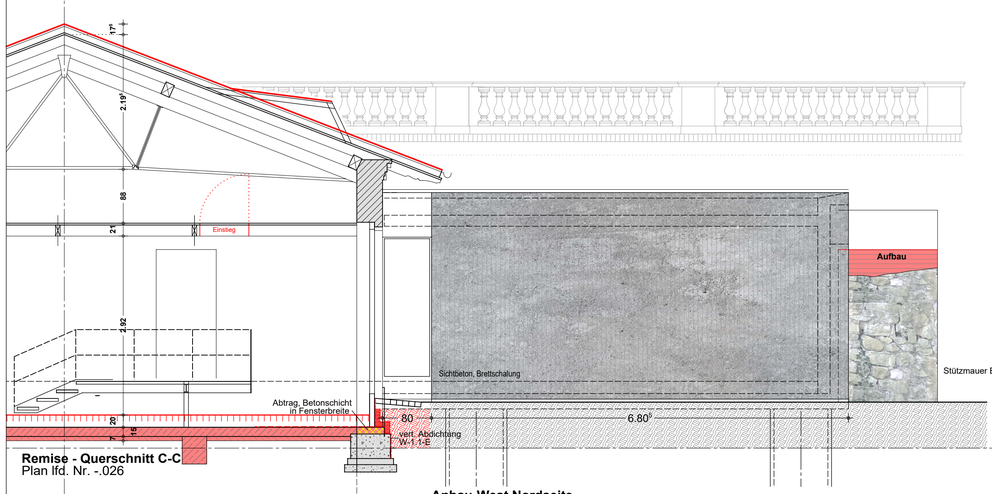

Remise - Querschnitt C-C
Plan lfd. Nr. -.026

Anbau-West Nordseite

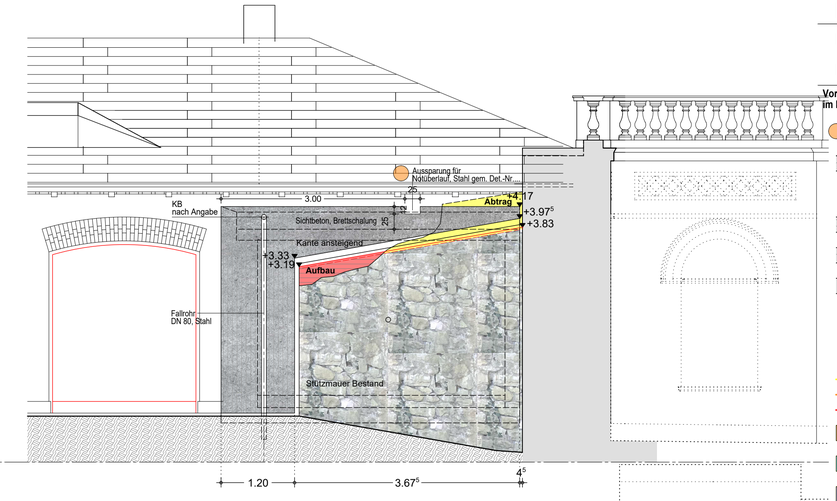

Anbau-West, Westseite

Legende

Höhenbezug: **+/- 0.00 = 45.90 ü.NHN**

Bauteilhöhen: **alle Höhenngaben beziehen sich auf OK FFB**

Vor der Ausführung sind alle für die Maßhaltigkeit der Konstruktion relevanten Maße am Bau zu prüfen. Im Falle festgestellter Abweichungen zu den Planungsmaßen ist die örtliche Bauleitung umgehend zu informieren

Änderungsmarke

- STB-tragend: Bestand / Neubau
- ST.-Leichtbeton LC12/13, tragend: Neubau
- Mauerwerk tragend: Bestand / Neubau
- Mauerwerk nicht tragend / Neubau
- Leichtbauwände nicht tragend: Bestand / Neubau
- Perimeterdämmung 035
- Sauberkeitsschicht, unbewehrt

Brandschutzanforderung Wände: F-30 / BWEW / F-60 / F-90

- MB Gastro - Sozial + Büronutzung
- Funktionsflächen / Technik
- Besucher-WC D/H
- sonstige Nebennutzflächen
- MB Büro Mühlenverein
- Erschließungsflächen
- Wohnen

FFB +0.00 / **+0.00** Höhe OK-Fertigfußboden: Bestand (ca.) / **geplante Höhe**
RD -0.25 / **-0.25** / Höhe OK-Rohdecke: Bestand (ca.) / **geplante Höhe**

BRH +0.90	Brüstungshöhe, roh ab OK FFB
T-MH.EG.001 / -.001	Türnummer: Tür-Bauteil.Ebene.lfd.-Nummer - Bestand / -Neubau
T-30/90	**Brandschutztür: feuerhemmend T-30 / feuerbeständig T-90**
T-30/90-RS	Brandschutztür: feuerhemmend T-30 / feuerbeständig T-90, Rauchschutz
RST	Rauchschutztür n. DIN 18095
dTs	dicht- und selbstschließende Tür
FSA	im Betrieb offen stehend mit elektr.-mechanische Feststellanlage
MK/RK	Öffnungsüberwachung mit Magnet- und Riegelkontakt

Angaben Schlitz- und Durchbruchplanung

KB d=150 - H/S/L/E	Kernbohrung (Durchmesser) - Heizung/Sanitär/Lüftung/Elektro
BZ - H/S/L/E	Bohrzone für KB, stat. Vorgaben zur Ausführung sind zu beachten
WD 20/30 - H/S/L/E	Wanddurchbruch (Breite/Höhe) - Heizung/Sanitär/Lüftung/Elektro
WD 20/30 - H/S/L/E	Wanddurchbruch (Breite/Höhe) - Heizung/Sanitär/Lüftung/Elektro
WS 20/10 - H/S/L/E	Wandschlitz (Breite/Tiefe) - Heizung/Sanitär/Lüftung/Elektro
WA 40/60/20 - H/S/L/E	Wandaussparung (Breite/Höhe/Tiefe) - Heizung/Sanitär/Lüftung/Elektro
DD 40/60 - H/S/L/E	Deckendurchbruch (Länge/Breite) - Heizung/Sanitär/Lüftung/Elektro
DA 40/60/15 - H/S/L/E	Deckenaussparung (Länge/Breite/Tiefe) - Heizung/Sanitär/Lüftung/Elt.
☒ BE / DA	Bodeneinlauf / Dacheinlauf

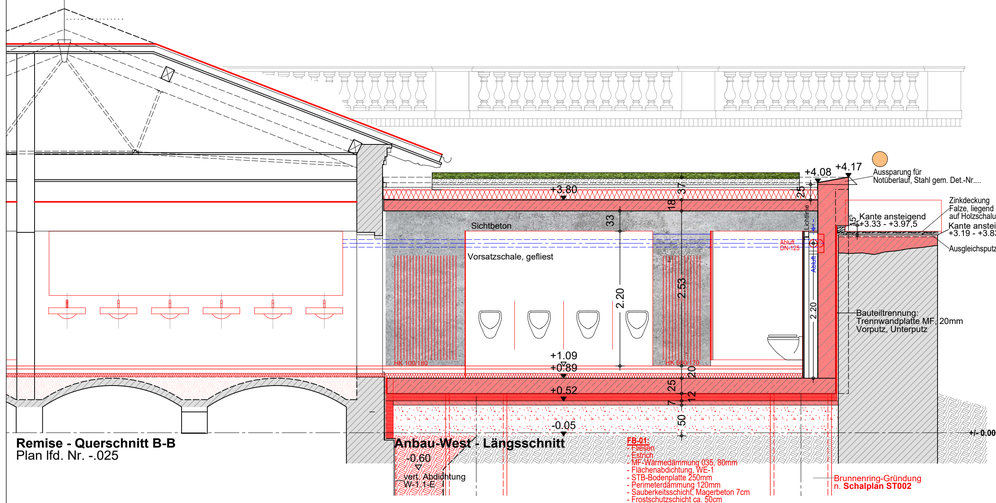

Remise - Querschnitt B-B
Plan lfd. Nr. -.025

Anbau-West - Längsschnitt

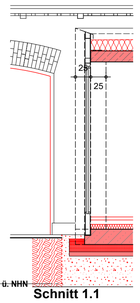

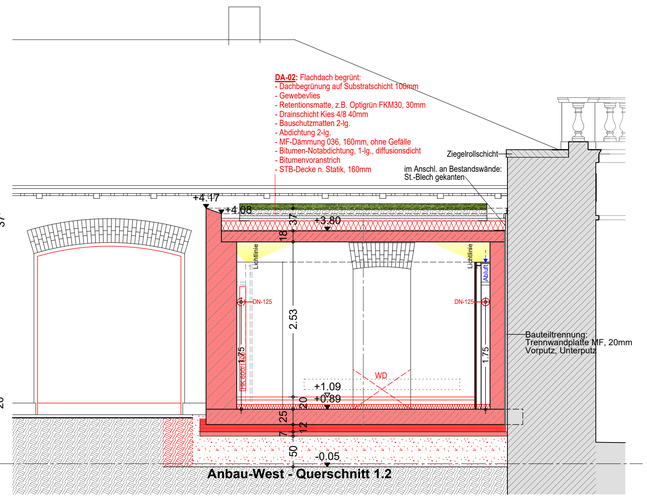

Anbau-West - Querschnitt 1.2

Datum			
Index	e	06.06.2025	
Verteiler		Fa. Fritsch GmbH	

e	06.06.2025	Bauanlauf Rohbau 1	
d	07.05.2025	Notüberlauf, Freigabe Schalplanung	
c	28.03.2025	Überarbeitung, Fortschreibung	
b	14.02.2025	Vergabe Rohbau	
a	30.08.2024	Fortschreibung, Abgleich Statik	xxx

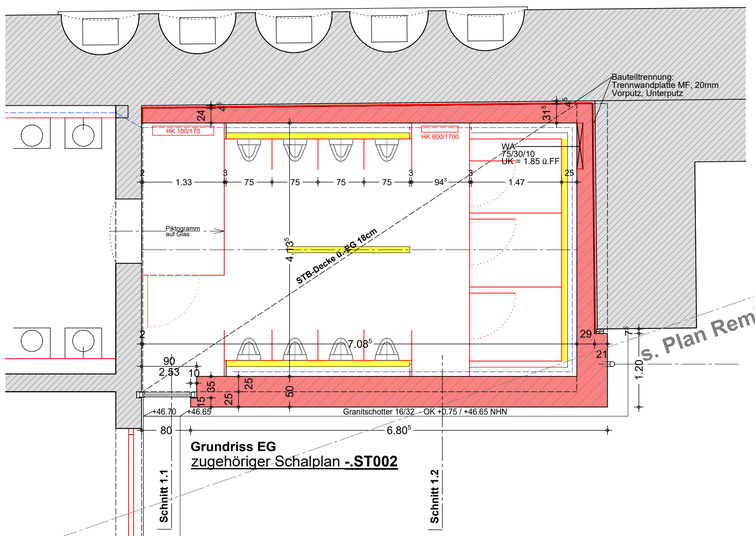

Grundriss EG
zugehöriger Schalplan **-.ST002**

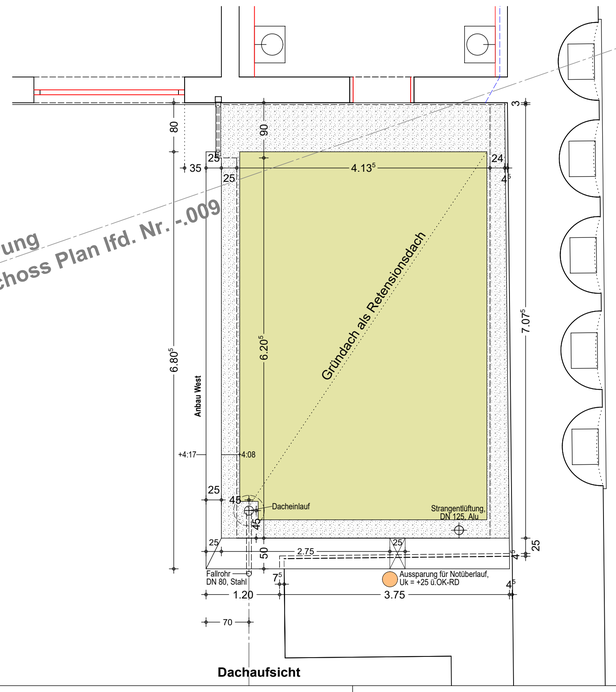

nur zur Orientierung
s. Plan Remise, Grundriss Ergeschoss Plan lfd. Nr. -.009

Auftraggeber / Bauherr:

Stiftung
Preussische Schlösser und Gärten Berlin / Brandenburg

vertreten durch
Abt. VIII - Architektur
Postfach 601462 - 14414 Potsdam



freigegeben: am:

Entwurfsverfasser / Architekt:

...
...
...
Fachplanung:

Bauvorhaben
Besucherzentrum Historische Mühle im Park *Sanssouci* Mühlenhauskomplex (Mühlenhaus, Mühlenterrasse, Remise)

Planbezeichnung
Remise Anbau-West
Grundriss, Schnitte, Ansichten

Leistungsphase: **LPH 5**

Plancode	lfd. Plan-Nr.	Index	Maßstab
SN_SI_540_G-00_xx_A300_GR	028-2	e	1 : 50

leitender Architekt

Fachplaner: x

Unterschrift

Format: **DIN-A1**

Datum: **01.07.2024**