

Typ: T1-BS Notausgang (barrierefreie Schwelle)
(Fassade Süd) (nach außen öffnend)

2,04²m x 3,43m RBM

Profile: 3-teiliges Türelement aus Aluminiumprofilen, pulverbeschichtet.
1x Gangflügel als Drehflügel,
1x Standflügel als Drehflügel,
1x Festverglasung

Beschläge: außen: Türdrücker Edelstahl (1x, Gangflügel),
innen: Türdrücker Edelstahl (2x), abschließbar,
innen: **Paniktürschloss mit Profilzylinder**, Vollpaniktür, Panikfunktion **B**-Verriegelung, Drehstellung mit Öffnungsbegrenzern 90°
Wandtürstopper (2x)
Magnetkontakt (je Türflügel)
Riegelschaltkontakt

Notausgangsverschlüsse nach DIN EN 179

Griffhöhe Achse ü. OKFF 105cm

RC2 (RC2-N)

Verglasung: g-Wert nach Vorgabe Bauphysiker

VSG-Isolierverglasung nach DIN EN 1627:2011

Schallschutz: bewertetes Schalldämmmaß $R_w \geq 40$ dB nach Vorgabe Bauphysik

Markisen: -

Farbigkeit: Alle sichtbare Bauteile gemäß Farbkonzept

Wärmeschutz: $U_w \leq 1,30$ W/(m²K)

Typ: T4-BS Notausgang (barrierefreie Schwelle)
(Fassade West) (nach außen öffnend)

2,04²m x 3,43m RBM

Profile: 2-teiliges Türelement aus Aluminiumprofilen, pulverbeschichtet.
1x Gangflügel als Drehflügel,
1x Standflügel als Drehflügel,

Beschläge: außen: Griffstange Edelstahl(1xGangflügel)
innen: Türdrücker (2x) abschließbar,
innen: **Paniktürschloss mit Profilzylinder**, Vollpaniktür, Panikfunktion **E**-Verriegelung, Schloß vorgerüstet für Anschluss einer Zutrittskontrolle,
Drehstellung mit Öffnungsbegrenzern 90°
Wandtürstopper (2x)
Magnetkontakt (je Türflügel)
Riegelschaltkontakt
Elektr. Türöffner- und Klingelanlag

Notausgangsverschlüsse nach DIN EN 179

Griffhöhe Achse ü. OKFF 105cm

RC2 (RC2-N)

Verglasung: g-Wert nach Vorgabe Bauphysiker


VSG-Isolierverglasung nach DIN EN 1627:2011

Schallschutz: -

Markisen: -

Farbigkeit: Alle sichtbare Bauteile gemäß Farbkonzept

Wärmeschutz: $U_w \leq 1,30$ W/(m²K)

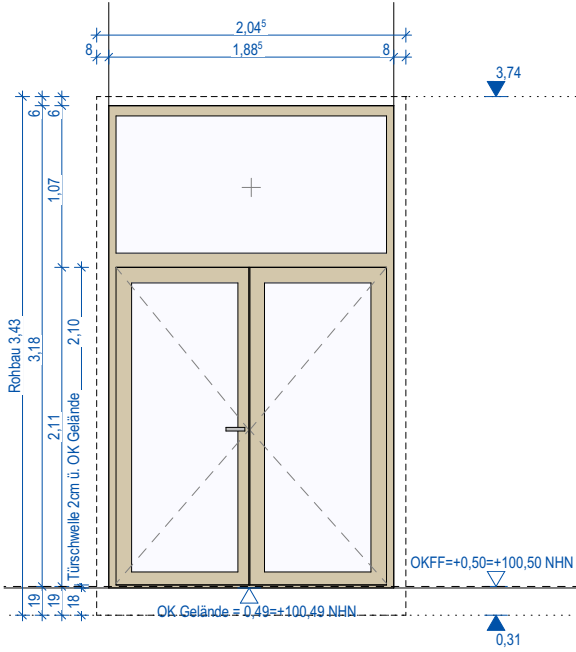

Typ: T2-BS Notausgang (barrierefreie Schwelle)
(Fassade Süd - TRH) (nach außen öffnend)

2,04²m x 3,43m RBM

Profile: 3-teiliges Türelement aus Aluminiumprofilen, pulverbeschichtet.
1x Gangflügel als Drehflügel,
1x Standflügel als Drehflügel,
1x Festverglasung

Beschläge: außen: Griffstange Edelstahl (1x, Gangflügel)
innen: Türdrücker Edelstahl (2x) abschließbar,
innen: **Paniktürschloss mit Profilzylinder**, Vollpaniktür, Panikfunktion **E**-Verriegelung, Schloß vorgerüstet für Anschluss einer Zutrittskontrolle,
Drehstellung mit Öffnungsbegrenzern 90°
Wandtürstopper (2x),
Magnetkontakt (je Türflügel),
Riegelschaltkontakt,
Elektr. Türöffner

Notausgangsverschlüsse nach DIN EN 179

Griffhöhe Achse ü. OKFF 105cm

RC2 (RC2-N)

Verglasung: g-Wert nach Vorgabe Bauphysiker


VSG-Isolierverglasung nach DIN EN 1627:2011

Schallschutz: -

Markisen: -

Farbigkeit: Alle sichtbare Bauteile gemäß Farbkonzept

Wärmeschutz: $U_w \leq 1,30$ W/(m²K)

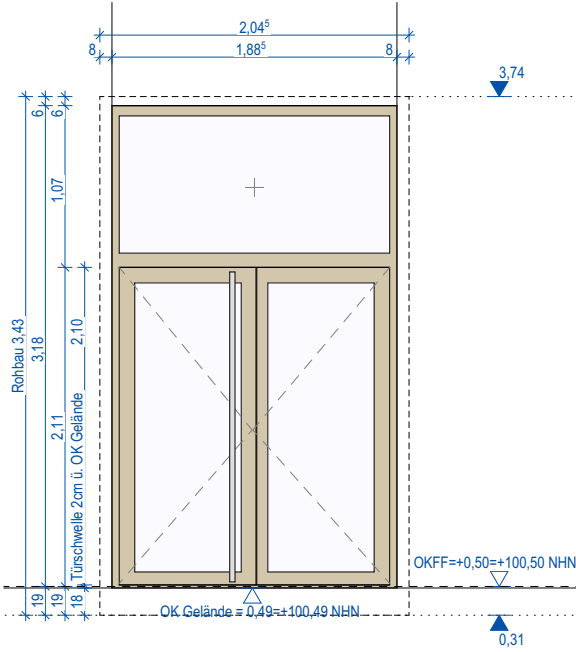

Typ: T5 (Einbringstür Sporthalle)
2,04²m x 3,43m RBM (nach außen öffnend)

Profile: 2-teiliges Türelement aus thermisch getrenntem Stahl-Anschlagprofilrohr,
1x Gangflügel als Drehflügel,
1x Standflügel als Drehflügel

Rahmen/Flügel: innen: bauseitige prallwandunterkonstruktion
Außen: Metallblech pulverbeschichtet

Beschläge: außen: Knopfschild (1xGangflügel)
innen: Turnhallenmuscheldrucker (2x), abschließbar,
Drehstellung mit Öffnungsbegrenzern 90°
Wandtürstopper (2x)
Magnetkontakt (je Türflügel)
Riegelschaltkontakt

Griffhöhe Achse ü. OKFF 105cm

RC2

Schwelle: Schwerlastschwelle (Riffelblech aus Edelstahl als Fensterbank)


Verglasung: -

Schallschutz: resultierendes Schalldämmmaß von 35 dB, nach Vorgabe Bauphysiker

Markisen: -

Farbigkeit: Alle sichtbare Bauteile gemäß Farbkonzept

Wärmeschutz: $U_w \leq 1,5$ W/(m²K)

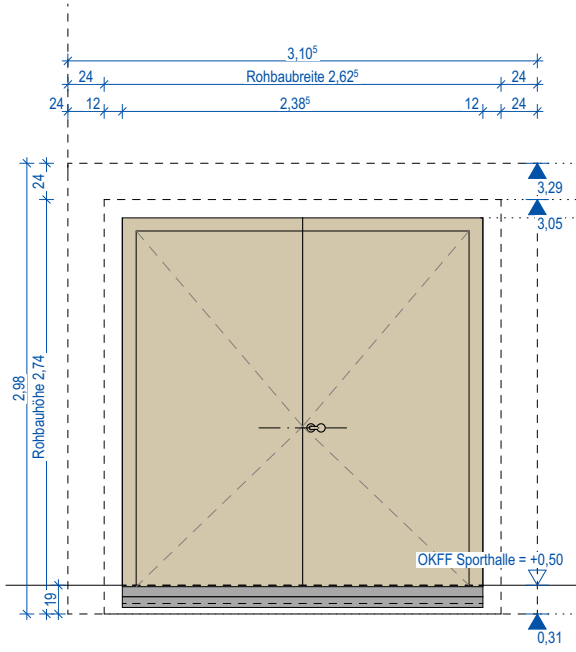

Typ: T3-BS Notausgang (barrierefreie Schwelle)
(Fassade Nord) (nach außen öffnend)

2,12²m x 3,43m RBM

Profile: 3-teiliges Türelement aus Aluminiumprofilen, pulverbeschichtet.
1x Gangflügel als Drehflügel,
1x Standflügel als Drehflügel,

Beschläge: außen: Griffstange Edelstahl (1x Gangflügel)
innen: Türdrücker (2x), abschließbar,
innen: **Paniktürschloss mit Profilzylinder**, Vollpaniktür, Panikfunktion **E**-Verriegelung, Schloß vorgerüstet für Anschluss einer Zutrittskontrolle,
Drehstellung mit Öffnungsbegrenzern 90°
Wandtürstopper (2x)
Magnetkontakt (je Türflügel)
Riegelschaltkontakt
Elektr. Türöffner- und Klingelanlag

Notausgangsverschlüsse nach DIN EN 179

Griffhöhe Achse ü. OKFF 105cm

RC2 (RC2-N)

Verglasung: g-Wert nach Vorgabe Bauphysiker


VSG-Isolierverglasung nach DIN EN 1627:2011

Schallschutz: -

Markisen: -

Farbigkeit: Alle sichtbare Bauteile gemäß Farbkonzept

Wärmeschutz: $U_w \leq 1,30$ W/(m²K)

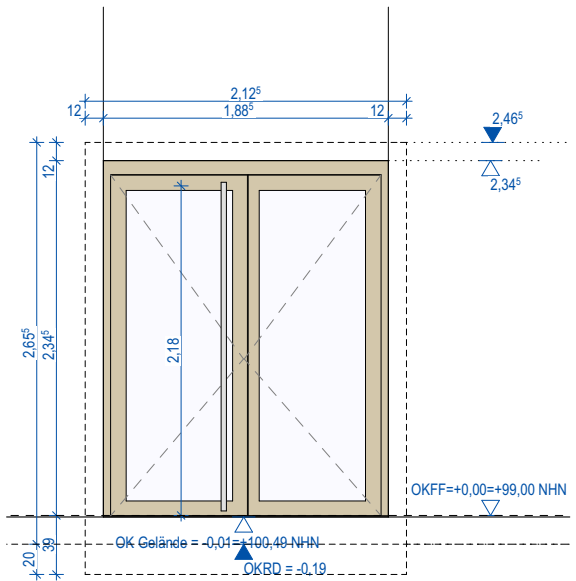

Typ: T6 (T30-RS)
1,26m x 2,25m RBM (nach außen öffnend)

Profile: Türelement aus Aluminiumprofile, pulverbeschichtet.
1x Hauptflügel als Drehflügel,

Beschläge: außen: Türdrücker
innen: Türknauf, abschließbar

Drehstellung mit Öffnungsbegrenzern 90°

Notausgangsverschlüsse nach DIN EN 179

Griffhöhe Achse ü. OKFF 105cm

Schwelle: Schwerlastschwelle (Riffelblech aus Edelstahl als Fensterbank)

Verglasung: g-Wert nach Vorgabe Bauphysiker

F30-verglasung


VSG-Isolierverglasung nach DIN EN 1627:2011

Schallschutz: -

Markisen: -

Farbigkeit: Alle sichtbare Bauteile gemäß Farbkonzept

Wärmeschutz: $U_w \leq 1,30$ W/(m²K)

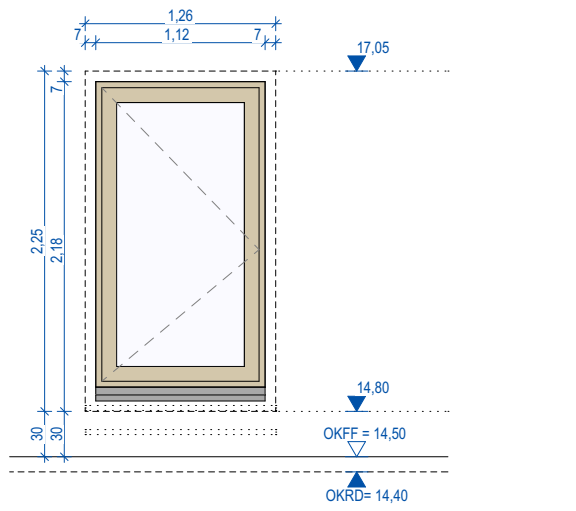

Allgemeiner Hinweis:

Die Schließanlage wird in durch eine Folgeleistung ausgeführt und gesondert ausgeschrieben. Alle Beschläge sind dahingehend für den nachträglichen Einbau von batteriebetriebenen Transponder-Schließzylindern vorzurüsten. Insbesondere müssen die Schlösser kompatibel für den Einbau einer Schließanlage der Fa. Salto sein (kompatibel mit DIN Einsteckschlössern).

Türen:

T-A.0.F1.1, T-A.0.F1.2, T-A.0.F1.3, T-A.0.F1.4 sind im Plan BOS-5-ARC-DT-337-01-1, BOS-5-ARC-DT-337-01-2 sowie im Plan BOS-5-ARC-DT-337-03 enthalten

Pläne und Maße sind vor Arbeitsbeginn zu prüfen. Die Pläne sind mit den Plänen der Fachplaner zu vergleichen.
Plannummer und Index beachten. Bei Erscheinen eines neuen Planes wird der ungültige Plan nicht eingezogen.
Bei Differenzen zwischen den einzelnen Planungsunterlagen oder den Maßen vor Ort ist vor Ausführung unbedingt Rücksprache mit der örtlichen Bauüberwachung zu halten.
Sofern nicht anders vermerkt, sind alle Höhen auf OKFF bezogen.
Alle Maße "in kursiv" oder mit Zusatz "ca." dienen nur der Orientierung und müssen vor Ort durch Aufmaß verifiziert werden.

Datum	gez.	Vermerke und Änderungshinweise	Index
15.08.2025	sam	Planerstellung	-
06.10.2025	sam	vers. Anpassungen, Überführung Fenstertür EG FT1 zu Plan-Nr.: BOS-5-ARC-DT-334-01-3 Übersicht Fenster und Fenstertüren	a
22.12.2025	bf	Anpassung Schallschutz gem. Ang. Bauphysik	b
			c
			d

Bildungscampus BOS - Erweiterung

Bauherr	Stadt Spremberg am Markt 1 03130 Spremberg	Planinhalt	Übersicht Außentüren
		Planungsphase	Ausführungsplanung
Planer		Stand: Maßstab:	22.12.2025 1:50
		Bearbeitet:	
		Plannummer:	BOS-5-ARC-DT-334-03-1b