


Zielbezeichnung	Stromkreis	Querschnitt
Einspeisung von HV	5X35	
Überspannungsschutz Kombiblenner Typ 2	1X35	
Steckd. R.	3X2,5	
Steckd. R.	3X2,5	
Steckd. R.	3X2,5	
Kraftsteckd. 16A	5X2,5	
Kraftsteckd. 32A	5X4	
Reserve		
Reserve		
Reserve		
Licht Tor	3X1,5	
Licht Scheinwerfer Tor	3X1,5	
Reserve		
Reserve		

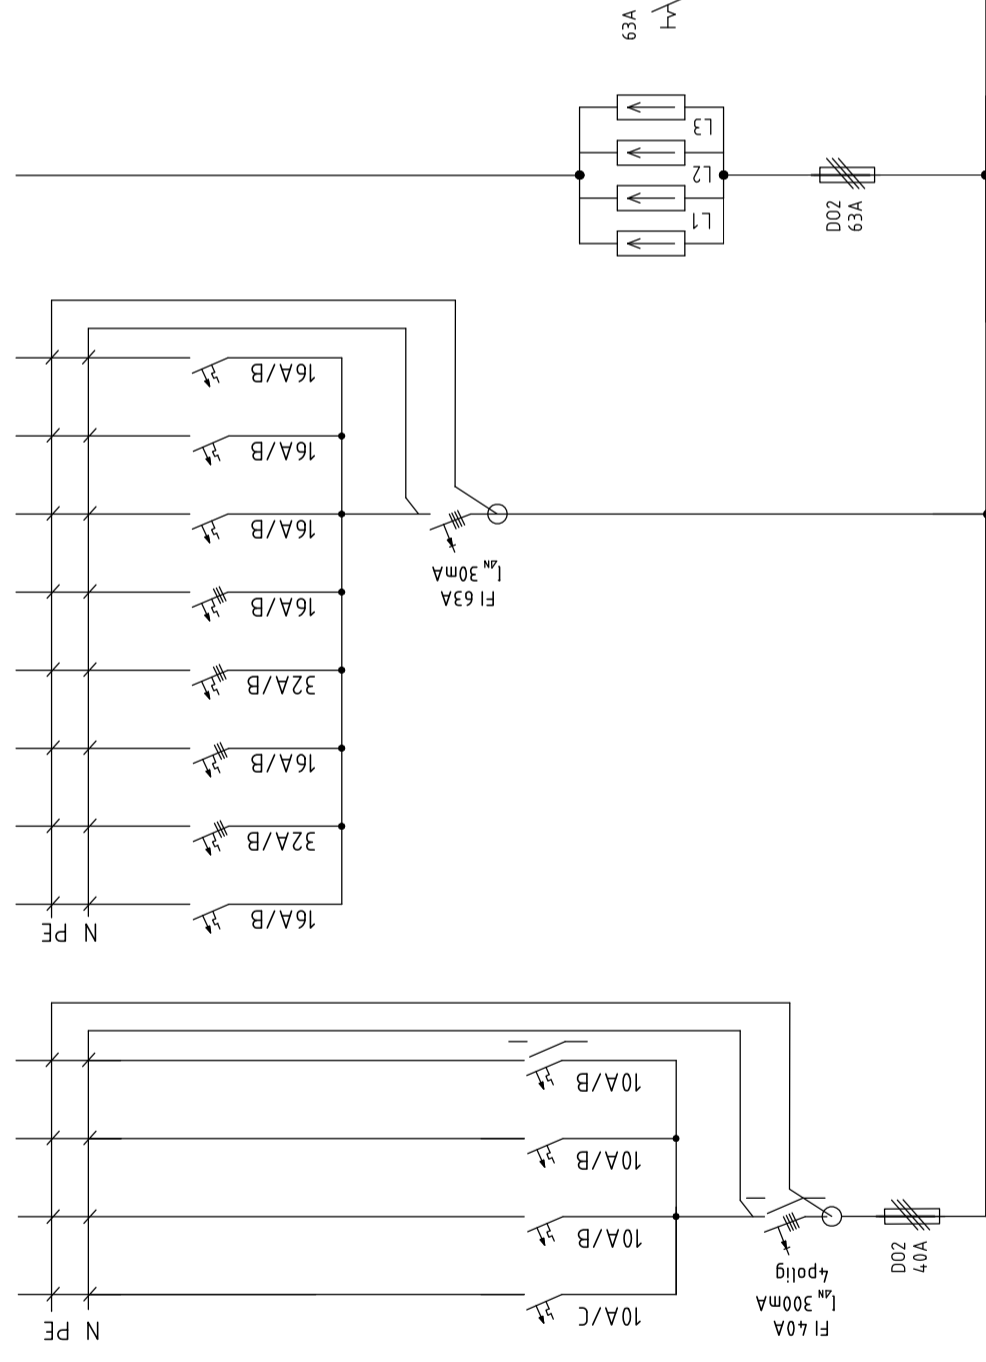

Stromkreisverteiler gemäß Leistungsverzeichnis nach AMEV (ELT-Anlage 2015 Pkt. 3.2) EN 61439 / Nachweise sind vorzulegen mit PE- und N-Schienen auf Trägern, Hufprofilschienen, Berührungsschutzabdeckung Blindabdeckung für Reserveplätze, Stromkreisbezeichnung je Gerät, geschützt
Verteiler mit Klemmen und Klemmenzubehör, komplette Schrankverdrahtung
Anzahl und Bedarf der Einbaugeräte ist vor Montage zu prüfen. Sollten Änderungen erforderlich sein, so sind diese Vorher mit dem Auftraggeber bzw. mit dessen Vertreter abzustimmen.
Verbraucher und Stromkreise, die von der Baumaßnahme betroffen sind, sind gesondert zu erfassen und bedarfsgerecht aufzuschalten.

Index	Datum	geändert von	Änderungsbeschreibung		Projektstatus	Änderungs-Index:
			Planquadrat Klug Architekten GbR Architekturwerkstatt <small>Stefan Klug, Architekt FH Zul. Nr. 1258,971-A Architektkammer Brandenburg</small> <small>Malinke Klug, Architektin FH Zul. Nr. 1845,971-A Architektkammer Brandenburg</small> <small>Dobrowie Dornheide 1 Tel. 030520 - 800188 info@planquadrat.de</small>		Bauantragsunterlage	Unterschrift Architekt
			Bauherr Landesbetrieb Forst Brandenburg Vietmannsdorfer Straße 39 17268 Templin		Planerstellung	UV 3 E-Installation
			Objekt Errichtung einer Lagerhalle für Saat- und Pflanzgut Zur Buchheide 90, 17268 Templin		Projektnummer	Blattnummer
					Plodausdruck vom	E05
					Bearbeiter	J. Hasenheit
					Geprüft von	S. Klug
					Maßstab	1:50
					Format	A0
					Plat:	
					Projekt: 2024/2024-04 Lagerhalle Templin Zeichnungen1 CAD3 Ausführungplanung/2024/07-16 Lagerhalle	
					Blatt: 32	Flurstück: 33

Die Vervielfältigung oder Wiederverwendung dieser Zeichnung ganz oder teilweise ist ohne Einverständnis des Verfassers nicht gestattet.