

Legende

Höhenbezug: **+/- 0.00 = 45.90 ü.NHN**
Bauteilhöhen: alle Höhenangaben beziehen sich auf OK FFB
 Vor der Ausführung sind alle für die Mächtigkeit der Konstruktion relevanten Maße am Bau zu prüfen.
 Im Falle festgestellter Abweichungen zu den Planungsmäßen ist die örtliche Bauleitung umgehend zu informieren


- Änderungsmarke**
- STB-tragend: Bestand / **Neubau**
 - ST-Leichtbeton LC12/13, tragend: **Neubau**
 - Mauwerk tragend: Bestand / **Neubau**
 - Mauwerk nicht tragend / **Neubau**
 - Leichtbauwände nicht tragend: Bestand / **Neubau**
 - Perimeterdämmung 035
 - Sauberkeitsschicht, unbewehrt

- F-30** Brandschutzanforderung Wände
BWEW / F-60
F-90
- MB Gastro - Sozial + Büronutzung
 - Besucher-WC D/H
 - MB Büro Mühlenein
 - Wohnen
- Höhe OK-Fertigfußboden: Bestand (ca) / **geplante Höhe**
 Höhe OK-Rohdecke: Bestand (ca) / **geplante Höhe**
- BRH +0.90
 T-MHLEG.001 / -001
 Türnummer: Tur-Bauteil.Ebene.Ifd.-Nummer - Bestand / -**Neubau**

- Brandschutz**
- Brandschutz für feuerhemmend T-30 / feuerbeständig T-90
 - Brandschutz für feuerhemmend T-30 / feuerbeständig T-90, Rauchschutz
 - Rauchschutztür n. DIN 18095
 - dicht- und selbstschließende Tür
 - im Betrieb offen stehend mit elektr.-mechanische Feststellanlage
 - Öffnungsüberwachung mit Magnet- und Riegelkontakt
- Angaben, Schlitz- und Durchbruchplanung**
- KB g=150 - H/S/L/E Kernbohrung (Durchmesser) - Heizung/Sanitär/Lüftung/Elektro
 - BZ - H/S/L/E Bohrzone für KB, stat. Vorgaben zur Ausführung sind zu beachten
 - WD 20/30 - H/S/L/E Wändurchbruch (Breite/Höhe) - Heizung/Sanitär/Lüftung/Elektro
 - WD 20/30 - H/S/L/E Wändurchbruch (Breite/Höhe) - Heizung/Sanitär/Lüftung/Elektro
 - WS 20/10 - H/S/L/E Wandschlitz (Breite/Tiefe) - Heizung/Sanitär/Lüftung/Elektro
 - WA 40/60/20 - H/S/L/E Wandaussparung (Breite/Höhe/Tiefe) - Heizung/Sanitär/Lüftung/Elektro
 - DD 40/60 - H/S/L/E Deckendurchbruch (Länge/Breite) - Heizung/Sanitär/Lüftung/Elektro
 - DA 40/60/15 - H/S/L/E Deckenaussparung (Länge/Breite/Tiefe) - Heizung/Sanitär/Lüftung/Elektro
 - Bodenanlauf / Dachanlauf

LV-Anlage - noch nicht zur Ausführung freigegeben

a 06.03.2026 Planfortschreibung

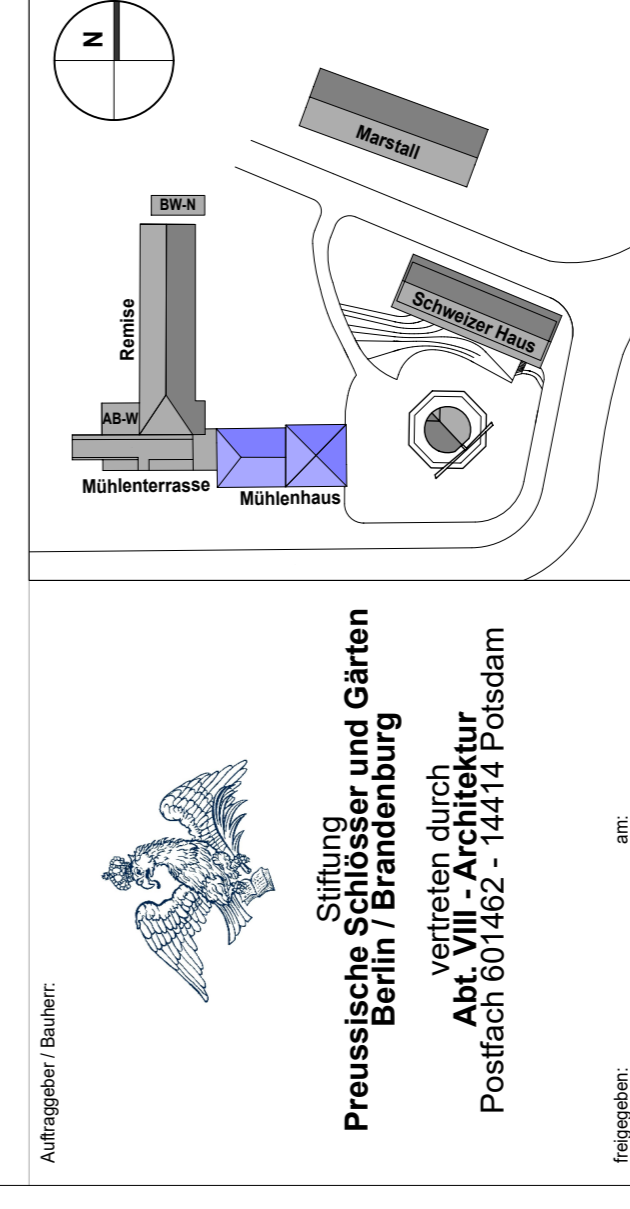

Auftraggeber/ Bauherr:
Preussische Schlösser und Gärten Berlin / Brandenburg
 vertreten durch
Abt. VIII - Architektur
 Postfach 601462 - 14414 Potsdam

Entwurfverfasser / Architekt:
 Fachplanung

Besucherzentrum Historische Mühle im Park Sanssouci
Mühlenhauskomplex (Mühlenhaus, Mühlenterrasse, Remise)

Leistungsphase
LPH 5

Planbezeichnung
Mühlenhaus Dachaufsicht

Plancode
SN_SI_521_G-00_DA_A300_GR

Index
007-2

Maßstab
a 1 : 50

Format
DIN-A1

Datum
15.11.2023



521G - Plan-Nr. 020
 MH Schnitt A

521G - Plan-Nr. 22
 MH Schnitt C

521G - Plan-Nr. 020
 MH Schnitt A

521G - Plan-Nr. 022
 MH Schnitt C

540G - Plan-Nr. 025
 Rem Schnitt B

R-0

3.79°