Legende - Fassade

Höhenbezug: **+/- 0.00 = 45.90 ü.NHN** (entspricht DHHN 2016)

Bauteilhöhen: **alle Angaben beziehen sich auf OK FFB**

- 1a Putzfassade glatt, Altputz - Sanierung und Ergänzung
- 1b Putzfassade, Neuputz als Rekonstruktion
- 2a Sichtmauerwerk, Klinker, gelbocker, geschlemmt
- 2b Sichtmauerwerk, Klinker, rötlich
- 3 Natursteinfassade, *Zyklopen*-MW, Sandstein
- 4 Naturstein, Granit
- wesentliche + sichtbare Fehlflächen im Altputz

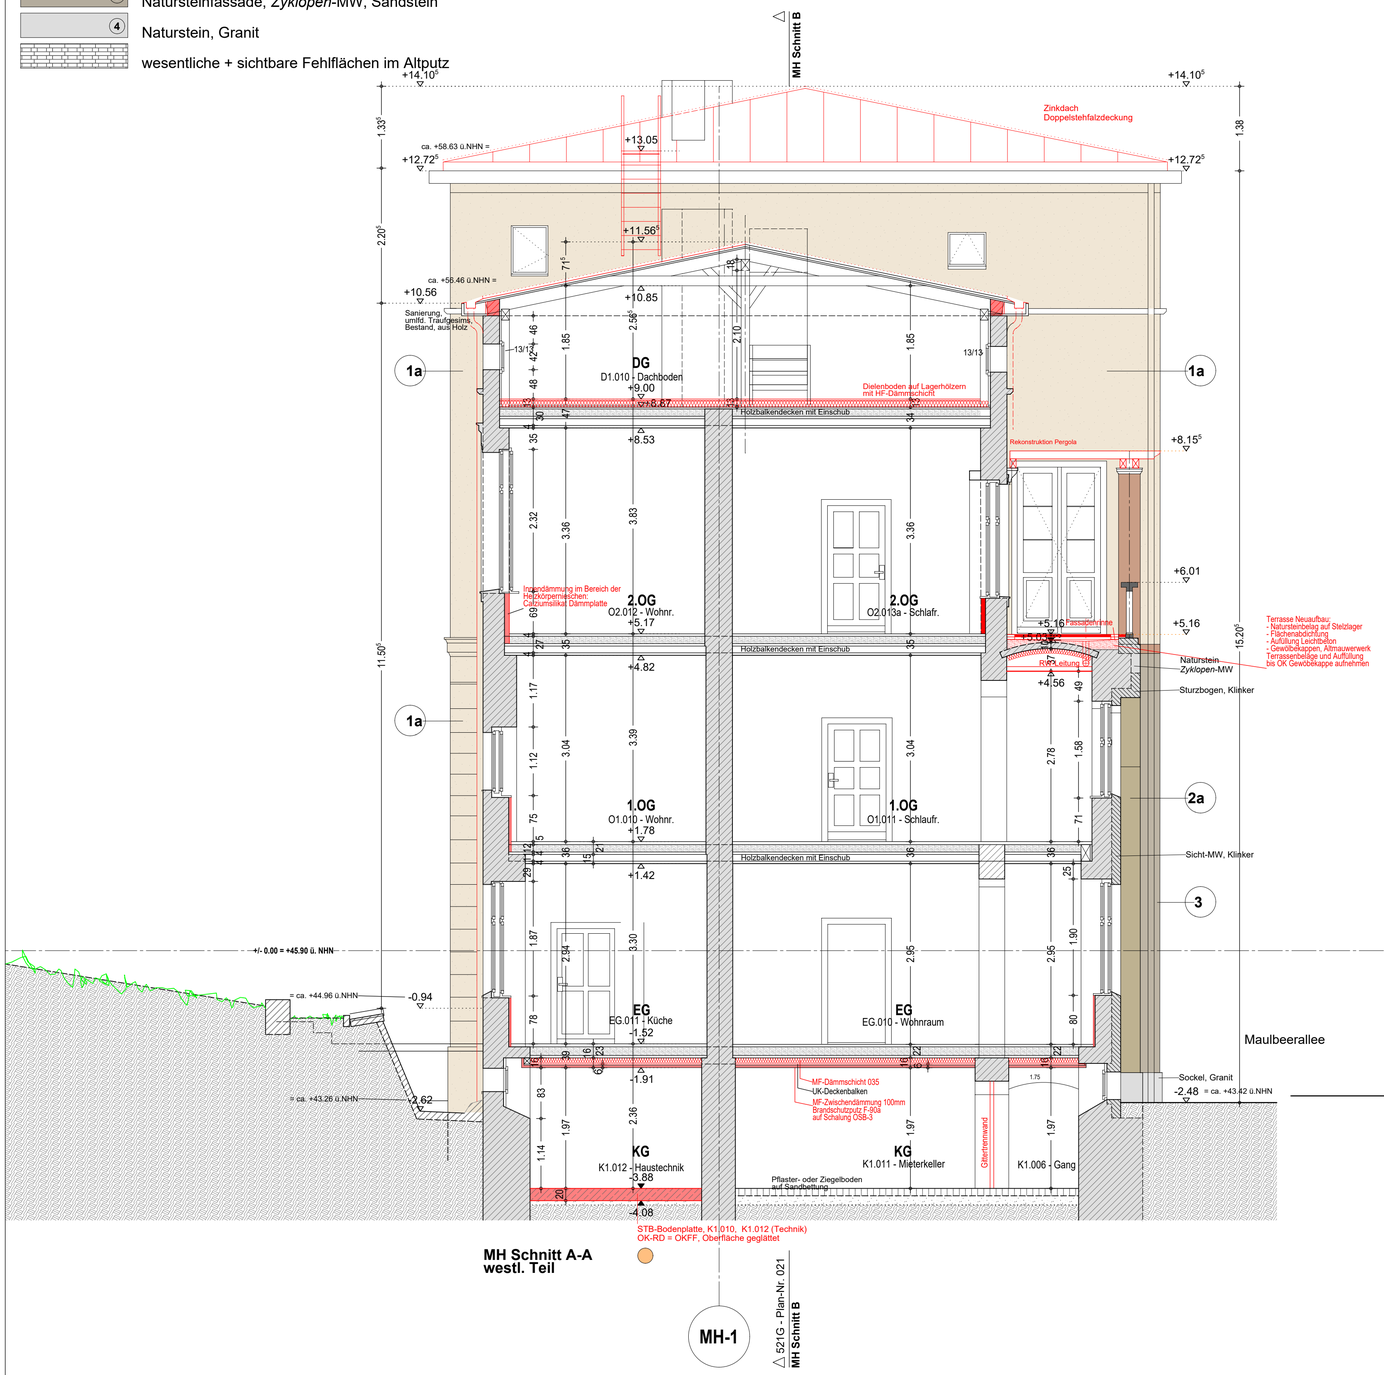

MH Schnitt A-A
westl. Teil

MH-1

△ 521G - Plan-Nr. 021
MH Schnitt B

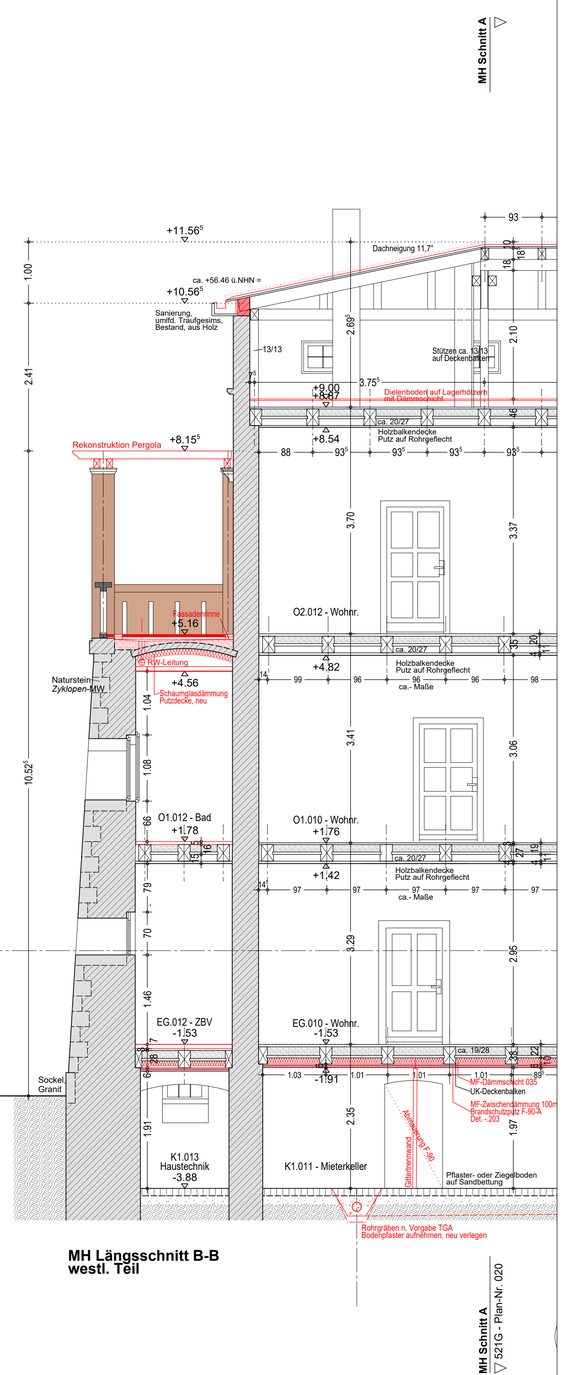

MH Längsschnitt B-B
westl. Teil

MH Schnitt A
▽ 521G - Plan-Nr. 020

Legende

Höhenbezug: **+/- 0.00 = 45.90 ü.NHN**

Bauteilhöhen: **alle Höhenngaben beziehen sich auf OK FFB**

Vor der Ausführung sind alle für die Maßhaltigkeit der Konstruktion relevanten Maße am Bau zu prüfen. im Falle festgestellter Abweichungen zu den Planungsmaßen ist die örtliche Bauleitung umgehend zu informieren

Änderungsmarke

- STB-tragend: Bestand / Neubau
- ST.-Leichtbeton LC12/13, tragend: Neubau
- Mauerwerk tragend: Bestand / Neubau
- Mauerwerk nicht tragend / Neubau
- Leichtbauwände nicht tragend: Bestand / Neubau
- Perimeterdämmung 035
- Sauberkeitsschicht, unbewehrt

Brandschutzanforderung Wände: F-30 / BWEW / F-60 / F-90

- MB Gastro - Sozial + Büronutzung
- Funktionsflächen / Technik
- Besucher-WC D/H
- sonstige Nebennutzflächen
- MB Büro Mühlenverein
- Erschließungsflächen
- Wohnen

FFB +0.00 / +0.00 Höhe OK-Fertigfußboden: Bestand (ca.) / **geplante Höhe**
RD -0.25 / -0.25 / Höhe OK-Rohdecke: Bestand (ca.) / **geplante Höhe**

BRH +0.90	Brüstungshöhe, roh ab OK FFB
T-MH.EG.001 / -.001	Türnummer: Tür-Bauteil.Ebene.lfd.-Nummer - Bestand / -Neubau
T-30/90	**Brandschutztür: feuerhemmend T-30 / feuerbeständig T-90**
T-30/90-RS	Brandschutztür: feuerhemmend T-30 / feuerbeständig T-90, Rauchschutz
RST	Rauchschutztür n. DIN 18095
dTs	dicht- und selbstschließende Tür
FSA	im Betrieb offen stehend mit elektr.-mechanische Feststellanlage
MK/RK	Öffnungsüberwachung mit Magnet- und Riegelkontakt

Angaben Schlitz- und Durchbruchplanung

KB d=150 - H/S/L/E	Kernbohrung (Durchmesser) - Heizung/Sanitär/Lüftung/Elektro
BZ - H/S/L/E	Bohrzone für KB, stat. Vorgaben zur Ausführung sind zu beachten
WD 20/30 - H/S/L/E	Wanddurchbruch (Breite/Höhe) - Heizung/Sanitär/Lüftung/Elektro
WD 20/30 - H/S/L/E	Wanddurchbruch (Breite/Höhe) - Heizung/Sanitär/Lüftung/Elektro
WS 20/10 - H/S/L/E	Wandschlitz (Breite/Tiefe) - Heizung/Sanitär/Lüftung/Elektro
WA 40/60/20 - H/S/L/E	Wandaussparung (Breite/Höhe/Tiefe) - Heizung/Sanitär/Lüftung/Elektro
DD 40/60 - H/S/L/E	Deckendurchbruch (Länge/Breite) - Heizung/Sanitär/Lüftung/Elektro
DA 40/60/15 - H/S/L/E	Deckenaussparung (Länge/Breite/Tiefe) - Heizung/Sanitär/Lüftung/Elt.
	Bodeneinlauf / Dacheinlauf

LV-Anlage - noch nicht zur Ausführung freigegeben

b	06.03.2026	Ausschreibung Rohbau 3, Planfortschreibung Dachplanung
a	30.08.2024	Bodenplatte KG, Raum K1.010 und .012 ps

Auftraggeber / Bauherr:

Stiftung
Preussische Schlösser und Gärten Berlin / Brandenburg
vertreten durch
Abt. VIII - Architektur
Postfach 601462 - 14414 Potsdam



freigegeben: am:

Entwurfsverfasser / Architekt:

...
...
...
Fachplanung:

Bauvorhaben
Besucherzentrum Historische Mühle im Park *Sanssouci*
Mühlenhauskomplex (Mühlenhaus, Mühlenterrasse, Remise)

Planbezeichnung
Mühlenhaus
Querschnitt A-A

Leistungsphase: **LPH 5**

Plancode	lfd. Plan-Nr.	Index	Maßstab
SN_SI_521_G-00_xx_A300_SN-AA	020-2	b	1 : 50

leitender Architekt	Fachplaner	
	x	
Unterschrift	Format	Datum
	DIN-A1	18.12.2023

H/B = 594 / 841 (0.50m²) Allplan 2021