


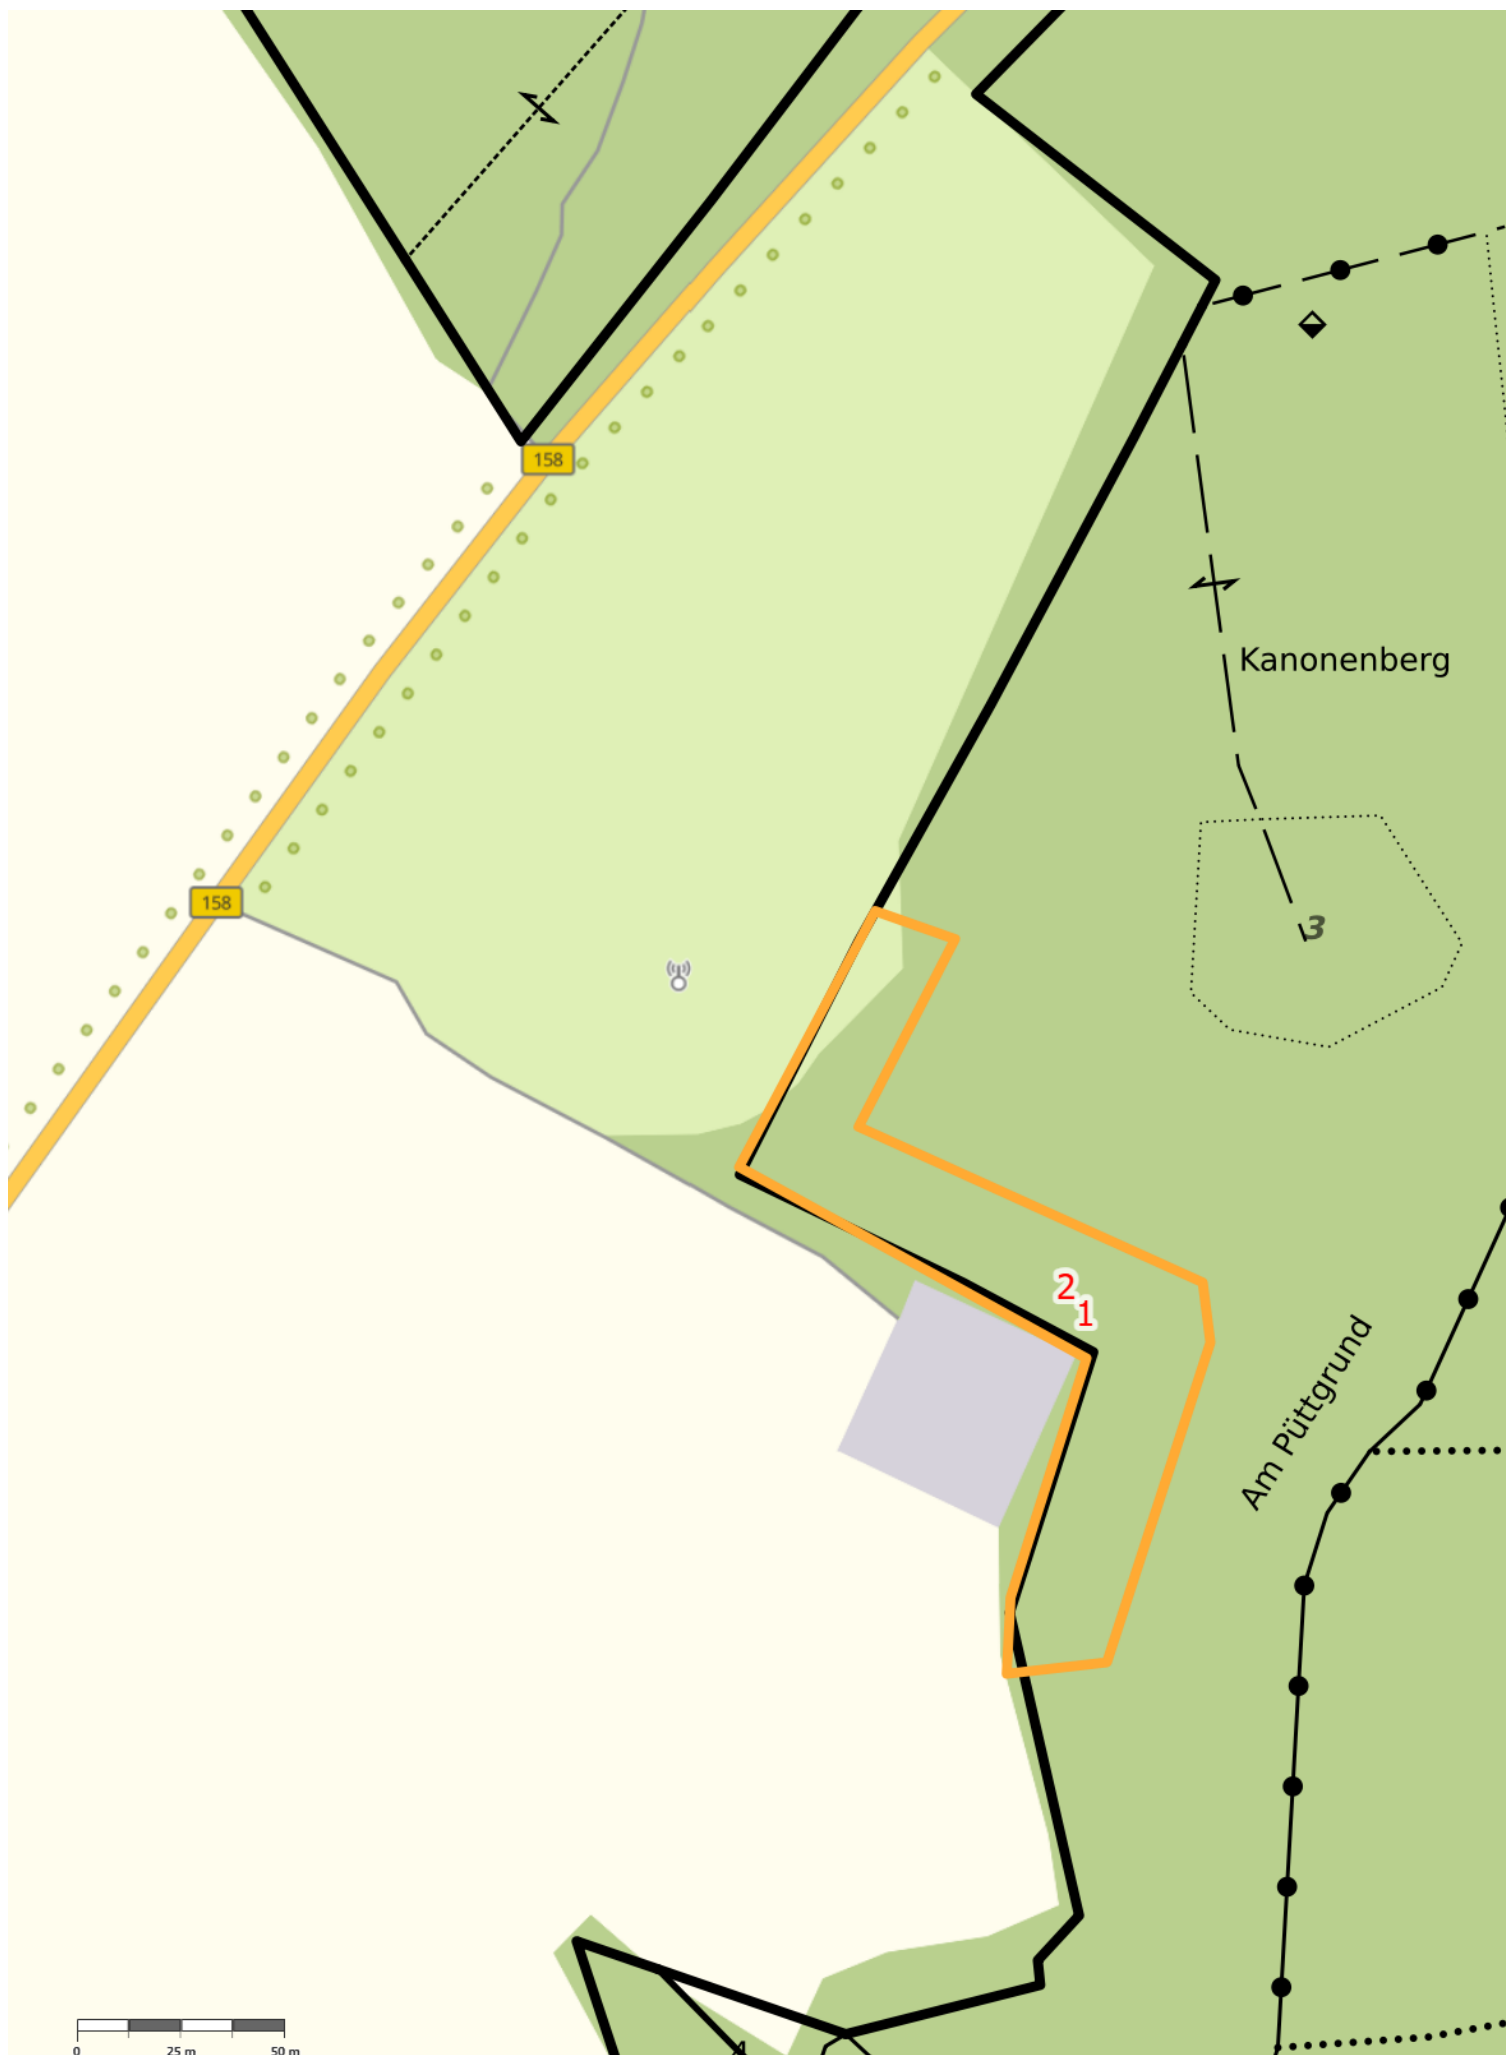

Abschnitt: 4 Funkturm + Munitionslager Platzfelde, FB Chorin, LWaldrev. Bralitz

Anlage 1 - Dokumentation der Regelkontrolle (Baumschau)

Struktureinheit: FB Chorin, LWaldrev. Bralitz

(LObf., Rev., Baumschule, SE, Objekt)

Kontrolldurchführung: PieskerSe

(Name des/der Verantwortlichen)

Kontrollabschnitt: 4 Funkturm + Munitionslager Platzfelde

(eindeutige Bezeichnung; wie Waldort, Straßen / Gewässerbezeichnung bzw. -abschnitt, ortsübliche Bezeichnung oder Katasterangaben)

Handlungsbedarf						Vollzugskontrolle		
Datum	Ild.Nr	Relevante Baumdaten/Mängel z.B. Baumart, BHD, Höhe, Schadmerkmale, Besonderheiten	Maßnahmen L - Lichtraumprofilschnitt T - Totholzbeseitigung K - Kronenpflege F - Fällung	Gefahr im Verzug (x)	Bemerkungen	Auftrag erteilt (eWA, UN) Auftrags-Nr., ZV-Nr.	Ausführung Datum,Signum	
13.3.2026	1	1 Buche, >50cm / ~30m Koordinate: 52.7568,13.987	Fällung		Zopftrocknis			
13.3.2026	2	1 Buche, >50cm / ~30m Koordinate: 52.7569,13.9869	Fällung		Zopftrocknis			

Unterschrift des / der Kontrollverantwortlichen		
	Datum/Signum	Datum/Signum
Sichtvermerk nach Regelkontrolle / Vollzug Leiter /in der Struktureinheit		
	Datum/Signum	Datum/Signum