

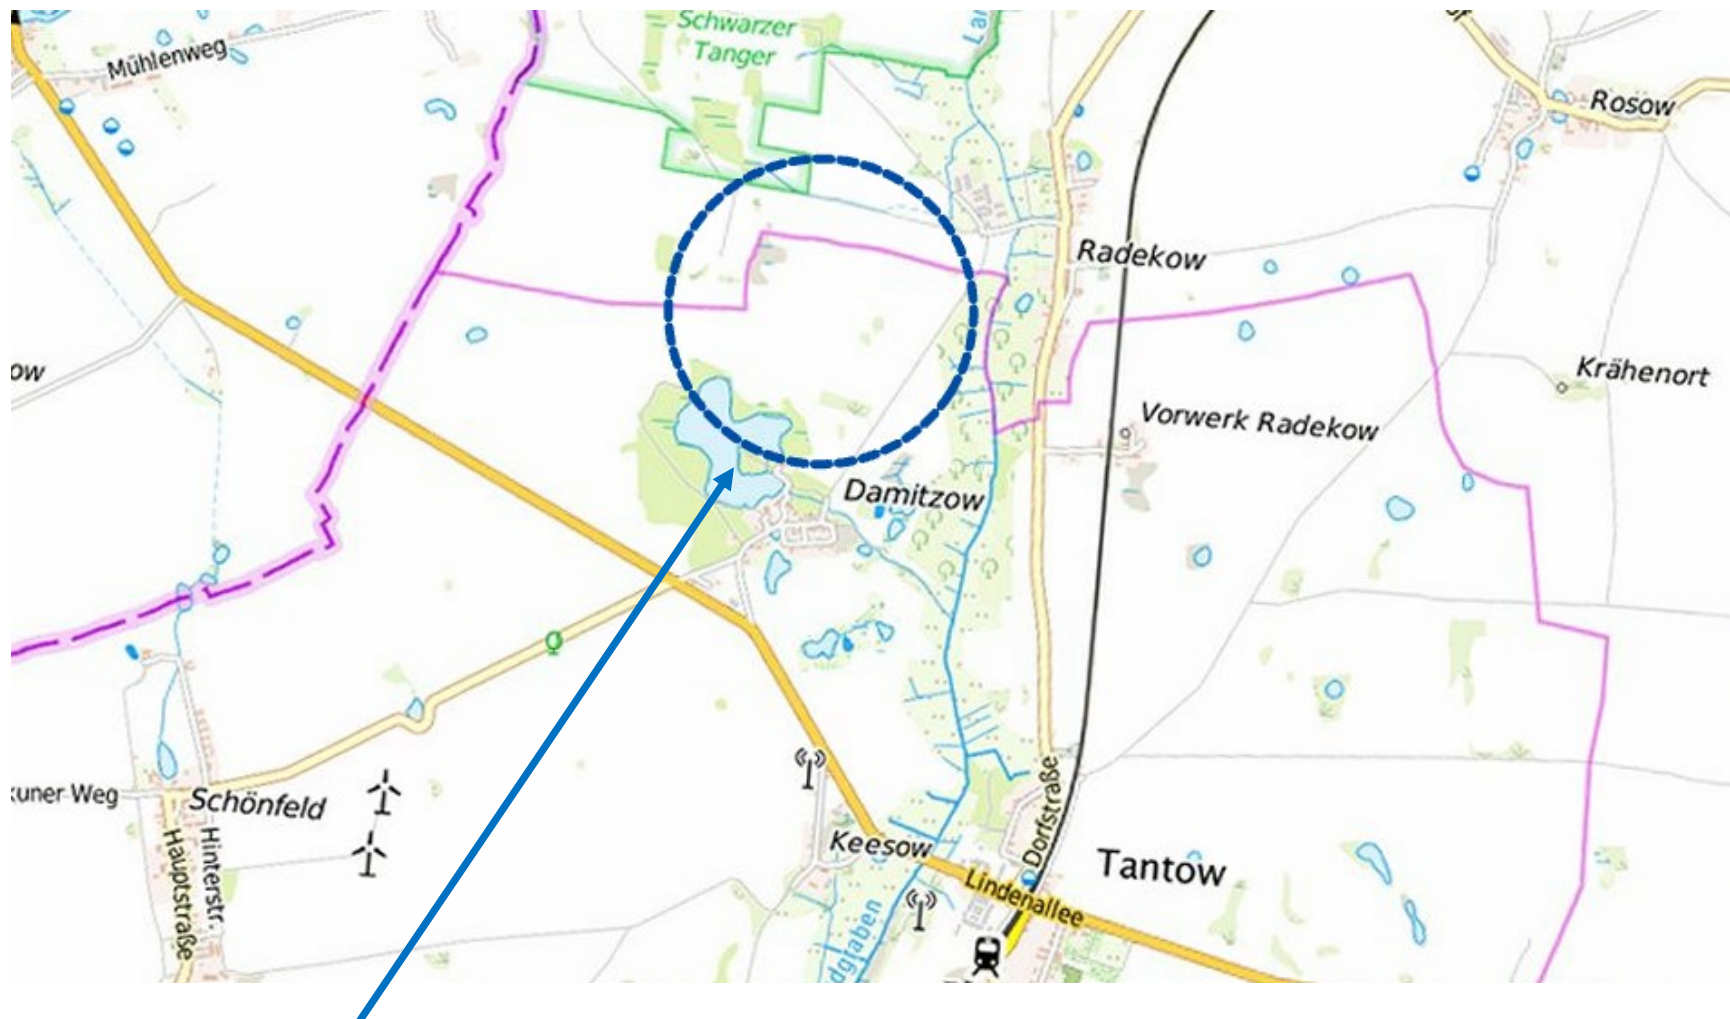


Abb. 1: Lage des Arbeitsraumes für die Grundwassermessstelle - GWM Radekow 1/26