

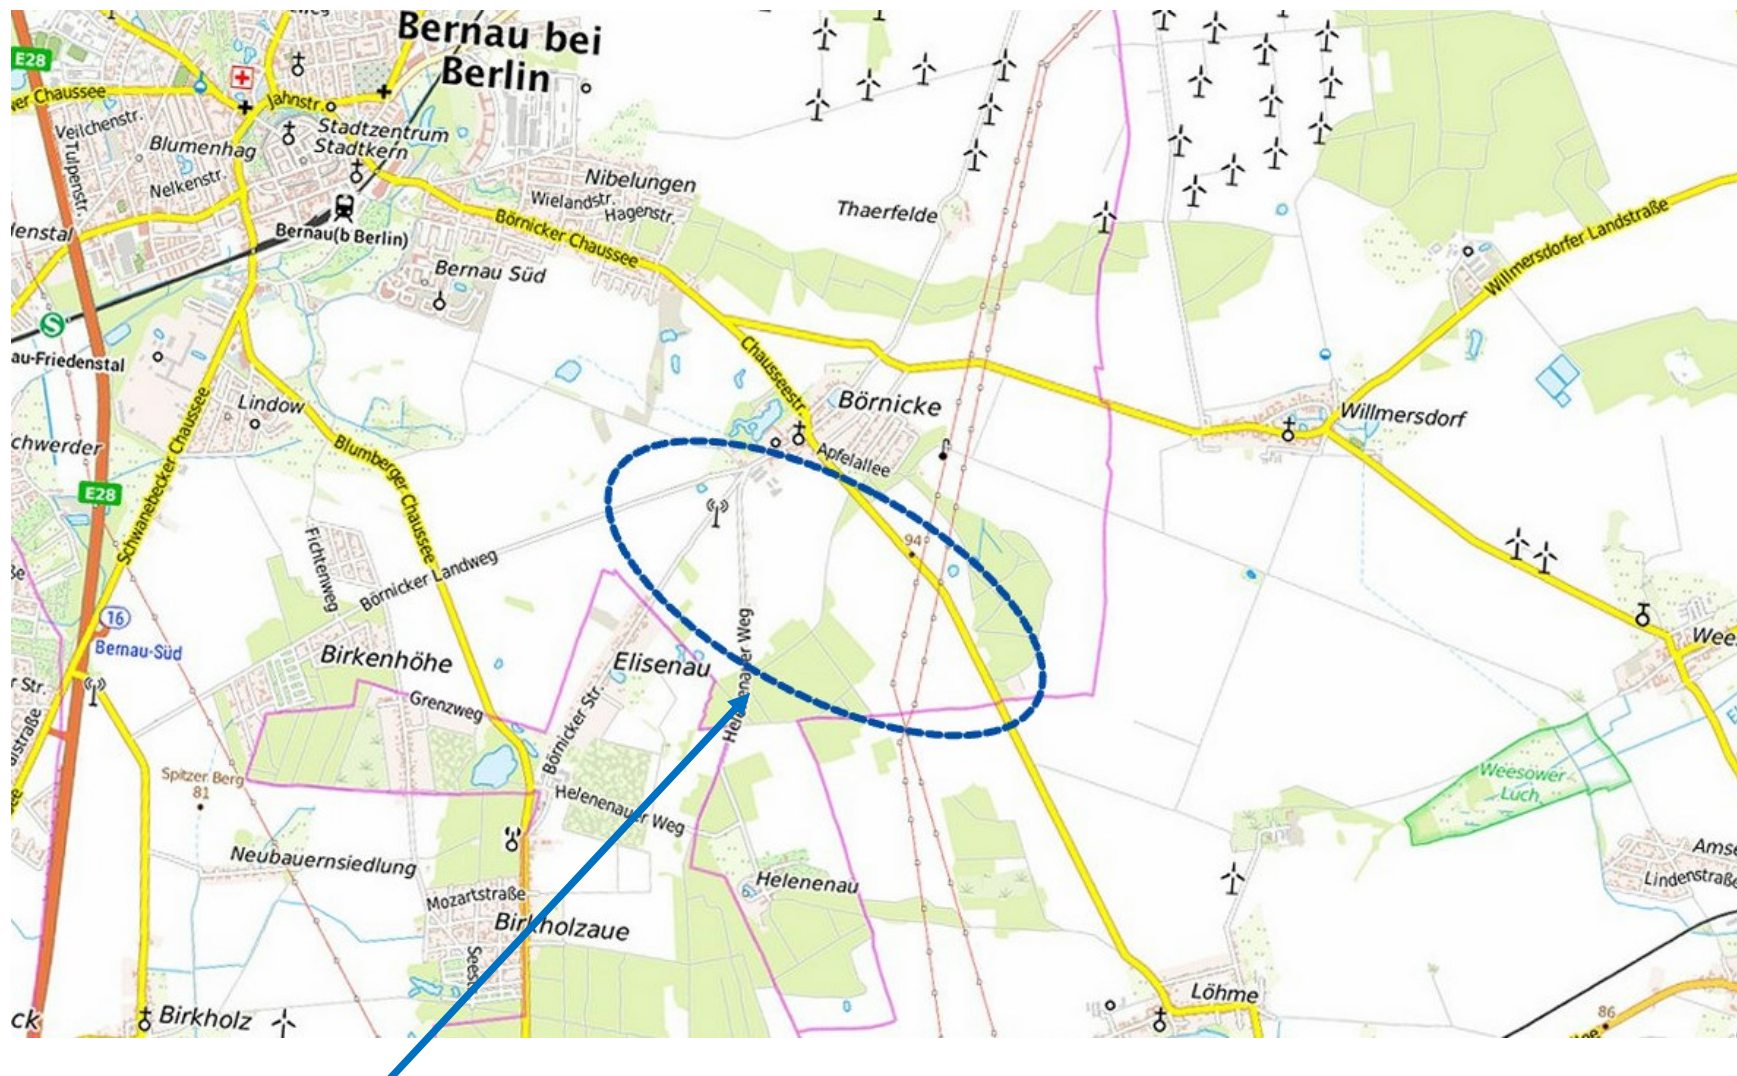


Abb. 1: Lage des Arbeitsraumes für die Grundwassermessstelle - GWM Börnicke 1/26