



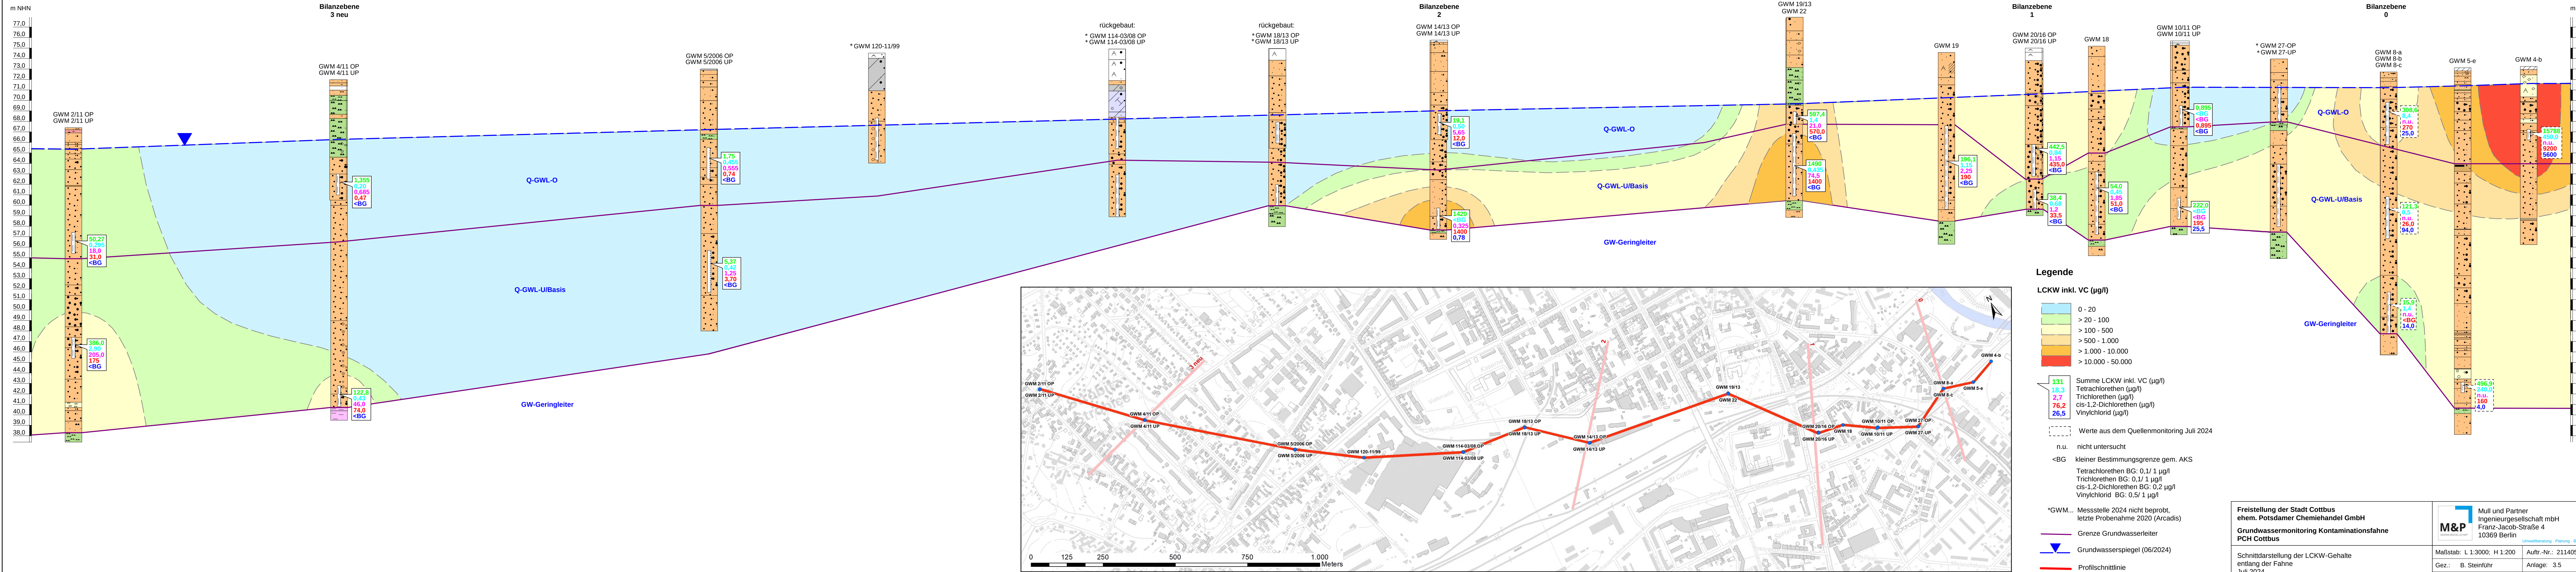

Legende

LCKW inkl. VC (µg/l)

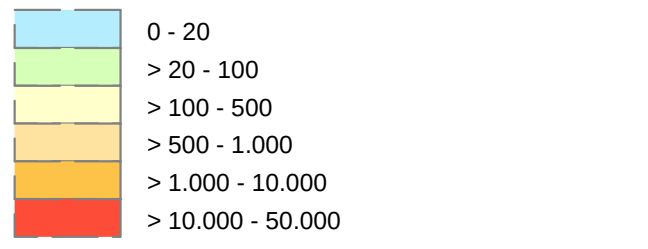

131 Summe LCKW inkl. VC (µg/l)
18,3 Tetrachlorethen (µg/l)
2,7 Trichlorethen (µg/l)
76,2 cis-1,2-Dichlorethen (µg/l)
26,5 Vinylchlorid (µg/l)

Werte aus dem Quellenmonitoring Juli 2024

n.u. nicht untersucht
<BG kleiner Bestimmungsgrenze gem. AKS
Tetrachlorethen BG: 0,1/ 1 µg/l
Trichlorethen BG: 0,1/ 1 µg/l
cis-1,2-Dichlorethen BG: 0,2 µg/l
Vinylchlorid BG: 0,5/ 1 µg/l

*GWM... Messstelle 2024 nicht beprobt, letzte Probenahme 2020 (Arcadis)

Grenze Grundwasserleiter
Grundwasserspiegel (06/2024)
Profilschnittlinie

Freistellung der Stadt Cottbus ehem. Potsdamer Chemiehandel GmbH Grundwassermonitoring Kontaminationsfahne PCH Cottbus		M&P Mull und Partner Ingenieurgesellschaft mbH Franz-Jacob-Straße 4 10369 Berlin Umweltberatung · Planung · Bauleitung	
Schnittdarstellung der LCKW-Gehalte entlang der Fahne Juli 2024		Maßstab: L 1:3000; H 1:200 Gez.: B. Steinfuhr Bearb.: C. Hoffmann	Auftr.-Nr.: 211405 Anlage: 3.5 Datum: 03.02.2025