

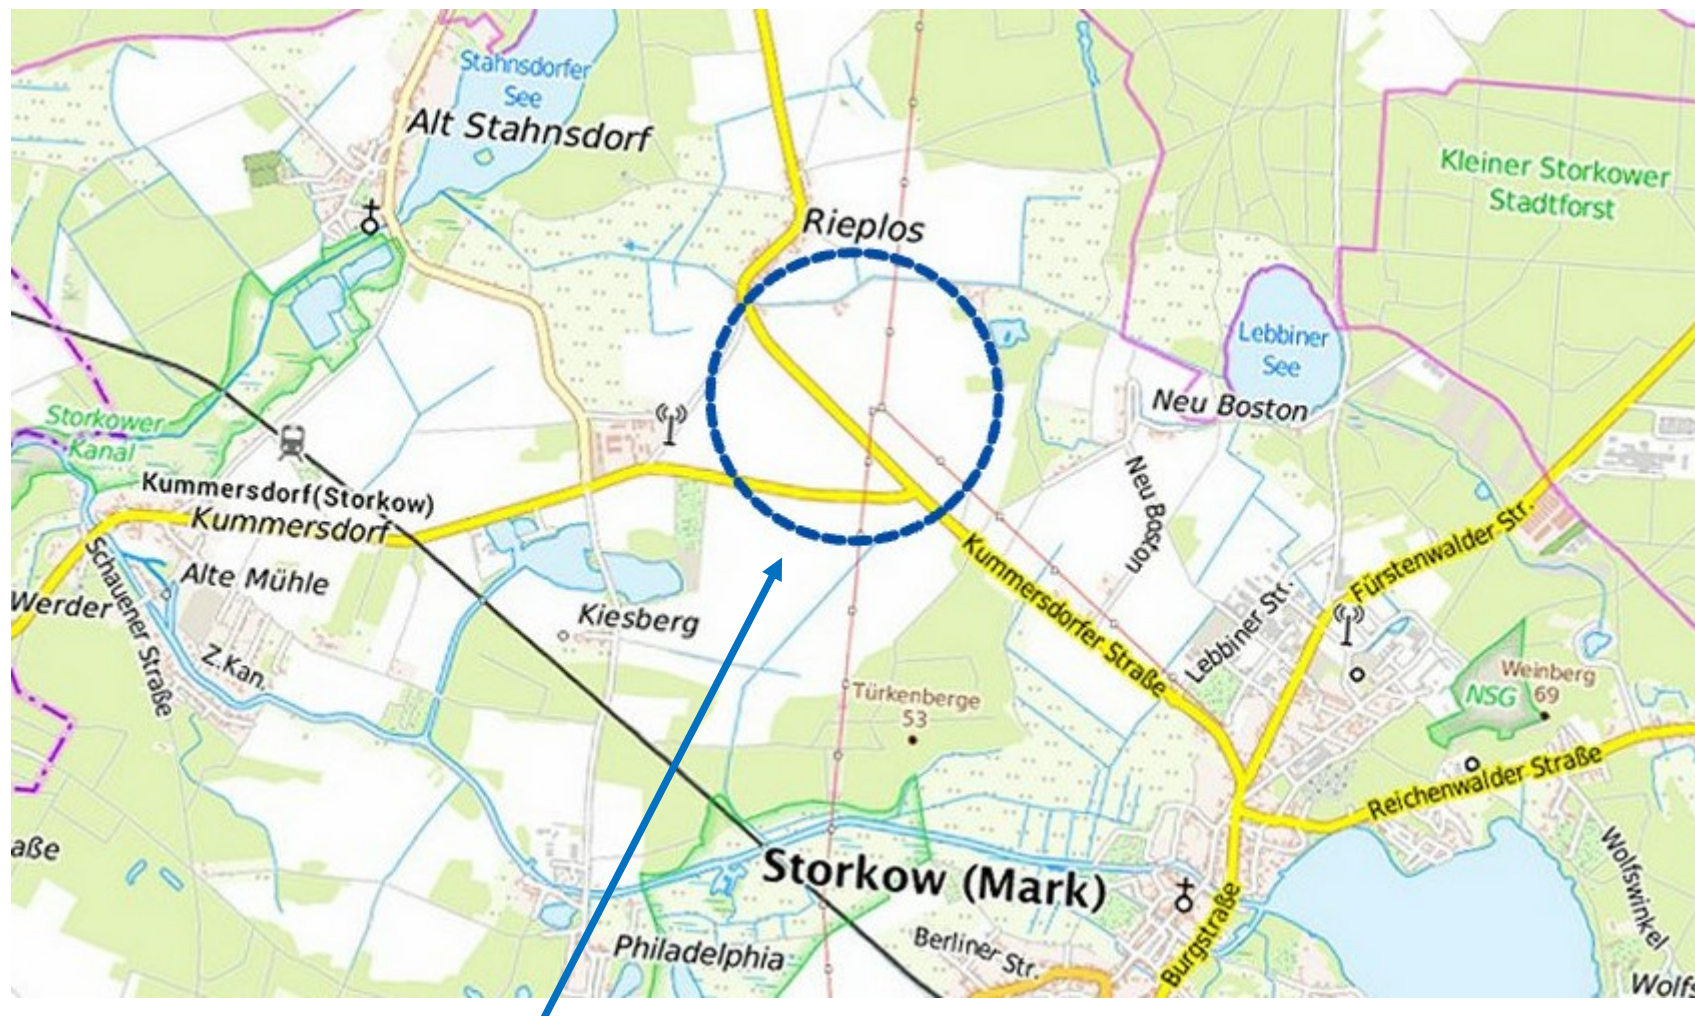


Abb. 1: Lage des Arbeitsraumes für die Grundwassermessstelle - GWM Rieplos 1/26