



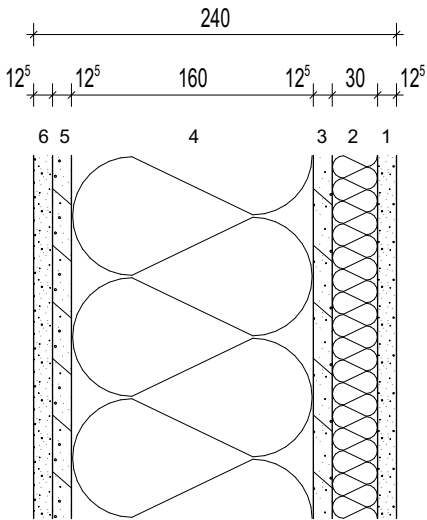


Tragende Innenwand unterschdl. Nutzungseinheiten
R_w : ≥ 53 dB nach DIN 4109

- | | | |
|---|---------|--|
| 1 | 12,5 mm | Gipsplatte (GKF) mit erhöhtem Schallschutz, Rohdichte ≥ 1400kg/m³ auf Federschienen montiert |
| 2 | 30 mm | Schallschutz-Dämmungplatte, WLG 035, Glaswolle |
| 3 | 12,5 mm | schwere Hart-Gipsplatte (GKFI), Rohdichte ≥ 1100kg/m³ |
| 4 | 160 mm | Holzständer isoliert |
| 5 | 12,5 mm | schwere Hart-Gipsplatte (GKFI), Rohdichte ≥ 1100kg/m³ |
| 6 | 12,5 mm | Gipsplatte (GKF) mit erhöhtem Schallschutz, Rohdichte ≥ 1400kg/m³ auf Federschienen montiert |

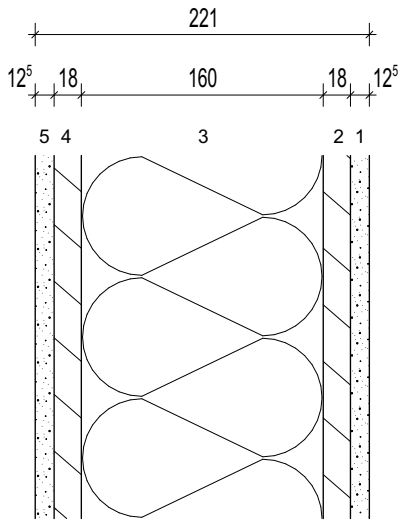

Tragende Innenwand gleiche Nutzungseinheiten

- | | | |
|---|---------|--|
| 1 | 12,5 mm | Gipsplatte (GKB) |
| 2 | 18 mm | OSB/3, Rohdichte ≥ 650kg/m³ |
| 3 | 160 mm | Holzständerwerk (16/6) Fi/Ta, S10 C24 inkl. MiWo-Dämmung, a=62,5cm |
| 4 | 18 mm | OSB/3, Rohdichte ≥ 650kg/m³ |
| 5 | 12,5 mm | Gipsplatte (GKB) |

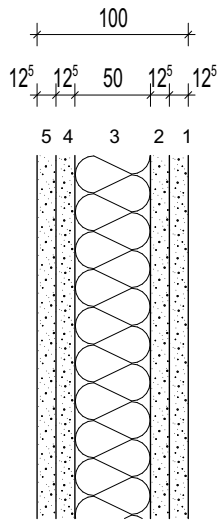


Leichte Trennwand Sanitärräume

- | | | |
|---|---------|--|
| 1 | 12,5 mm | Gipsplatte (GKB) |
| 2 | 12,5 mm | Gipsplatte (GKB) |
| 3 | 50 mm | MetallprofilProfil CW 50; inkl. MiWo-Dämmung |
| 4 | 12,5 mm | Gipsplatte (GKB) |
| 5 | 12,5 mm | Gipsplatte (GKB) |

Legende	
Abdichtung	
Diffusionsdicht	
Diffusionsoffen	

Ausführung auf Grundlage der final ab-
gestimmten Planung (Stand 13.01.2026) sowie
Fach-/Sonderfachplanung LP 3+4. Sämtliche
Maße sind vor der Ausführung rechnerisch und
vor Ort hinsichtlich technischer, funktionaler
und baurechtlicher Anforderungen zu prüfen.
Etwaige Unstimmigkeiten sind dem Architekten
umgehendschriftlich mitzuteilen.

Index F	Planerstellung
Index F-01	Ergänzung F30 Wand, Aktualisierung Detail
Datum / gez.	
LP:	5
Maßstab:	1:5
Blattgröße:	A3
Gezeichnet:	LB
Erstellungsdatum:	11.03.2026
Änderungssdatum:	14.07.2026
Bauherr:	
Stadt Strausberg Hegemühlenstraße 58 15344 Strausberg	
+/- 0,00 = 67,11m ü.NN	
Bauvorhaben:	
SBK - Kulturpark Strauberg Wriezener Straße	
Plan-Nr.: SBK_LP5_DX_003_Innenwandaufbauten_F-01	
Index:	F -01
Planinhalt: Innenwandaufbauten	

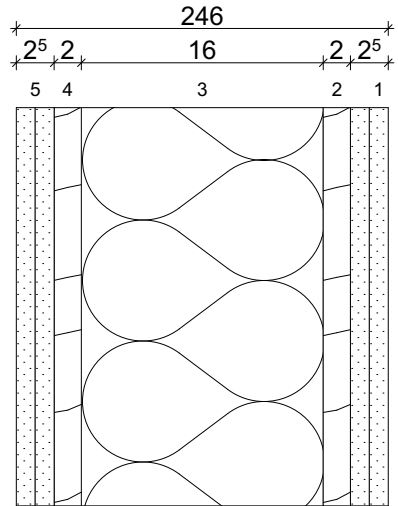

Tragende Innenwand F30-B (W105/206)

- | | | |
|---|--------|--|
| 1 | 25 mm | 2*12,5mm Gipsplatte (GKB), gem. Anforderungen Brandschutz |
| 2 | 18 mm | OSB/3, Rohdichte ≥ 650kg/m³ |
| 3 | 160 mm | Holzständerwerk (16/6) Fi/Ta, S10 C24 inkl. MiWo-Dämmung, a=62,5cm |
| 4 | 18 mm | OSB/3, Rohdichte ≥ 650kg/m³ |
| 5 | 25 mm | 2*12,5mm Gipsplatte (GKB), gem. Anforderungen Brandschutz |