


Haupteingang - befahrbare Flächen

Gesamtaufbau = 52 cm


- 8 cm Betonsteinpflaster
- 4 cm Bettung Brechsand-Splittgemisch 0/5
- 20 cm Schottertragschicht 0/32
EV2 ≥ 150 MN/m²
- 20 cm Frostschuttschicht 0/45
EV2 ≥ 100 MN/m²
- 15 cm Frostschuttschicht 0/45
bei Bedarf als Baugrundverbesserung
- Erdplanum
EV2 ≥ 45 MN/m²

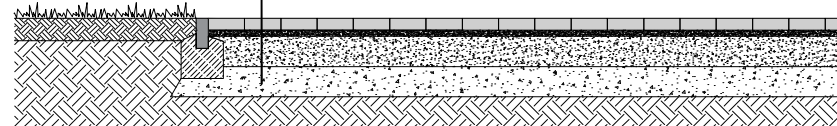

Innenhof - begehbare Flächen

Gesamtaufbau = 42 cm


- 8 cm Betonsteinpflaster
- 4 cm Bettung Brechsand-Splittgemisch 0/5
- 15 cm Schottertragschicht 0/32
EV2 ≥ 100 MN/m²
- 15 cm Frostschuttschicht 0/45
EV2 ≥ 80 MN/m²
- Erdplanum
EV2 ≥ 45 MN/m²



Parkplatz - Fahrgasse

Gesamtaufbau = 54 cm

- 10 cm Beton Rasengitterstein mit Splittfüllung
- 4 cm Bettung Brechsand-Splittgemisch 0/5
- 20 cm Schottertragschicht 0/32
EV2 ≥ 150 MN/m²
- 20 cm Frostschuttschicht 0/45
EV2 ≥ 100 MN/m²
- 15 cm Frostschuttschicht 0/45
bei Bedarf als Baugrundverbesserung
- Erdplanum
EV2 ≥ 45 MN/m²

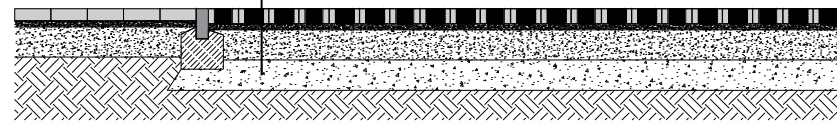

Innenhof - Gehweg

Gesamtaufbau = 34 cm


- 4 cm Deckschicht 0/8
- 15 cm Schottertragschicht 0/32
EV2 ≥ 100 MN/m²
- 15 cm Frostschuttschicht 0/45
EV2 ≥ 80 MN/m²
- Erdplanum
EV2 ≥ 45 MN/m²



Parkplatz - Stellplatz


Gesamtaufbau = 50 cm

- 4 cm Deckschicht 0/8
- 6 cm Dynamische Schicht 0/16
- 20 cm Schottertragschicht 0/32
EV2 ≥ 150 MN/m²
- 20 cm Frostschuttschicht 0/45
EV2 ≥ 100 MN/m²
- 15 cm Frostschuttschicht 0/45
bei Bedarf als Baugrundverbesserung
- Erdplanum
EV2 ≥ 45 MN/m²




Gitterrost 31x31 - o. Lüftung

Auflager auf TB 10/30/100cm

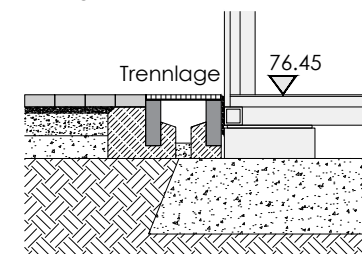


Traufstreifen - Kiesandeckung

RK 6/25/100cm, Kies 16-32

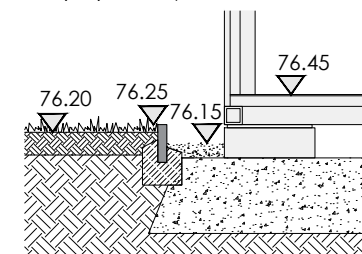


Gitterrost - m. Lüftung

Auflager auf TB 10/30/100cm

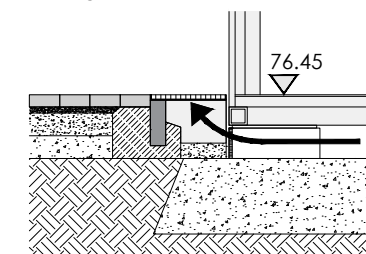

Fassadenanschluss - Betonpflaster

Betonstein 20x20 als Läuferzeile auf C20/25

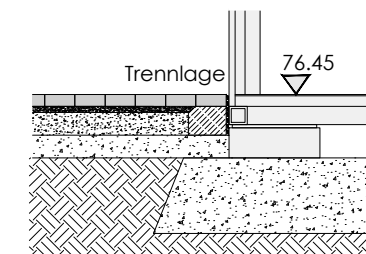

OKFB = +/- 0.00 entspricht 76.45 DHHN

PROJEKTNUMMER

PLANUNG

BAUHERR

Landkreis Spree-Neiße

Heinrich-Heine-Str. 1, 03149 Forst(Lausitz)

Tel.: 03562 / 98616136

BAUVORHABEN

OSZ1 - Interimsplanung
Zukunftscampus Forst Spree-Neiße

Rüdigerstraße, 03149 Forst (Lausitz)

PLANWERK

Ausführungsplanung
1.05 Regelquerschnitte
Vorabzug

PLANER	BEARBEITER	BLATTGRÖÖE
		DIN A3
DATUM	MAßSTAB	PLAN INDEX
26.06.2026	1:50	1.05