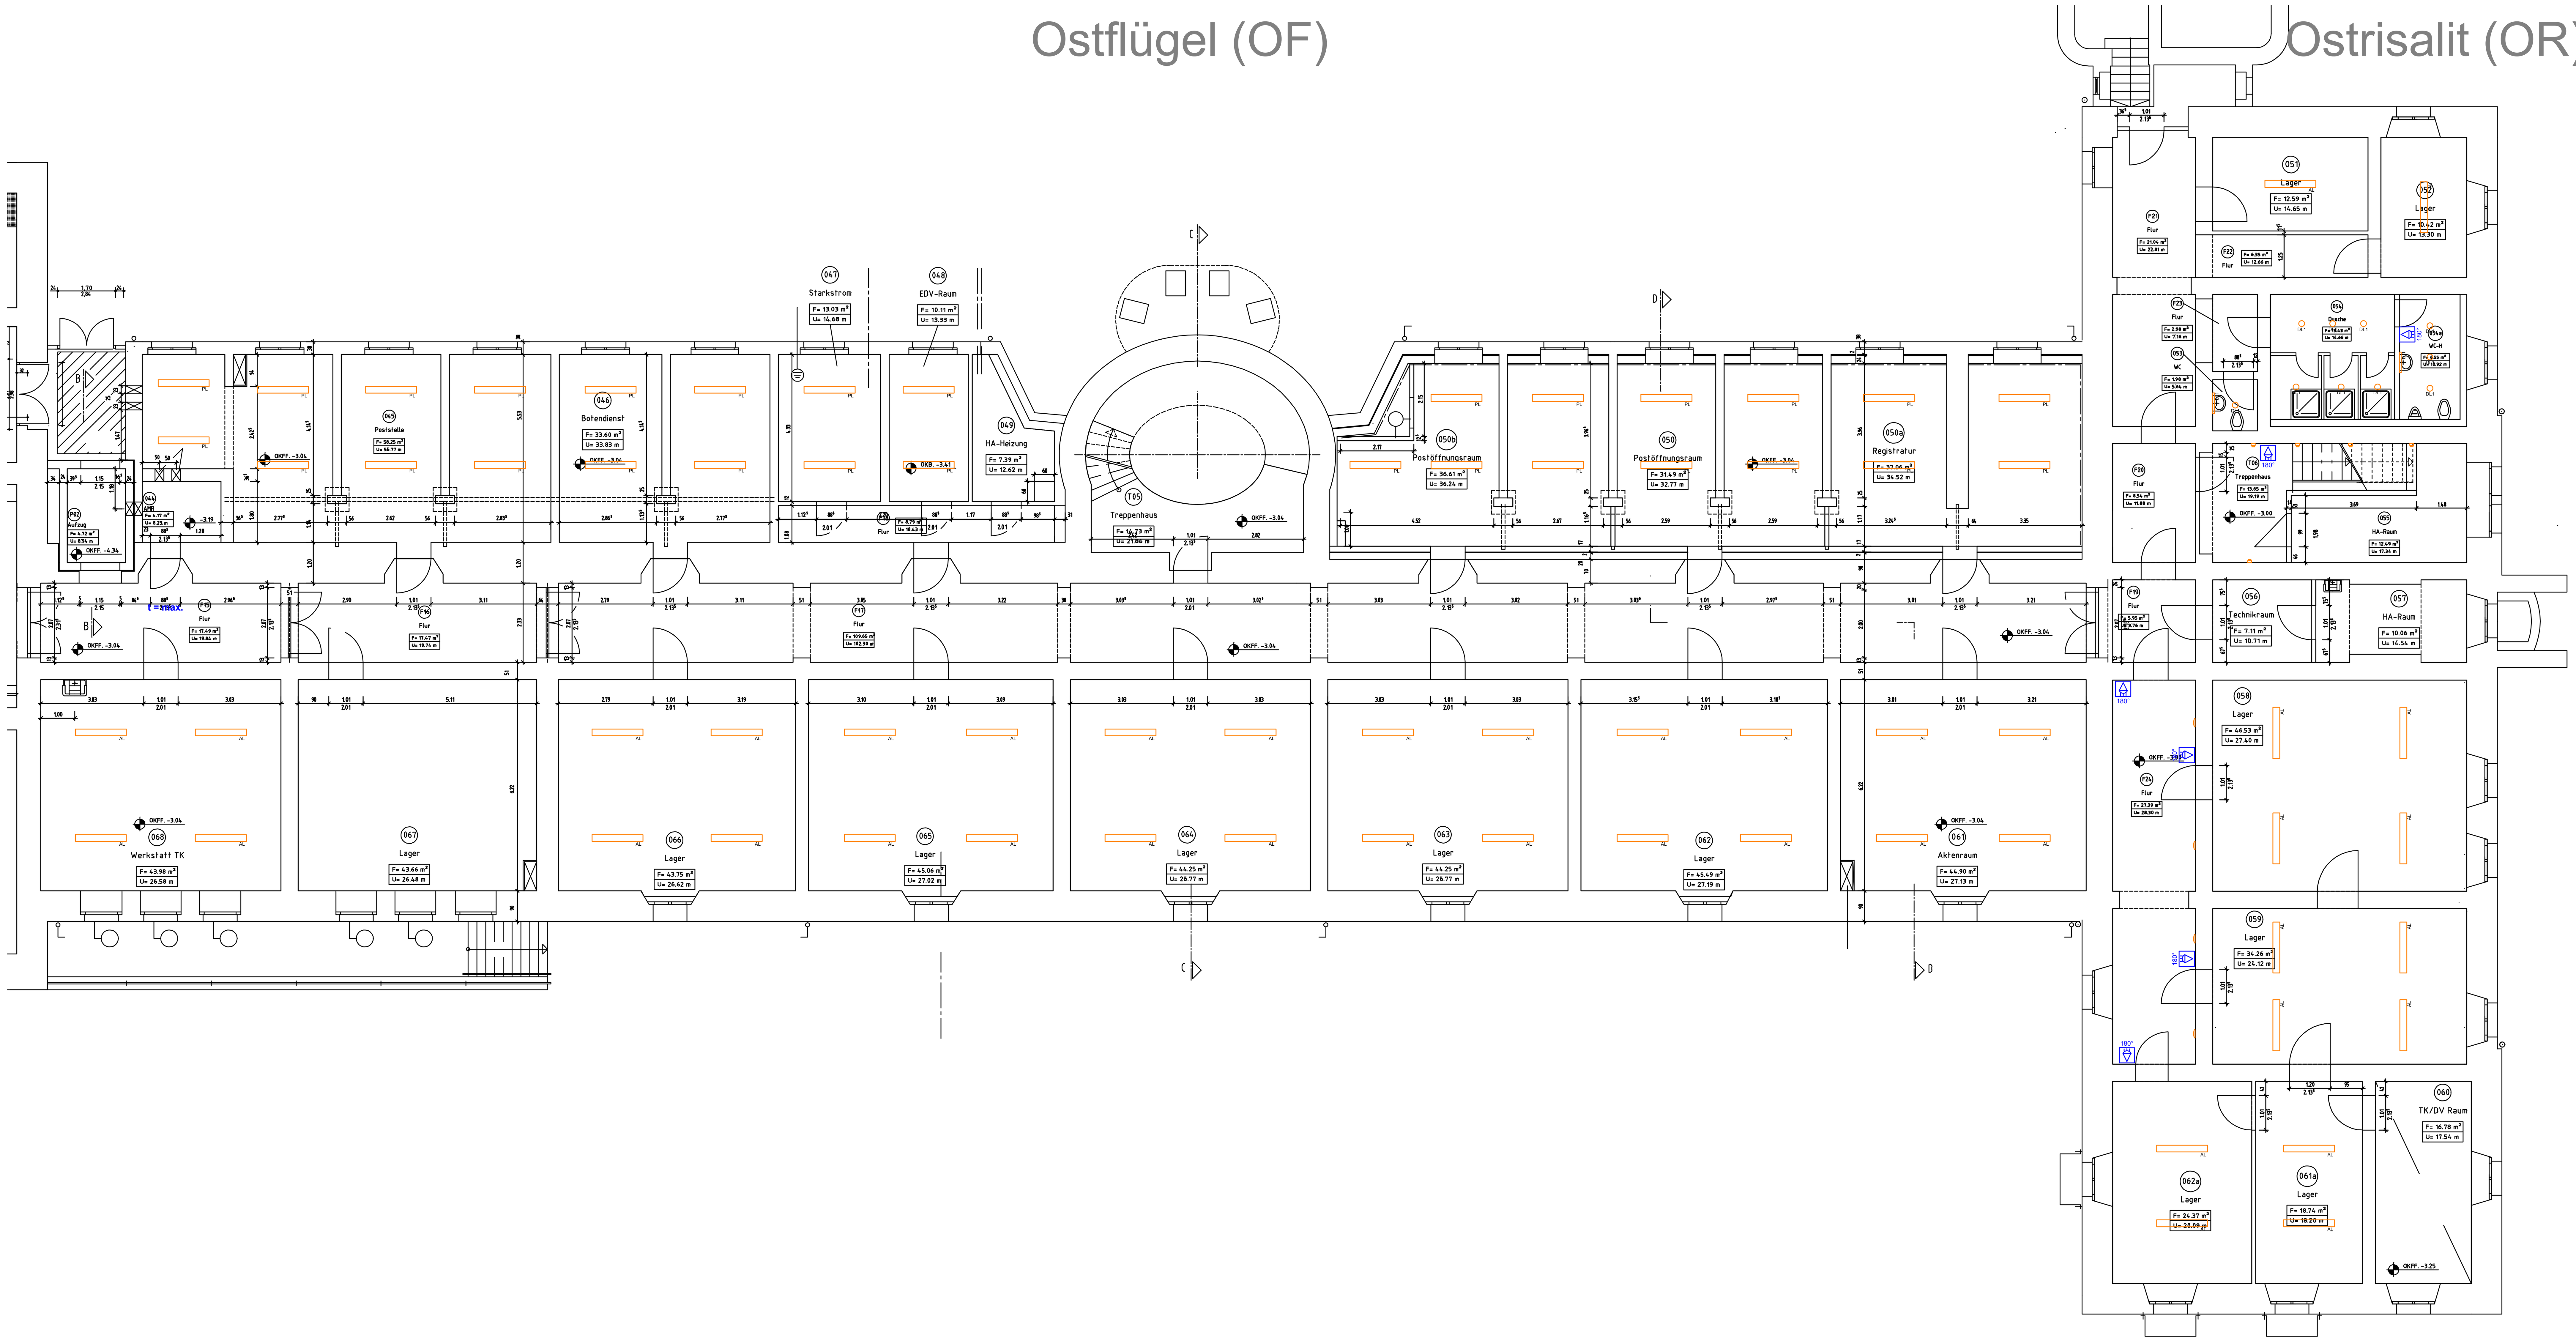

Legende Beleuchtung

PL	TRILUX Luceos D/H2-L CDP LED-Pendelleuchte 1.500mm, weiß, 4.000K, 6200lm, UGR<16		LED-Pendelleuchte Ø 250mm, 2x Umbausatz für Bestandsg., 3.000K, 1900lm
DL1	DOTLUX Unisize als LED-Downlight, Ø 290mm, weiß, 4000K, 2200lm		LED-Wandanbauleuchten, senkrecht, Umbausatz für Bestandsg., 3.000K, 2176lm
	RZB Planada als LED-Wandanbauleuchte, senkr. 600mm, 4.000K, 2050lm		LED-Wand-& Deckenleuchte ab Ø 450mm, Umbausatz für Bestandsg., 3.000K, 5430lm
LL1	LED-Lichtleiste, Einzelleuchte, Anbau, 600mm (Spiegelleuchte) 4.000K, 1.600lm/m,		ERCO Pantrac als LED-Wand-& Deckenfluter, weiß, 3.000K, 3300lm
DL2	LED-Downlight 190x190x100mm, weiß, 4.000K, 2587lm, UGR<19	FR-LED	TRILUX Olisq als LED-Wandanbauleuchte IP 54 weiß, 4.000K, 5000lm
LL2	LED-Lichtleiste, Leuchtenband, Pendel, 4.000K, 3166lm/m, ca. 4200mm (Besprechung)		TRILUX Polaron IQ als LED-Wandanbauleuchte, weiß, Ø 400mm,4.000K, 2800lm,
Stromschiene			Lichtkanal (Pendel), schwarz Längen: 2x 5400mm / 15922lm 2x 9000mm / 25965lm
AL	TRILUX Luceos D/H2-L CDP LED-Anbauleuchte 1.500mm, weiß, 4.000K, 6200lm, UGR<16		TRILUX Polaron IQ als LED-Deckenanbauleuchte,weiß Ø 400mm, 4.000K, 3100lm

Legende Niederspannungs-Installationsanlagen

180°	PIR-Bewegungsmelder 180° Erfasssungsbereich, Wandmontage	360°	PIR-Bewegungsmelder 360° Erfasssungsbereich, Deckenmontage

HINWEIS:

1.) in den Aufzugsvorräumen ist die Zeiteinstellung der Beleuchtung auf Maximum einzustellen

2.) Grundeinstellung TRH-Relais:
- Zeitschaltung mit Ausschaltvorwarnung (#2)
- jederzeit nachschaltbar
- t = 10min

INDEX:	DATUM:	ERGÄNZUNGEN/ÄNDERUNGEN:	BEARB.:

Lageplanskizze

Bauvorhaben:
Staatskanzlei
Haus 12
Heinrich-Mann-Allee 107
14473 Potsdam

Anlagenbereich: Elektrotechnik

Basisplan Architekt: 6675-EBM-H12-SG

Bauherr: BLB
Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen, Regionalbereich Potsdam
Sophie-Alberti-Straße 4-6
14478 Potsdam
Telefon: 0331 / 59181-0 Telefax: 0331 / 58181-199 Email: poststelle@blb.brandenburg.de

Planung:

Planung Elektrotechnik:

Planinhalt:
Installationsplan Sockelgeschoss Ostflügel (OF) / Ostrisalit (OR)

Planungsphase: Ausführungsplanung

Status:

Bearbeitet: BKr

Format / Maßstab: A1+A4 / 1:100

Plan-Nr.: A-2306-IN01.3

Geprüft: SBu

Datei: A-2306-IN01.DWG

Datum: 01.10.2024

Index: --