

Fenster


- Innenanschluss Luft- und Dampfdicht
- Außen: Diffusionsoffen und Wind- und Schlagregendicht
- Fenstgriff mit Dreh-Kipp-Funktion nach Bemusterung
- Fensterlaibung mit Anschlagsschale aus gedämmtem Mauerwerk, verputzt mit Silikatputz, Farbe analog benachbarten geschlossenen Fassadenbereich gem. FM-Konzept, Anschlagtiefe 6 cm, Laibungstiefe mind. 15 cm
- Isolierverglasung 3-Fach
- Holz-Alu Fensterrahmen, Farbe gem. FM-Konzept
- 2-Flügel, ohne Stulp, Fensterdurchgangslichte mind. 0,90 m x 1,20 m (Rettungsweg)
- Fensterbank Außen Alu als Strangpressprofil, Farbe Analog Fensterrahmen, Gefälle mind. 2%, Überstand mind. 4 cm, Ansichtshöhe Tropfkante mind. 3 cm

Tür- Fensterstürze:


EG: Stahlbetonstürze gemäß Statik (Bauteilhöhe h, Bewehrung, min. Auflager usw. gemäß Statik.

Laibungslüfter


- Laibungslüfter mit Zulüftskapazität von mind. 80n/h
- Schalldämmwert $D_{n,e,w} \geq 49,0$ dB
- Farbe Gitter analog Fensterrahmen gem. FM-Konzept
- Im Außenansicht nur sichtbare Bauteile in der Laibung zugelassen
- Montagehöhe mind. 1,80 m ü OKFF, mind. 20 cm zwischen OK Laibungslüfter Gitter und UK Sturz zu berücksichtigen
- Wanddurchbruch rund Durchmesser 20 cm, für Montage berücksichtigen. Außenkante Wanddurchbruch zum Innenkante Fensterlaibung 25 cm

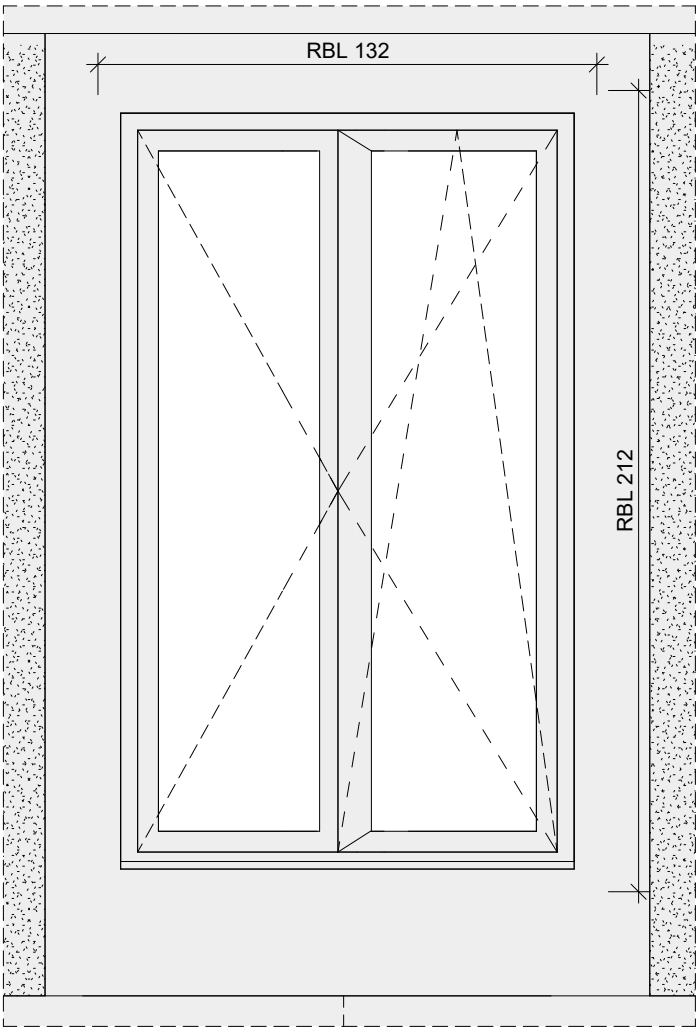


ANSICHT
M 1 : 20

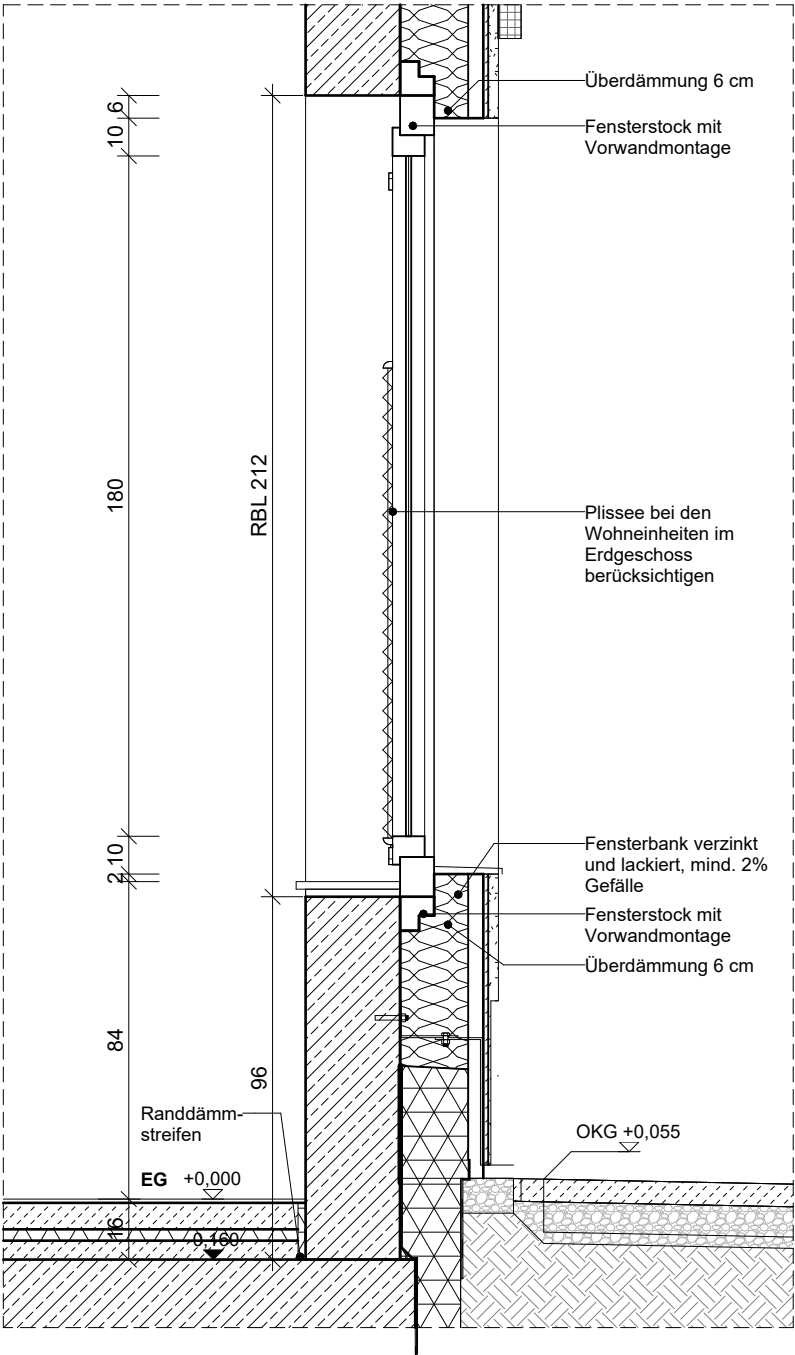

VERTIKALSCHNITT
M 1 : 20

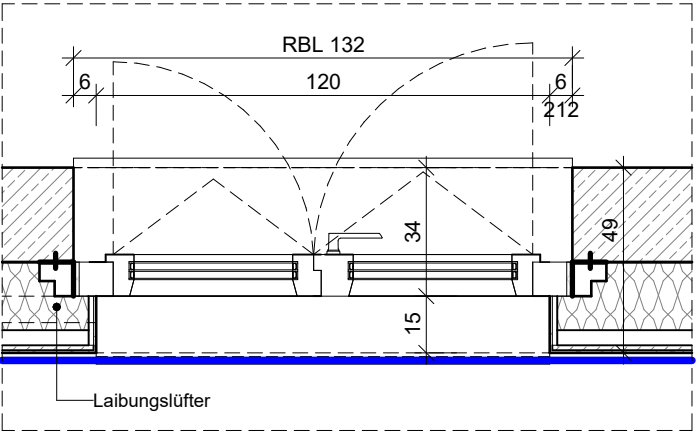

HORIZONTALSCHNITT
M 1 : 20

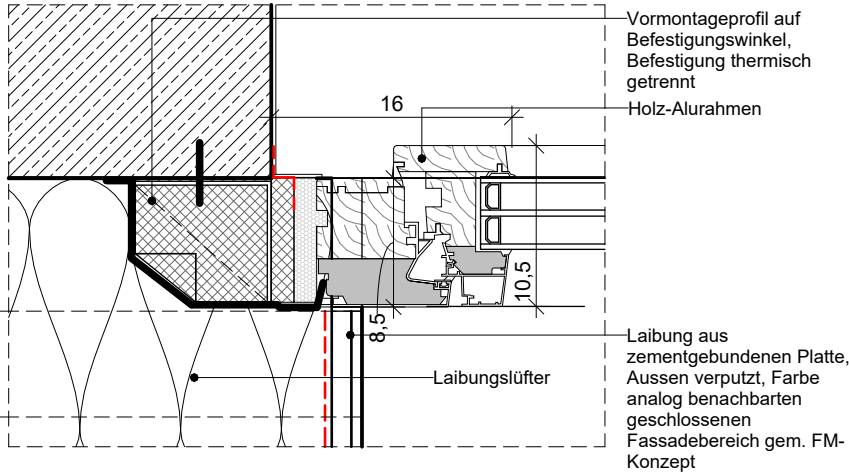

HORIZONTALSCHNIT
M 1 : 5

NATURMASSE NEHMEN !
BEZUGHABENDE KOTEN SIND ZU PRÜFEN !
KONSTRUKTIV ERFORDERLICHE ÄNDERUNGEN ODER DIMENSIONSKORREKTUREN SIND RECHTZEITIG VOR ARBEITSDURCHFÜHRUNG MIT DEM PLANVERFASSER FESTZULEGEN.
ZUSÄTZLICH ERFORDERLICHE DAMPFSPERRSCHICHTEN, WÄRMEISOLIERUNGEN UND ABDICHTUNGEN VON ARBEITS- ODER DEHNFUGEN SIND DURCH DEN BAUFÜHRER RECHTZEITIG VOR BAUBEGINN DEM PLANVERFASSER BEKANNTZUGEBEN.
BEI SICHTBETON SIND ALLE KANTEN MIT EINGELEGTEN DREIECKLEISTEN (30/30MM) AUSZUBILDEN. DIE SCHALUNGS- TEILUNGEN, SOWEIT NICHT IN DEN PLÄNEN DARGESTELLT, SIND MIT DEM PLAN- VERFASSER RECHTZEITIG FESTZU- LEGEN. SICHTBETONTEILE SIND GESCHLOSSEN UND EIN- WANDFREI IN EINEM ARBEITSGANG HERZUSTELLEN. ARBEITSFUGEN SIND NUR LAUT PLAN ZULÄSSIG.
NICHT KOTIERTE AUSSPARUNGEN UND DIMENSIONEN SIND MIT DER ÖRTLICHEN BAUAUFSICHT UND NACH RÜCK- SPRACHE MIT DEM PLANVERFASSER RECHTZEITIG VOR ARBEITSDURCH- FÜHRUNG FESTZULEGEN.
MIT BEGINN DER AUSFÜHRUNG AUF BASIS DIESES PLANES IST DIE ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN AUSSCHREIBUNGS- UNTERLAGEN BZW. DEM AUFTRAG, INSBESONDERE DEN MASEN BZW. STÜCKZAHLEN BESTÄTIGT.
DIESER PLAN GILT IN VERBINDUNG MIT DEM LV UND DER AUSFÜHRUNGSPLANUNG SOWIE FREIGEgebenEN WERK- ZEICHNUNGEN, VORBEHALTLICH DER GESTALTERISCHEN ENTSCHEIDUNGEN DES PLANERS HINSICHTLICH KON- STRUKTION, ABMESSUNG, FORM, MATERIAL, OBERFLÄCHENBEHANDLUNG, FARBGEBUNG UND KÜNSTLERISCHEN AUSSTATTUNG.

DETAILPLAN

IND.: DATUM: GEZ.: ÄNDERUNG:

VORABZUG

vom Bauherrn geprüft und zur Ausführung freigegeben:

statisch geprüft und zur Ausführung freigegeben:

bauphysikalisch geprüft und zur Ausführung freigegeben:

PROJEKT:
**ANNA-FLÜGGE-STRASSE
2-3**

PLANINHALT:
FENSTER ERDGESCHOSS

GEZ: DER DATUM: 14.08.2026

MASSSTAB: 1:5/1:20

PLANNR:
1081-AR-DP-10602-VA

Fenster

- Innenanschluss Luft- und Dampfdicht
- Außen: Diffusionsoffen und Wind- und Schlagregendicht
- Fenstgriff mit Dreh-Kipp-Funktion nach Bemusterung
- Fensterlaibung mit Anschlagsschale aus gedämmtem Mauerwerk, verputzt mit Silikatputz, Farbe analog benachbarten geschlossenen Fassadenbereich gem. FM-Konzept, Anschlagtiefe 6 cm, Laibungstiefe mind. 15 cm Isolierverglasung 3-Fach
- Holz-Alu Fensterrahmen, Farbe gem. FM-Konzept
- 2-Flügel, ohne Stulp, Fensterdurchgangslichte mind. 0,90 m x 1,20 m (Rettungsweg)
- Fensterbank Außen Alu als Strangpressprofil, Farbe Analog Fensterrahmen, Gefälle mind. 2%, Überstand mind. 4 cm, Ansichtshöhe Tropkante mind. 3 cm

Tür- Fensterstürze:


1. OG-DG: Mauerwerksstürze zulässig gemäß Statik/Hersteller
Außenwände: z. B. Poroton-Fertig-/Dämmsturz (Poroton-Ziegel)
Innenwände: KS-Fertigsturz
Min. Auflager, Mindest-Übermauerung, Spannweite gemäß Statik

Absturzsicherung


- Absturzsicherung aus Flachstahlelementen, Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe analog Fensterrahmen gem. FM-Konzept
- Aus Flachstahlelementen 40/5, Abstand der Flachstahlelemente horizontal max. 12cm
- Punktuelle Befestigung Handlauf seitlich an Laibung mit Stahlwinkel, Befestigung mit geeigneten Injektionsankern (keine einfache Nylon-Dübel)

Laibungslüfter


- Laibungslüfter mit Zulüftkapazität von mind. 80m³/h
- Schalldämmwert $D_{n,e,w} \geq 49,0$ dB
- Farbe Gitter analog Fensterrahmen gem. FM-Konzept
- Im Außenansicht nur sichtbare Bauteile in der Laibung zugelassen
- Montagehöhe mind. 1,80 m ü OKFF, mind. 20 cm zwischen OK Laibungslüfter Gitter und UK Sturz zu berücksichtigen
- Wanddurchbruch rund Durchmesser 20 cm, für Montage berücksichtigen. Außenkante Wanddurchbruch zum Innenkante Fensterlaibung 25 cm

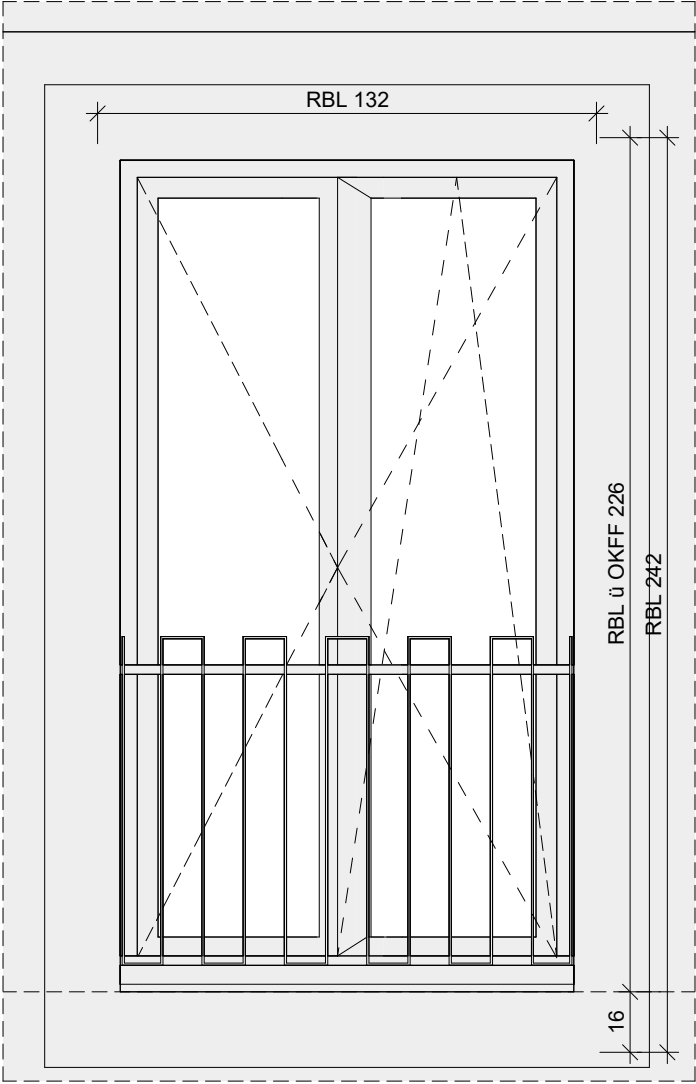


ANSICHT
M 1 : 20

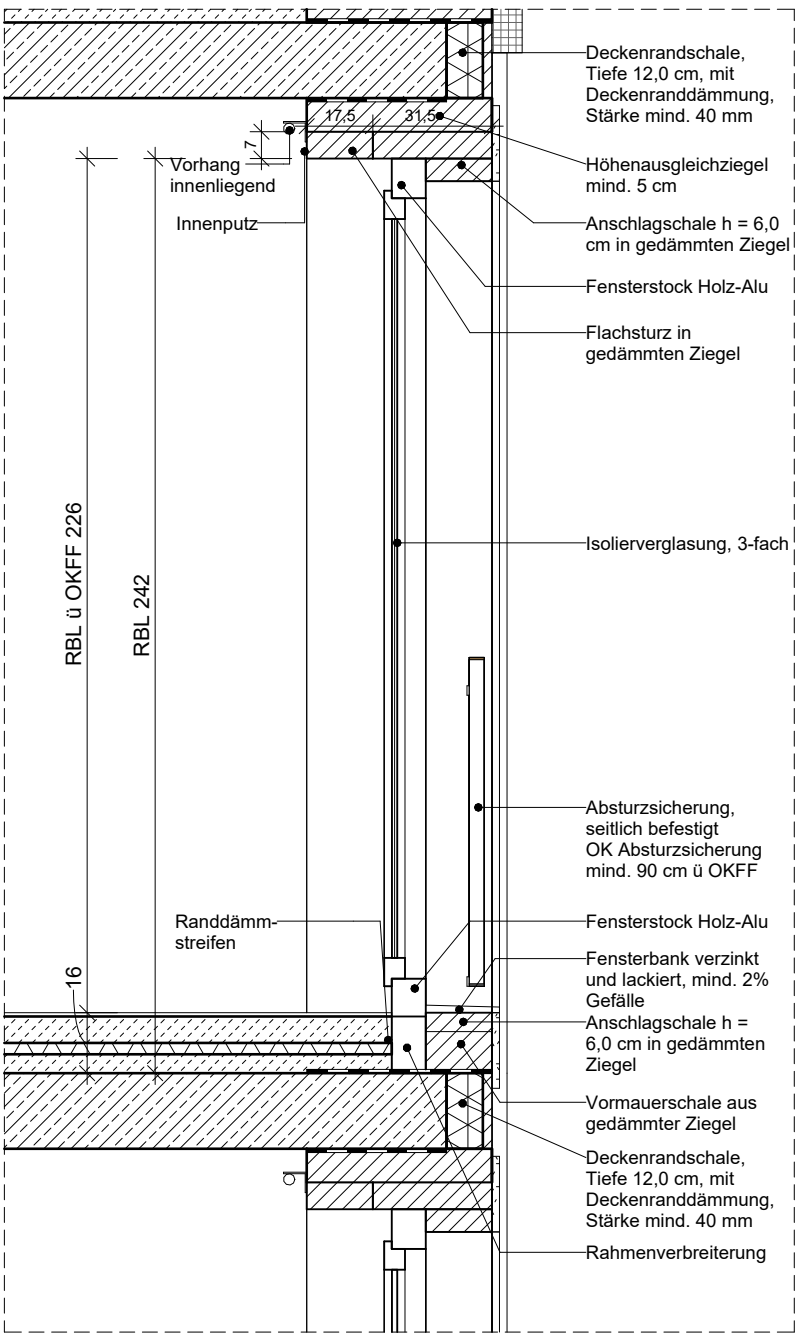

VERTIKALSCHNITT
M 1 : 20

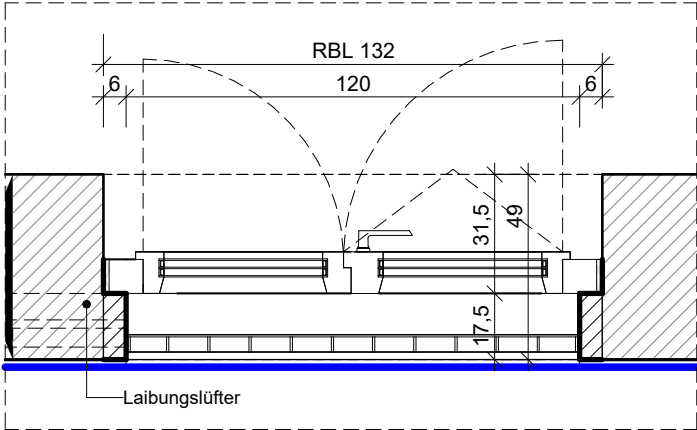

HORIZONTALSCHNITT
M 1 : 20

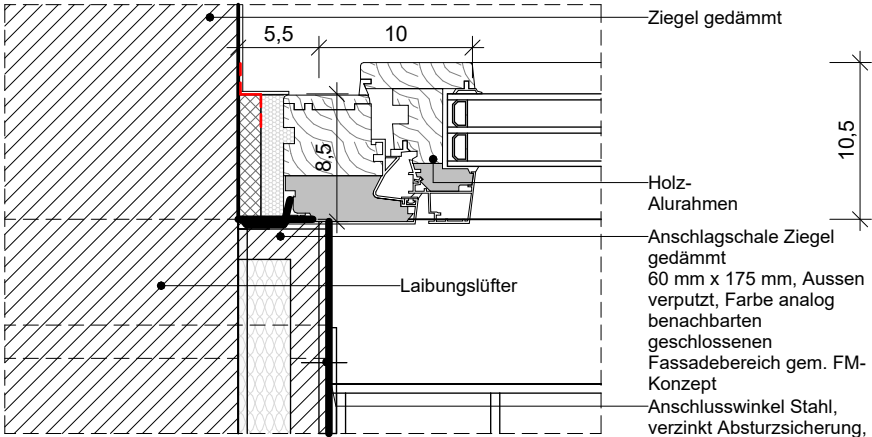

HORIZONTALSCHNITT
M 1 : 5

NATURMASSE NEHMEN !
BEZUGHABENDE KÖTEN SIND ZU PRÜFEN !
KONSTRUKTIV ERFORDERLICHE ÄNDERUNGEN ODER DIMENSIONSKORREKTUREN SIND RECHTZEITIG VOR ARBEITSDURCHFÜHRUNG MIT DEM PLANVERFASSER FESTZULEGEN.
ZUSÄTZLICH ERFORDERLICHE DAMPFSPERRSCHICHTEN, WÄRMEISOLIERUNGEN UND ABDICHTUNGEN VON ARBEITS- ODER DEHNFUGEN SIND DURCH DEN BAUFÜHRER RECHTZEITIG VOR BAUBEGINN DEM PLANVERFASSER BEKANNTZUGEBEN.
BEI SICHTBETON SIND ALLE KANTEN MIT EINGELEGTEN DREIECKLEISTEN (30/30MM) AUSZUBILDEN. DIE SCHALUNGS- TEILUNGEN, SOWEIT NICHT IN DEN PLÄNEN DARGESTELLT, SIND MIT DEM PLAN- VERFASSER RECHTZEITIG FESTZU- LEGEN. SICHTBETONTEILE SIND GESCHLOSSEN UND EIN- WANDFREI IN EINEM ARBEITSGANG HERZUSTELLEN. ARBEITSFUGEN SIND NUR LAUT PLAN ZULÄSSIG.
NICHT KOTIERTE AUSSPARUNGEN UND DIMENSIONEN SIND MIT DER ÖRTLICHEN BAUAUFSICHT UND NACH RÜCK- SPRACHE MIT DEM PLANVERFASSER RECHTZEITIG VOR ARBEITSDURCH- FÜHRUNG FESTZULEGEN.
MIT BEGINN DER AUSFÜHRUNG AUF BASIS DIESES PLANES IST DIE ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN AUSSCHREIBUNGS- UNTERLAGEN BZW. DEM AUFTRAG, INSBESONDERE DEN MASEN BZW. STÜCKZAHLEN BESTÄTIGT.
DIESER PLAN GILT IN VERBINDUNG MIT DEM LV UND DER AUSFÜHRUNGSPLANUNG SOWIE FREIGEgebenEN WERK- ZEICHNUNGEN, VORBEHALTLICH DER GESTALTERISCHEN ENTSCHEIDUNGEN DES PLANERS HINSICHTLICH KON- STRUKTION, ABMESSUNG, FORM, MATERIAL, OBERFLÄCHENBEHANDLUNG, FARBGEbung UND KÜNSTLERISCHEN AUSSTATTUNG.

DETAILPLAN

IND: DATUM: GEZ.: ÄNDERUNG:

VORABZUG

vom Bauherrn geprüft und zur Ausführung freigegeben:

statisch geprüft und zur Ausführung freigegeben:

bauphysikalisch geprüft und zur Ausführung freigegeben:

PROJEKT:
**ANNA-FLÜGGE-STRASSE
2-3**

PLANINHALT:
**FENSTERTÜR RAUMHOCH
OBERGESCHOSS**

GEZ: DER DATUM: 14.08.2026

MASSSTAB: 1:5/1:20

PLANNR:
1081-AR-DP-10711-VA

Fenster

- Innenanschluss Luft- und Dampfdicht
- Außen: Diffusionsdoffen und Wind- und Schlagregendicht
- Fenstgriff mit Dreh-Kipp-Funktion nach Bemusterung
- Fensterlaibung mit Anschlagshale aus gedämmtem Mauwerk, verputzt mit Silikatputz, Farbe analog benachbarten geschlossenen Fassadebereich gem. FM-Konzept, Anschlagstiefe 6 cm, Laibungstiefe mind. 15 cm
- Isolierverglasung 3-Fach
- Holz-Alu Fensterrahmen, Farbe gem. FM-Konzept
- 2-Flügel, ohne Stulp, Fensterdurchgangslichte mind. 0,90 m x 1,20 m (Rettungsweg)
- Fensterbank Außen Alu als Strangpressprofil, Farbe Analog Fensterrahmen, Gefälle mind. 2%, Überstand mind. 4 cm, Ansichtshöhe Tropkante mind. 3 cm

Tür- Fensterstürze:


1. OG–DG: Mauerwerksstürze zulässig gemäß Statik/Hersteller
Außenwände: z. B. Poroton-Fertig-/Dämmsturz (Poroton-Ziegel)
Innenwände: KS-Fertigsturz
Min. Auflager, Mindest-Übermauerung, Spannweite gemäß Statik

Absturzsicherung


- Absturzsicherung aus Rundstahl, $\varnothing$ 42 mm, Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe analog Fensterrahmen gem. FM-Konzept
- Punktuelle Befestigung Handlauf seitlich an Laibung mit Stahlwinkel, Befestigung mit geeigneten Injektionsankern (keine einfache Nylon-Dübel)

Laibungslüfter


- Laibungslüfter mit Zulüftkapazität von mind. 80m³/h
- Schalldämmwert $D_{n,e,w} \geq 49,0$ dB
- Farbe Gitter analog Fensterrahmen gem. FM-Konzept
- Im Außenansicht nur sichtbare Bauteile in der Laibung zugelassen
- Montagehöhe mind. 1,80 m ü OKFF, mind. 20 cm zwischen OK Laibungslüfter Gitter und UK Sturz zu berücksichtigen
- Wanddurchbruch rund Durchmesser 20 cm, für Montage berücksichtigen. Außenkante Wanddurchbruch zum Innenkante Fensterlaibung 25 cm

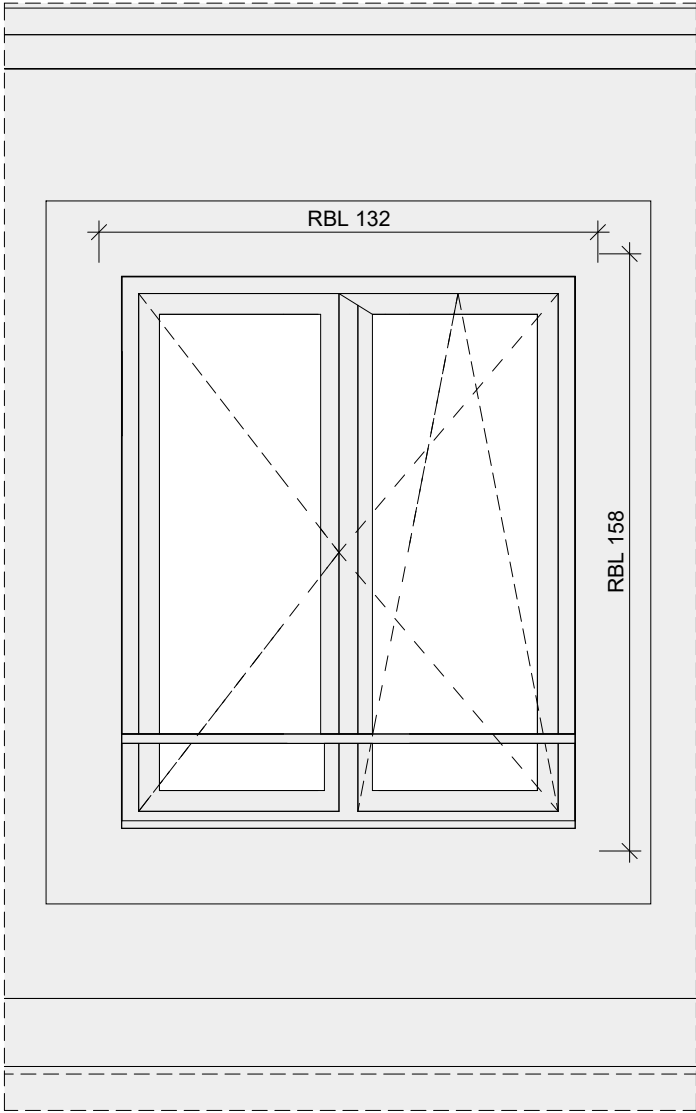


ANSICHT
M 1 : 20

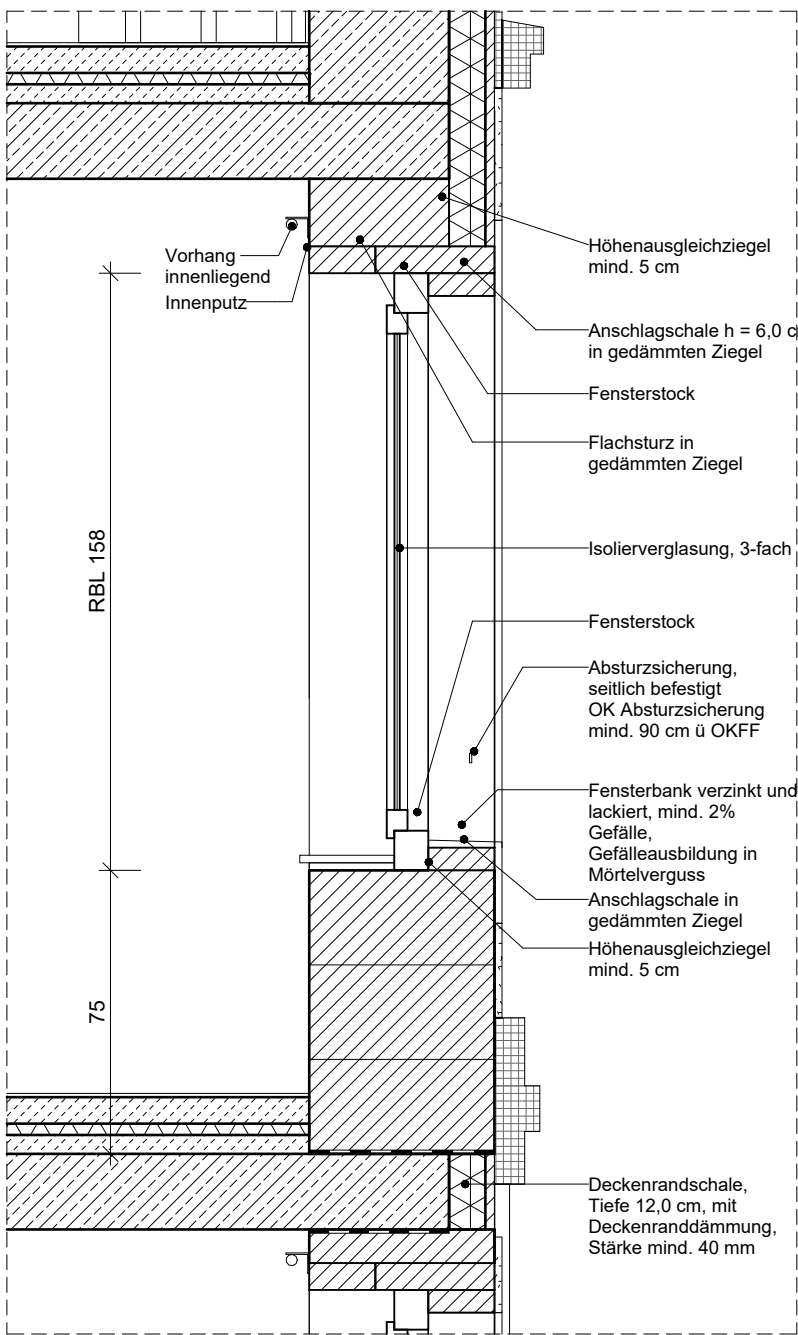

VERTIKALSNITT
M 1 : 20

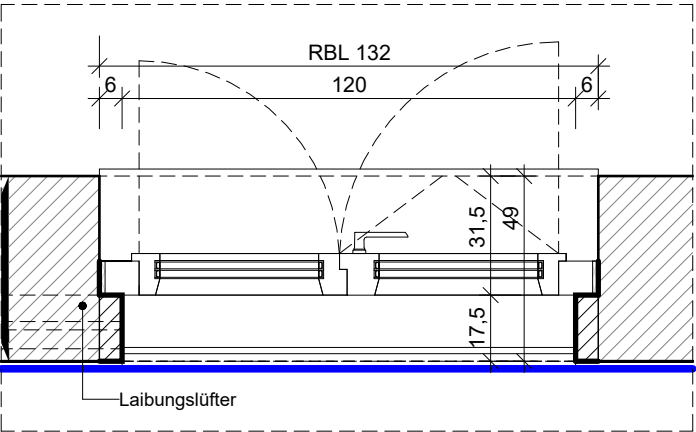

HORIZONTALSCHNITT
M 1 : 20

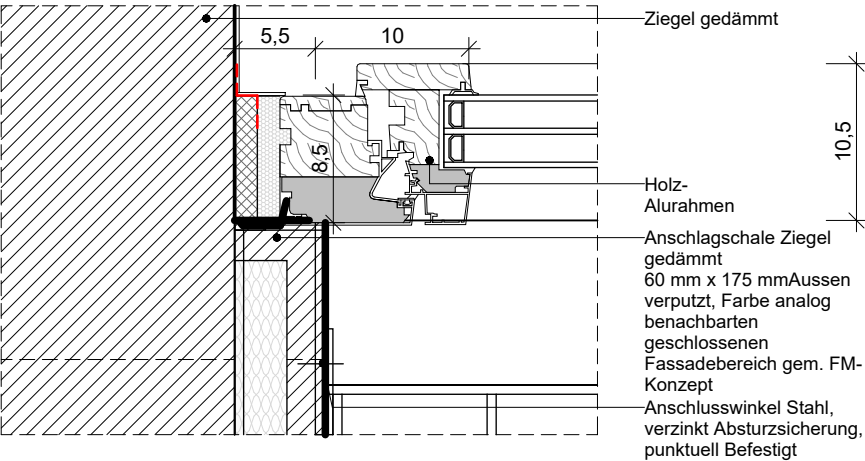

HORIZONTALSCHNIT
M 1 : 5

NATURMASSE NEHMEN !
BEZUGHABENDE KÖTEN SIND ZU PRÜFEN !
KONSTRUKTIV ERFORDERLICHE ÄNDERUNGEN ODER DIMENSIONSKORREKTUREN SIND RECHTZEITIG VOR ARBEITSDURCHFÜHRUNG MIT DEM PLANVERFASSER FESTZULEGEN.
ZUSÄTZLICH ERFORDERLICHE DAMPFSPERRSCHICHTEN, WÄRMEISOLIERUNGEN UND ABDICHTUNGEN VON ARBEITS- ODER DEHNFUGEN SIND DURCH DEN BAUFÜHRER RECHTZEITIG VOR BAUBEGINN DEM PLANVERFASSER BEKANNTZUGEBEN.
BEI SICHTBETON SIND ALLE KANTEN MIT EINGELEGTEN DREIECKLEISTEN (30/30MM) AUSZUBILDEN. DIE SCHALUNGS- TEILUNGEN, SOWEIT NICHT IN DEN PLÄNEN DARGESTELLT, SIND MIT DEM PLAN- VERFASSER RECHTZEITIG FESTZU- LEGEN. SICHTBETONTEILE SIND GESCHLOSSEN UND EIN- WANDFREI IN EINEM ARBEITSGANG HERZUSTELLEN. ARBEITSFUGEN SIND NUR LAUT PLAN ZULÄSSIG. NICHT KOTIERTE AUSSPARUNGEN UND DIMENSIONEN SIND MIT DER ÖRTLICHEN BAUAUFSICHT UND NACH RÜCK- SPRACHE MIT DEM PLANVERFASSER RECHTZEITIG VOR ARBEITSDURCH- FÜHRUNG FESTZULEGEN.
MIT BEGINN DER AUSFÜHRUNG AUF BASIS DIESES PLANES IST DIE ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN AUSSCHREIBUNGS- UNTERLAGEN BZW. DEM AUFTRAG, INSBESONDERE DEN MASEN BZW. STÜCKZAHLEN BESTÄTIGT.
DIESER PLAN GILT IN VERBINDUNG MIT DEM LV UND DER AUSFÜHRUNGSPLANUNG SOWIE FREIGEgebenEN WERK- ZEICHNUNGEN, VORBEHALTLICH DER GESTALTERISCHEN ENTSCHEIDUNGEN DES PLANERS HINSICHTLICH KON- STRUKTION, ABMESSUNG, FORM, MATERIAL, OBERFLÄCHENBEHANDLUNG, FARBGEBUNG UND KÜNSTLERISCHEN AUSSTATTUNG.

DETAILPLAN

IND: DATUM: GEZ.: ÄNDERUNG:

VORABZUG

vom Bauherrn geprüft und zur Ausführung freigegeben:

statisch geprüft und zur Ausführung freigegeben:

bauphysikalisch geprüft und zur Ausführung freigegeben:

PROJEKT:
ANNA-FLÜGGE-STRASSE
2-3

PLANINHALT:
FENSTER MIT BRÜSTUNG
OBERGESCHOSS

GEZ: DER DATUM: 14.08.2026

MASSSTAB: 1:5/1:20

PLANNR:
1081-AR-DP-10807-VA