UV PV Haus A Standard

(UG_T-A-012, TN-S-System, 400 / 230VAC L1-3, PE, N, 50Hz)

(Hauptsammelschienensystem 63A, Schutzklasse II, mind. Schutzart IP31)

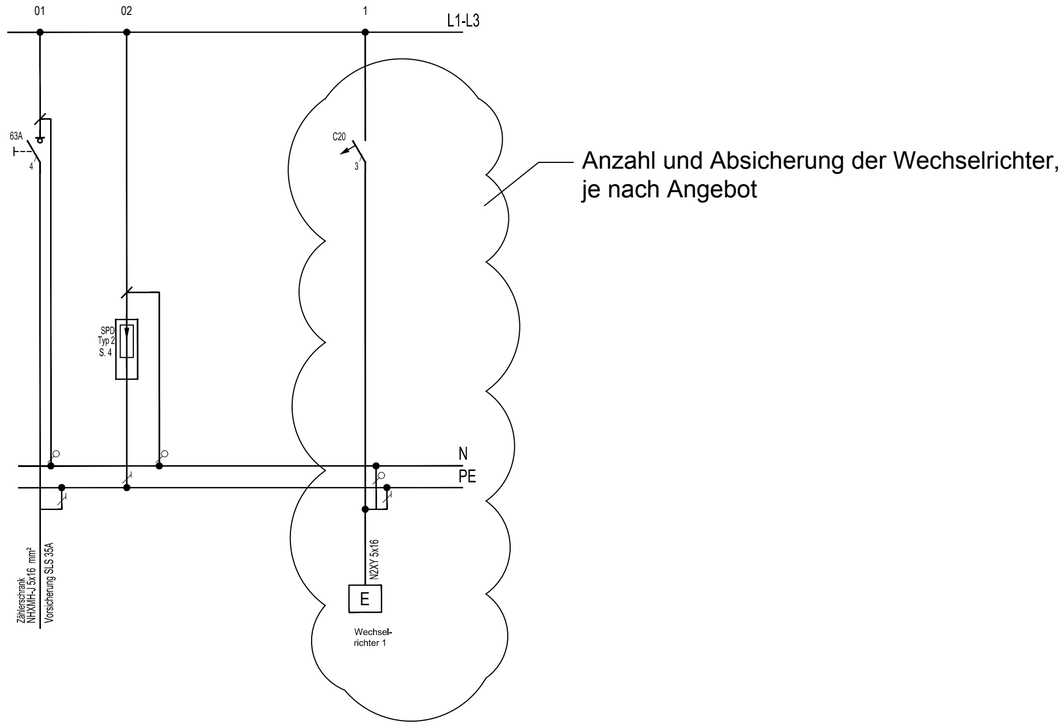

INDEX	DATUM	GEZ.	PLANÄNDERUNG
1	pe.i	30.09.2025	Anpassung an der Architektur
0	pe.i	14.06.2025	Planerstellung

BAUVORHABEN	BAUTEIL	PLANVERFASSER	LPH	PLANINHALT 1	PLANINHALT 2	PLANNUMMER	STATUS	INDEX
RKWWA8	A	ELT	LPH5	SC	1	056	P	1

BAUVORHABEN
Neubau Rote Kaserne West RKWWA8 Potsdam
Georg-Hermann-Allee
14469 Potsdam

BAUHERR
ProPotsdam GmbH
Pappelallee 4
14469 Potsdam
Tel. 0331 6206 0
E-Mail: info@propotsdam.de

GESAMTANLAGE



GEBÄUDE / BAUTEIL / PLANSCHNITT

PLANNUMMER
– 056 –

LEISTUNGSPHASE
Ausführungsplanung

FACHINGENIEUR TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG
ICL Ingenieur Consult GmbH
Diezmannstraße 5
D-04207 Leipzig
T +49 341 41541-0
F +49 341 41541-11
E office@icl-ing.com

PLANART / PLANINHALT / ZUORDNUNG / AUSSCHNITT
Schema
Stromlaufplan UV PV

PLANUNG ARCHITEKTEN
Firma: dRmm GmbH
Stendaler Straße 4, 10559 Berlin
Tel: 03031196269
E-Mail: rokawest@drmmstudio.com

BAUTEIL
Haus A

PLANSTUFE / STATUS
Zur Prüfung

INHALT ARCHITEKTUR / OBJEKTPLANUNG

INHALT PLANUNG EXTERN

FREIGABE PLANVERFASSER
DATUM PLANINDEX
Stempel

FREIGABE PRÜFER
DATUM PLANINDEX
PRÜFBERICHTSNR.

FREIGABE ARCHITEKTEN
DATUM PLANINDEX

FREIGABE BAUHERR
DATUM PLANINDEX

FREIGABE:

QR-CODE:

MASSSTAB
ohne

DIN A2
FORMAT

22098
PRJ - NR

14.06.2025
pe.i
ERST. - DATUM / ERST.

14.06.2025
fo.j
GEPRÜFT / MA-KÜRZEL