


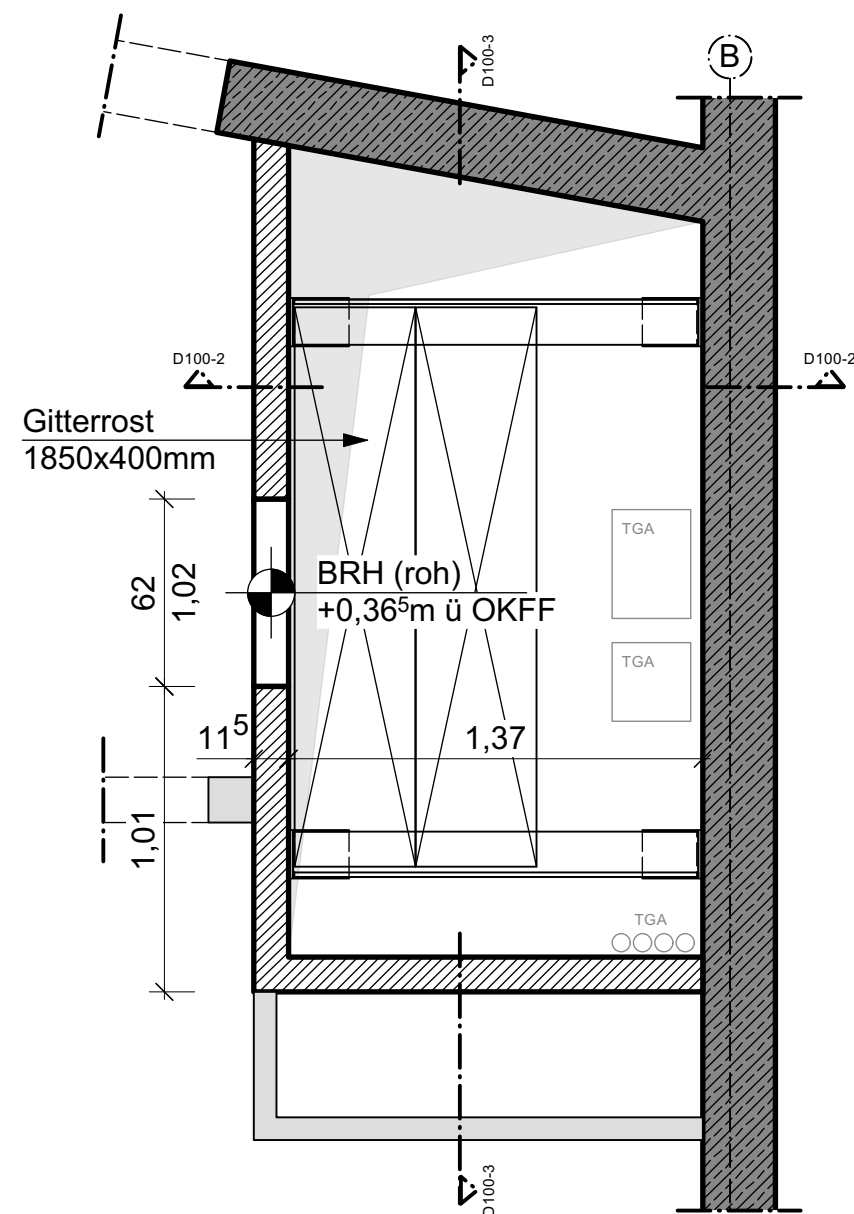

GR - TGA-Schacht - Bauachse B
Entwässerungssituation Lichtschachtentwässerung

Revi-Tür

Brandschutzanforderung
sowie Rohbauöffnung,
siehe Angabe GR.

Stahlwinkel


150x150x15mm, durchlaufend.
Konstruktiv an Stahlwinkel
200x200x20mm gem.
Angabe Statik befestigt.

Gitterrost

1850x400x60mm
auf Stahlwinkel 150x150mm
befestigt.


Stahlwinkel

200x200x20mm
Breite = 160mm.
Konstruktiv an Stirnseite
Stb.-Decke gem. Angabe
Statik befestigt.

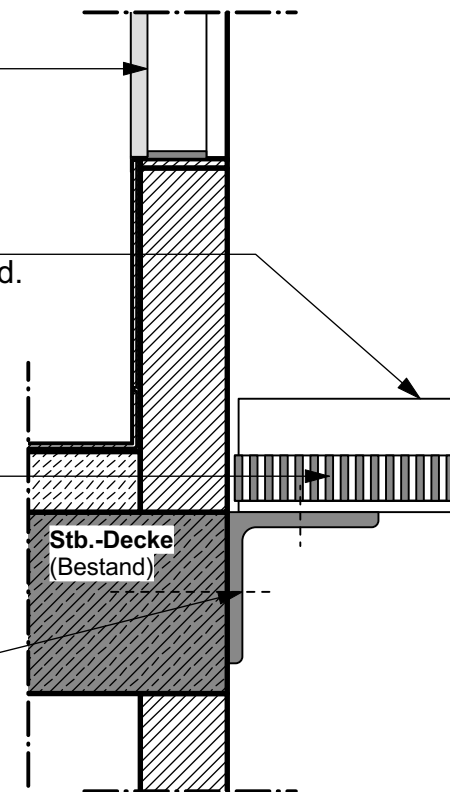

Detail 100-2

Anschluss Stahl-UK an Stb.-Decke

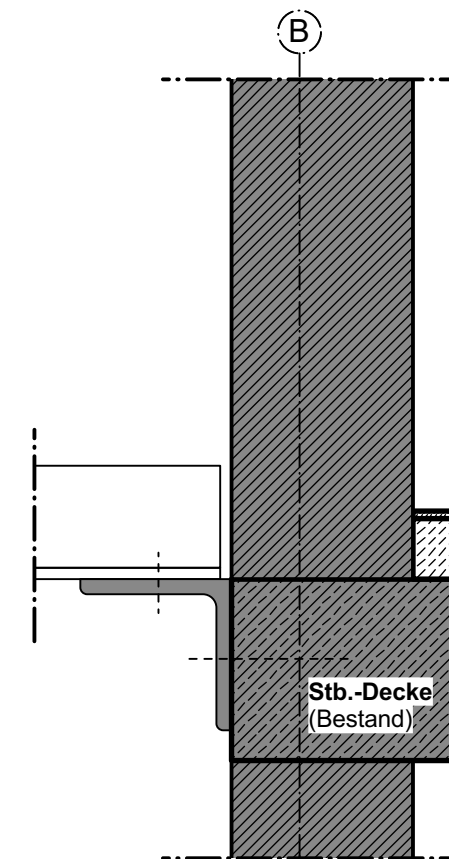

Gitterrost

1850x400x60mm
auf Stahlwinkel 150x150mm
befestigt.

Stahlwinkel



150x150x15mm, durchlaufend.
Konstruktiv an Stahlwinkel
200x200x20mm gem.
Angabe Statik befestigt.

Stahlwinkel

200x200x20mm
Breite = 160mm.
Konstruktiv an Stirnseite
Stb.-Decke gem. Angabe
Statik befestigt.

Detail 100-3

Anschluss Stahl-UK an Stb.-Decke

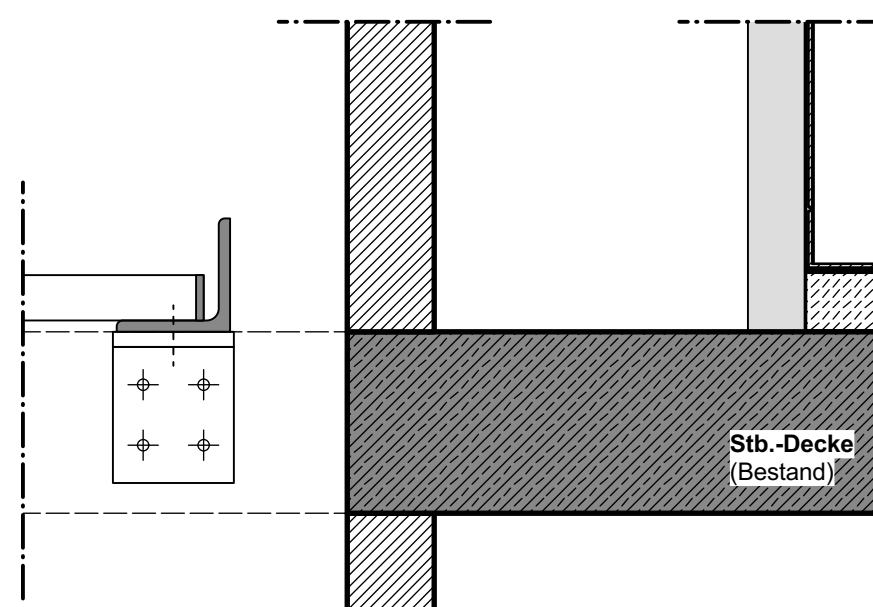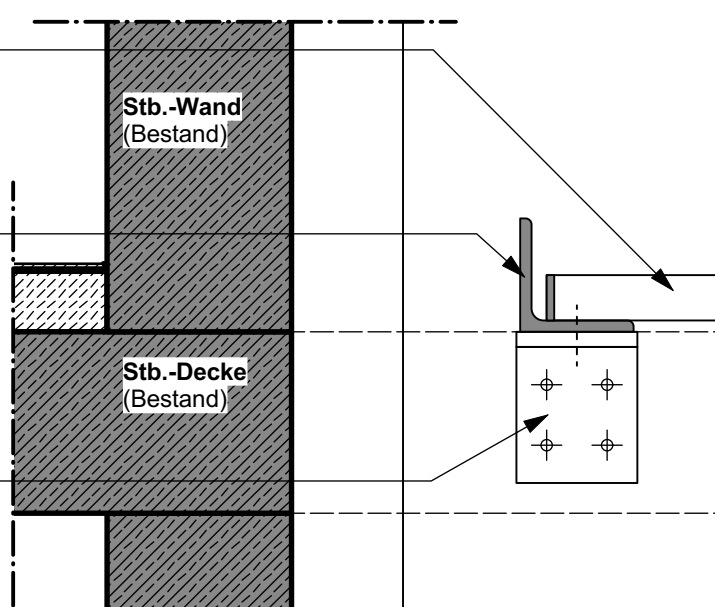

LEGENDE:

Neubau:

- Stahlbeton
- Leichtmauerwerk
- Dämmung, hart
- Dämmung, weich
- Estrich
- Holz
- Holzwerkstoff
- Trockenbau
- Fassadenplatte
- Abdichtung
- Estrich

Bestand:

- Stahlbeton
- Mauerwerk
- Dämmung
- Estrich

**Alle Maße sind am Bau
zu prüfen.**

Projekt	Berufsschulcampus Stralsund	
	Grünhufe, Stadtteil Viernorgen, 18437 Stralsund	
Bauherr	Landkreis Vorpommern-Rügen Carl-Heydemann-Ring 67 18437 Stralsund	Planungsphase
		Ausschreibung
Darstellung	Podeste TGA-Schacht	kein Ausführungsplan
		Maßstab o.M.
		PL-Nr. Anlage 16