




NHN+m




BS 1/22

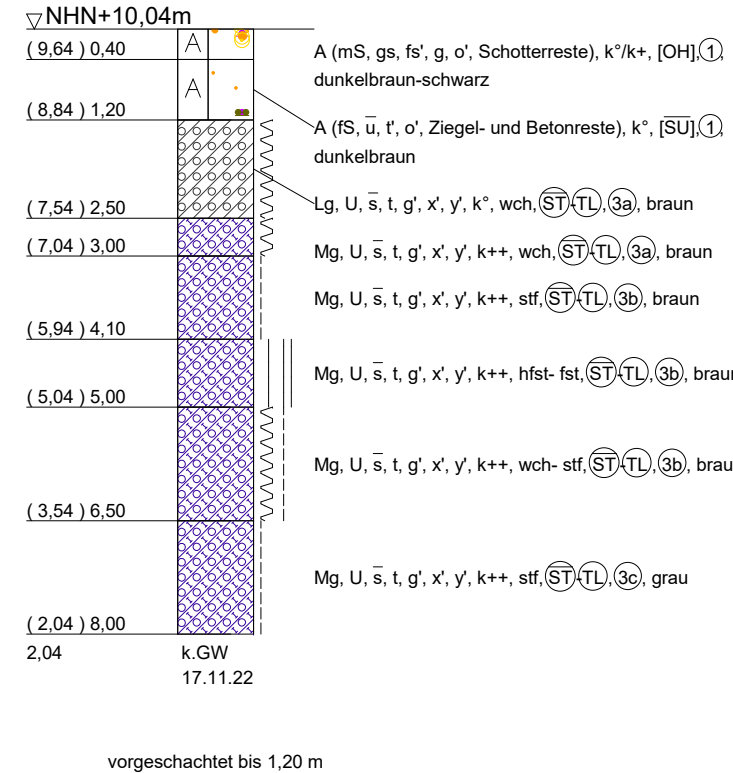


BS 2/22

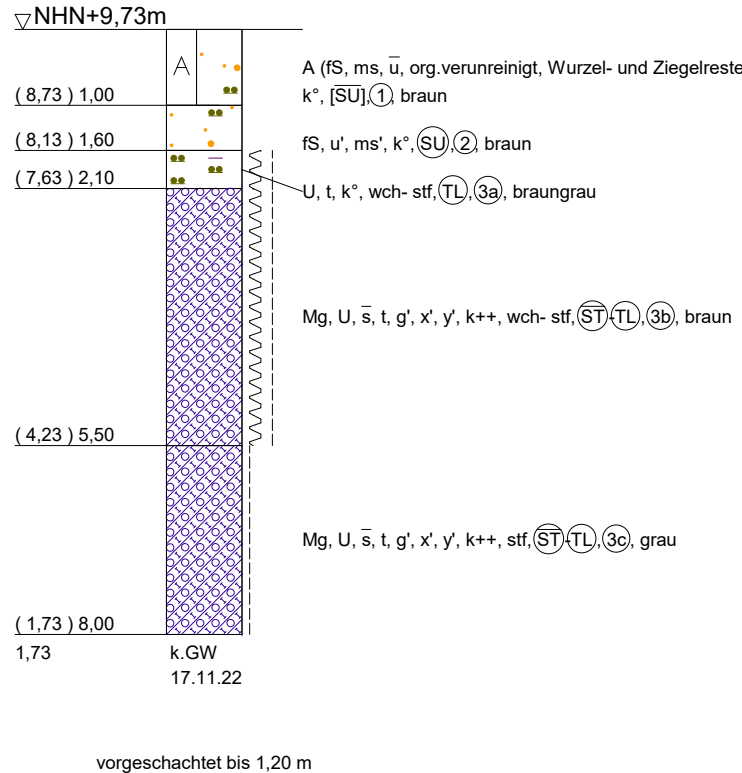


BS 3/22

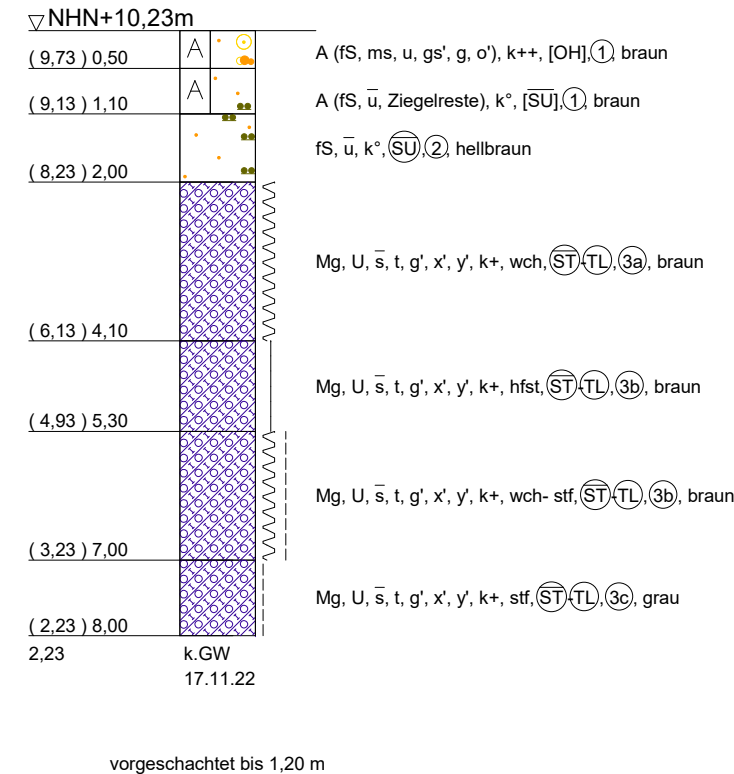


DPH 3/22

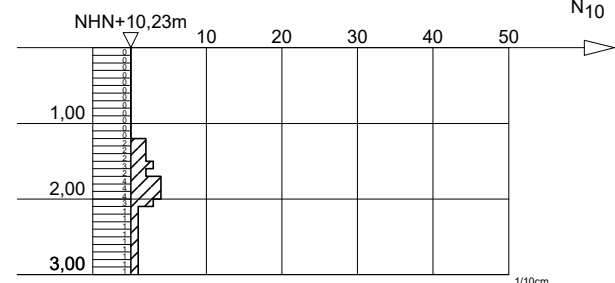


BS 4/22

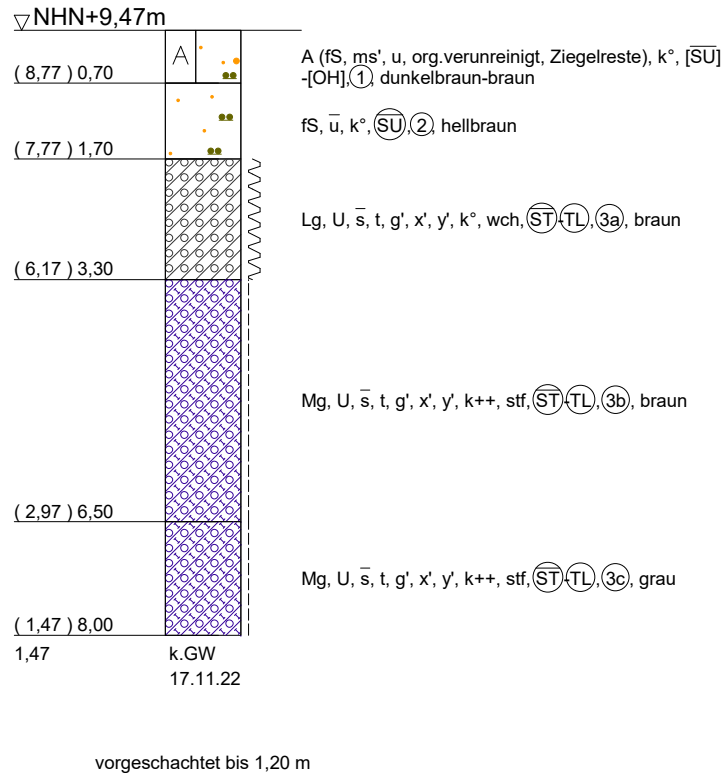


BS 5/22

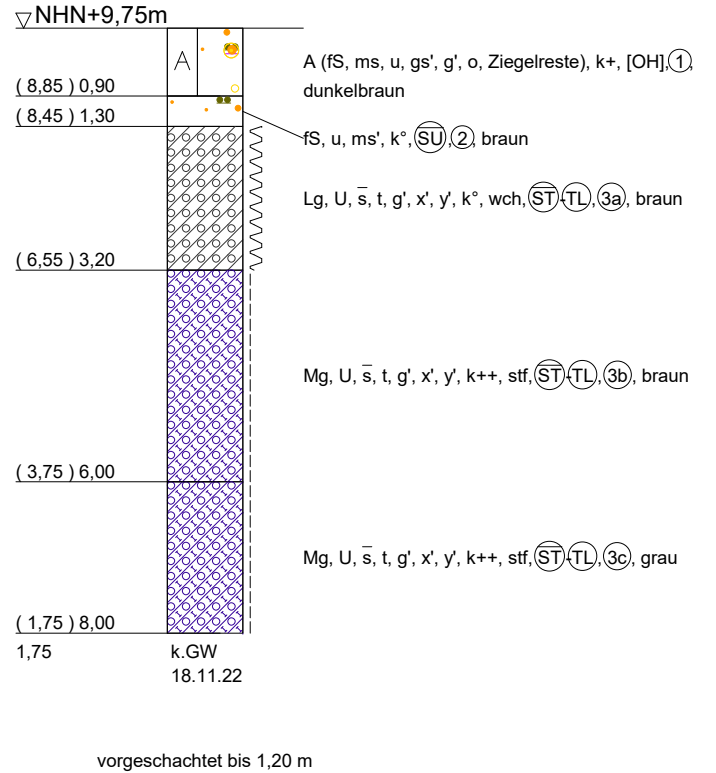


BS 6/22

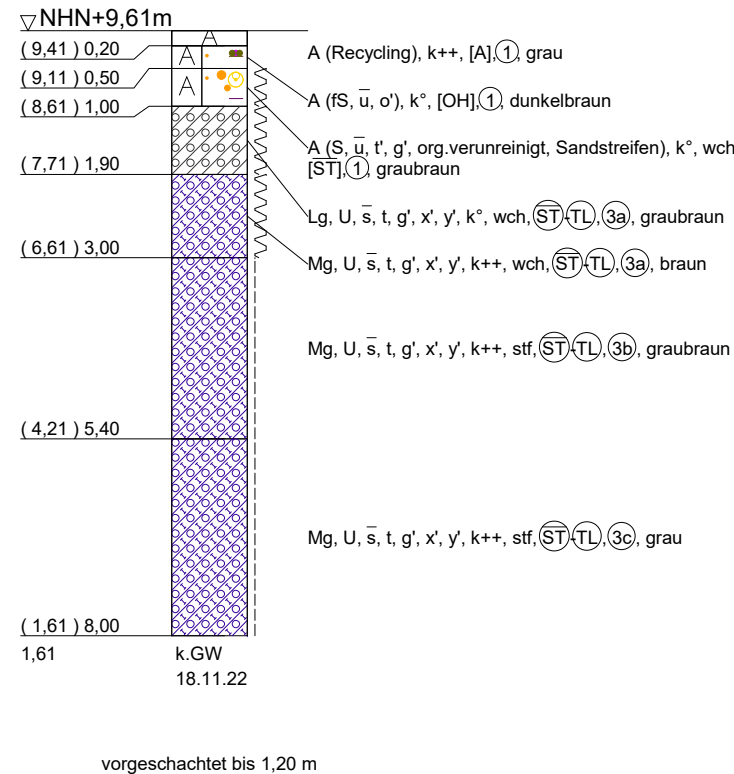

BS 7/22

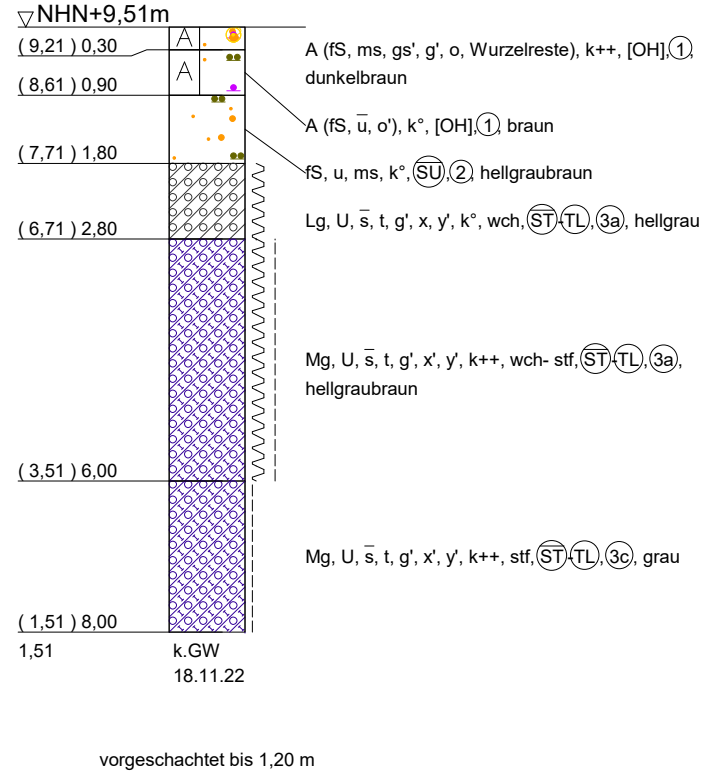

NHN+m



ZEICHENERKLÄRUNG (s. DIN 4023)

UNTERSUCHUNGSSTELLEN

- DPH Rammsondierung Schwere Sonde ISO 22476-2
- BS Sondierung

PROBENENTNAHME UND GRUNDWASSER
Proben-Güteklasse nach DIN EN ISO 22475-1
k.GW kein Grundwasser

BODENARTEN

Auffüllung		A
Blöcke	mit Blöcken	Y y
Geschiebelehm		Lg
Geschiebemergel		Mg
Kies	kiesig	G g
Mudde	organisch	F o
Sand	sandig	S s
Schluff	schluffig	U u
Steine	steinig	X x
Ton	tonig	T t

① Schichtnummer für charakteristische Bodenkennwerte, siehe Gutachten.

KORNGRÖßENBEREICH

f	fein		
m	mittel		
g	grob		

NEBENANTEILE

'	schwach (< 15 %)
"	stark (ca. 30-40 %)
"	sehr schwach; " sehr stark

KALKGEHALT

k"	kalkfrei
k+	kalkhaltig
k++	stark kalkhaltig
wch	weich
hfst	halbfest

KONSISTENZ

stf	stif
fst	fest

BODENGRUPPE

nach DIN 18 196: z.B. (UL) = leicht plastische Schluffe

RAMMSONDIERUNG NACH EN ISO 22476-2

Schlagzahlen für 10 cm Eindringtiefe

Spitzendurchmesser	Spitzenquerschnitt	Gestängedurchmesser	Rammblödgewicht	Fallhöhe
3.57 cm	10.00 cm²	2.20 cm	10.00 kg	50.0 cm
3.56 cm	10.00 cm²	2.20 cm	30.00 kg	50.0 cm
4.37 cm	15.00 cm²	3.20 cm	50.00 kg	50.0 cm

BOHRLOCHRAMMSONDIERUNG NACH DIN 4094-2

0.35-0.80 13 Schl./30cm

5/6/7 2-2.00 15 Schl./30cm

6/7/8 geschlossene Spitze

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen
-----	------------------	-------	---------

BAUGRUND STRALSUND INGENIEURGESELLSCHAFT mbH
FÜR GEO- UND UMWELTECHNIK

18437 Stralsund C.-Heydemann-Ring 55 Tel. 03831/2635-0 Fax: 03831/263544

Gingst
Hermann-Matern-Straße 1
Neubau Regionale Schule

Bohrprofile und Sondierdiagramm
BS 1/22 - BS 7/22,
DPH 3/22

MASSSTAB: M = 1 : 100	DATUM : 17.1.2023	PROJEKT-NR.: 22/2101
BLATTGRÖSSE [m²]: 1128mm*297mm=0,34m²	GEZEICHNET: Si. GEPRÜFT: Kr.	ANLAGE: 2