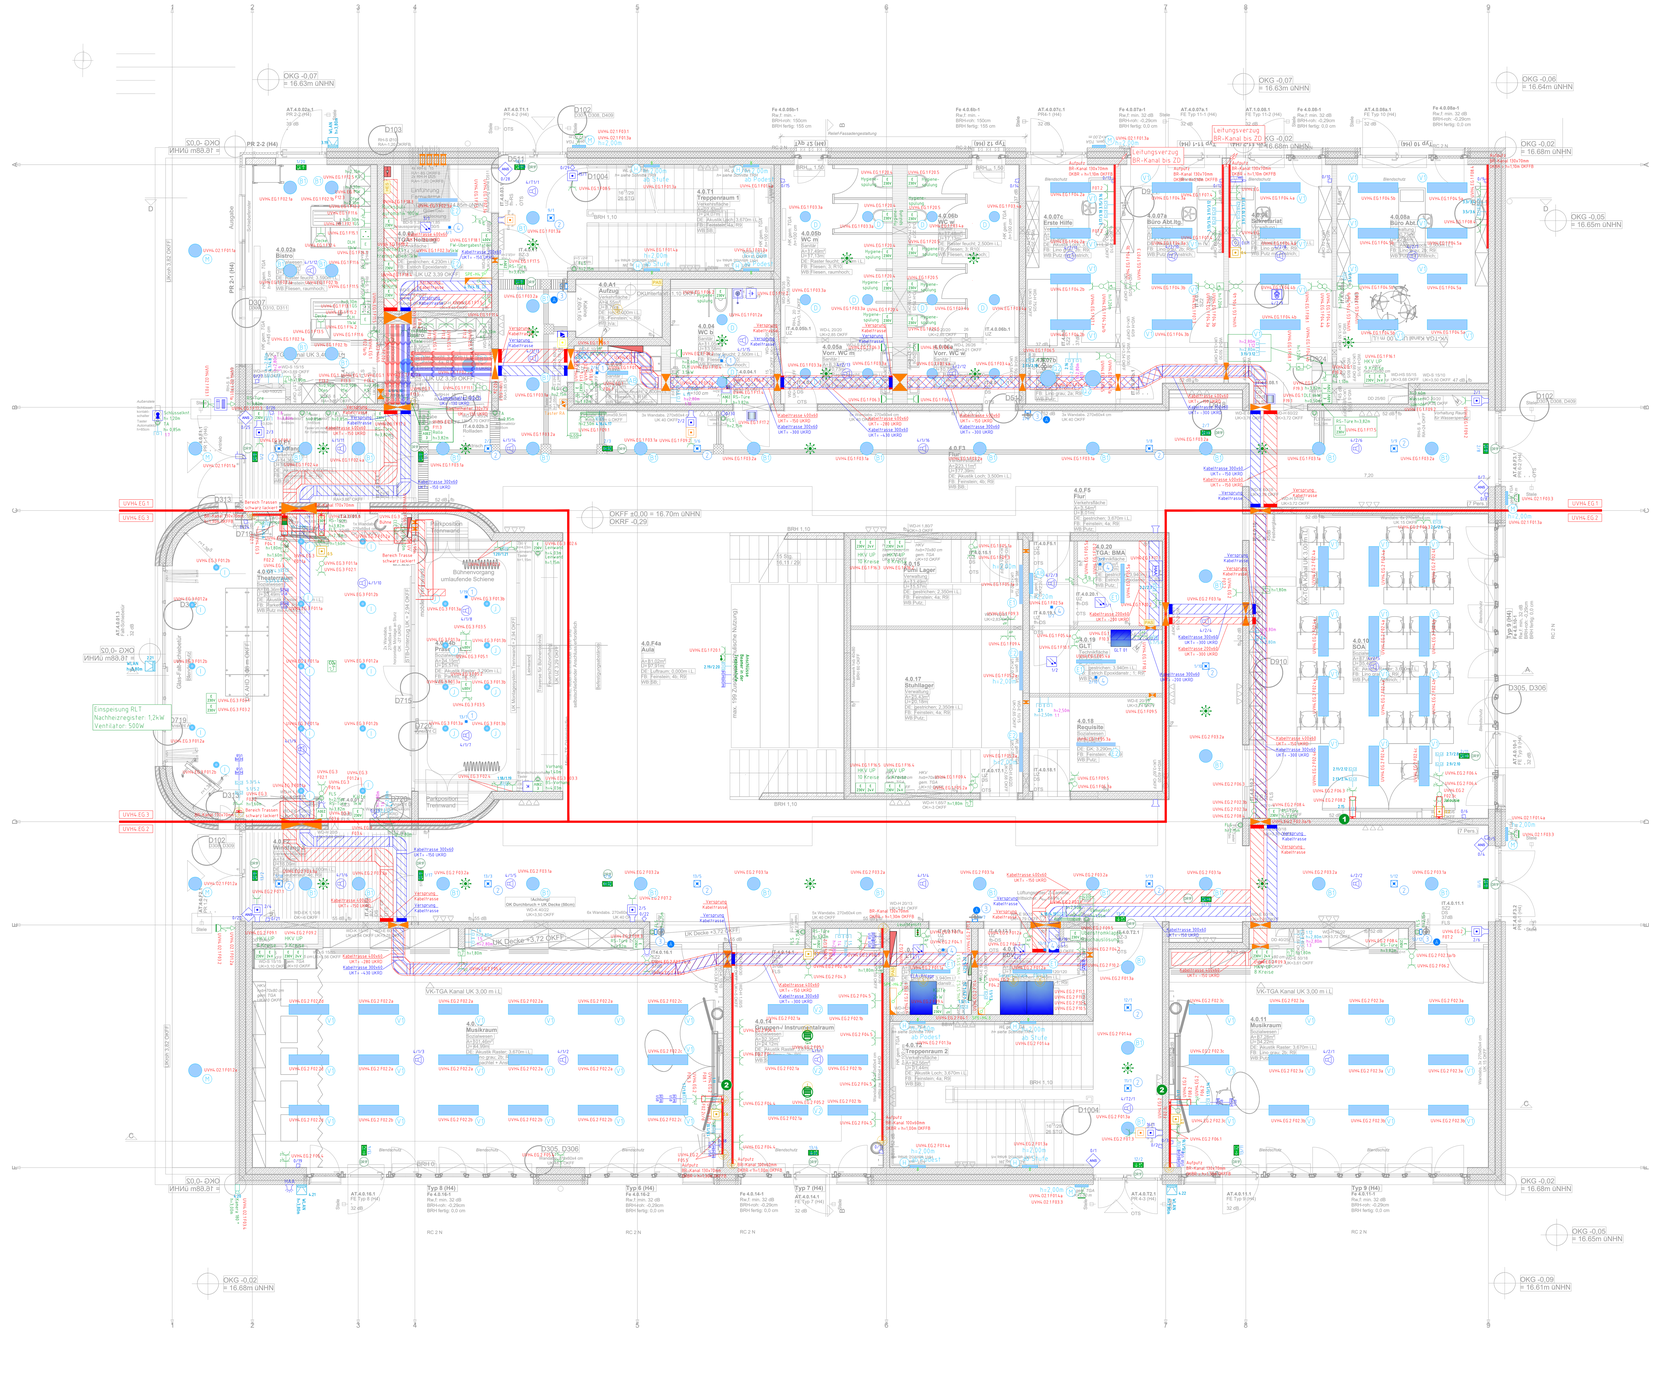
OKG -0.07
= 16.63m üNHN
OKG -0.06
= 16.64m üNHN
OKG -0.02
= 16.68m üNHN
OKG -0.05
= 16.65m üNHN
OKG -0.07
= 16.63m üNHN
OKFF ±0.00 = 16.70m üNHN
OKRF -0.29
OKG -0.02
= 16.68m üNHN
OKG -0.09
= 16.61m üNHN
OKG -0.02
= 16.68m üNHN
Leitungsverzug
BR-Kanal bis Z2
Leitungsverzug
BR-Kanal bis Z2
Einspeisung RLT
Nachheizregister 1,2kW
Ventilator 500W
4.0.T1
Treppenraum 1
4.0.02a
Bistro
4.0.02
Windfang
4.0.03
Theaterraum
4.0.04
WC H
4.0.05a
Vorr. WC m
4.0.05b
WC m
4.0.06a
Vorr. WC w
4.0.06b
WC w
4.0.07a
Büro Abt.hg.
4.0.07b
Erste Hilfe
4.0.08a
Büro Abt.
4.0.08b
Sekretariat
4.0.09
Putzraum
4.0.10
Putzraum
4.0.11
Musikraum
4.0.12
Musikraum
4.0.13
Gruppen- / Instrumentalraum
4.0.14
Treppenraum 2
4.0.15
Lager
4.0.16
Lager
4.0.17
Stuhllager
4.0.18
Requisiten
4.0.19
GLT
4.0.20
SOA
4.0.F1
4.0.F2
4.0.F3
4.0.F4a
Aula
4.0.F4b
Aula
4.0.F5
Foyer
4.0.F6
Foyer
4.0.F7
Foyer
4.0.F8
Foyer
4.0.F9
Foyer
4.0.F10
Foyer
4.0.F11
Foyer
4.0.F12
Foyer
4.0.F13
Foyer
4.0.F14
Foyer
4.0.F15
Foyer
4.0.F16
Foyer
4.0.F17
Foyer
4.0.F18
Foyer
4.0.F19
Foyer
4.0.F20
Foyer
4.0.F21
Foyer
4.0.F22
Foyer
4.0.F23
Foyer
4.0.F24
Foyer