
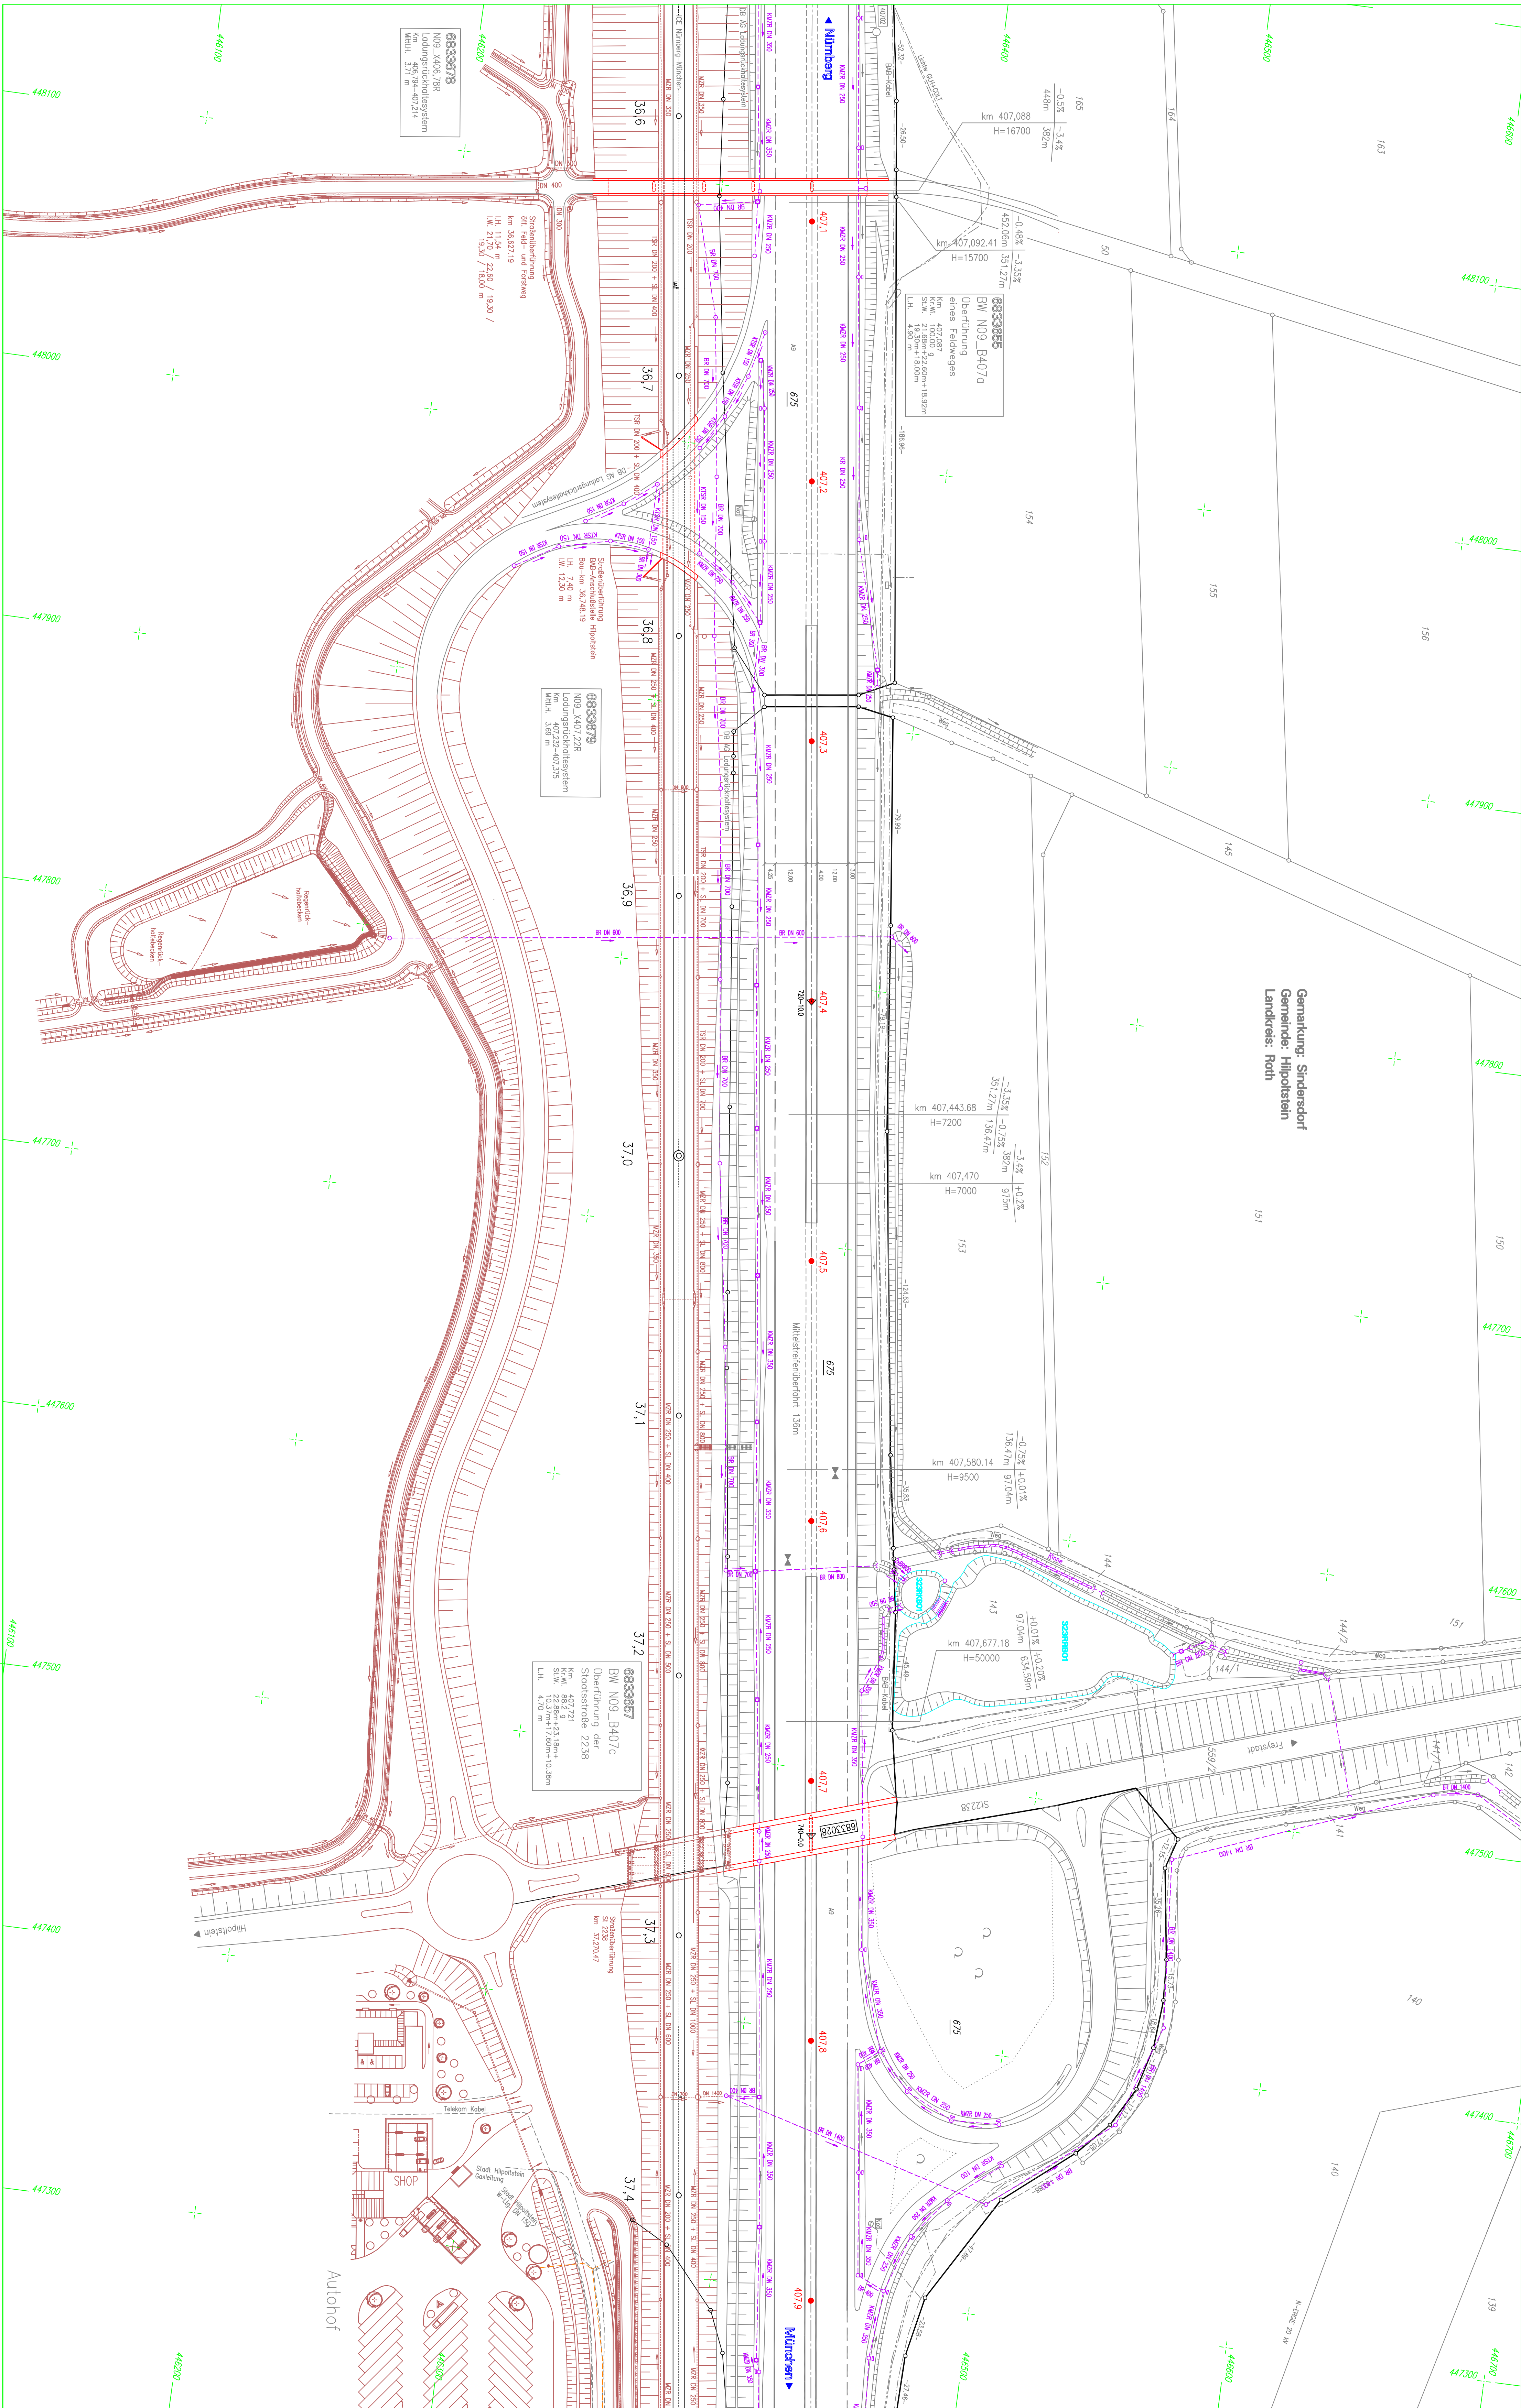


[illegible]

Die komplette Dokumentation der ortsbahneigenen Kabelanlagen sind im Sachgebiet Elektrotechnik abzufragen.



ZEICHENERKLÄRUNG:

Grenze der Baß

Orange Grove

----- Gemmafungusfence

360.0 km PA9-A013a mit
zerstörte

Stationsbezeichnung

6833028

740-6.0 Abschnitt mit Statiken

Verzögerungs- bzw. Durchlaufzeit:

Mittelstreifenüberfahrt

—A—A— Lärmschutzwand

Stofferord

Weg (unzertrennig)

Beobachtung					

Yer
wideschulzoun

$\overline{\text{Tr}}$
 $\longrightarrow$
 $\overline{\text{Entwässerungsmulde}}$

_____ Grobenschle

Fermidekobel BAG

PE DN 125

Wasserleitung mit
Dimensionierung

--- G DN 300 ---
--- Gasleitung mit ---
--- Dimensionierung ---

20 kV
Lichtstrahlung
Stromleitung mit

Spannungsangabe
Telefon

----- Lichtwellenleiter

----- Nutzungsartengrenze

WS 11/12	Wasserschulzgebiet
----------	--------------------

INCHEN

000
JINCHEN

r. 200

01.07.2019	B
------------	---

Church

Rate

Mrs Kustner

D

[illegible]

--	--

100