


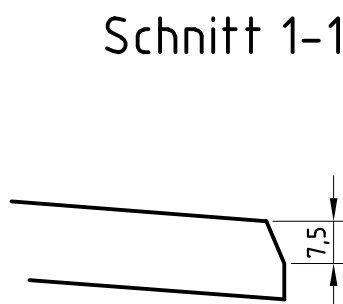
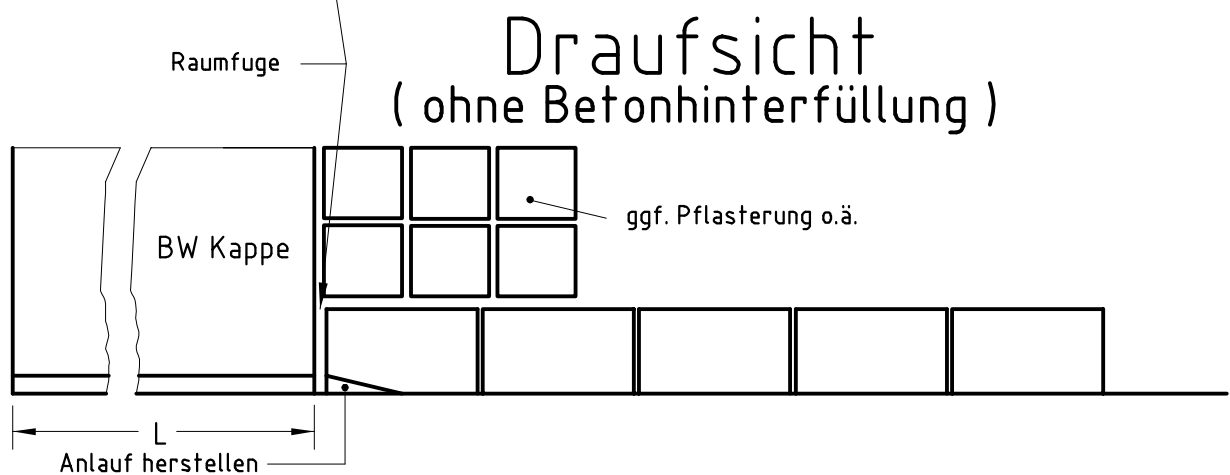


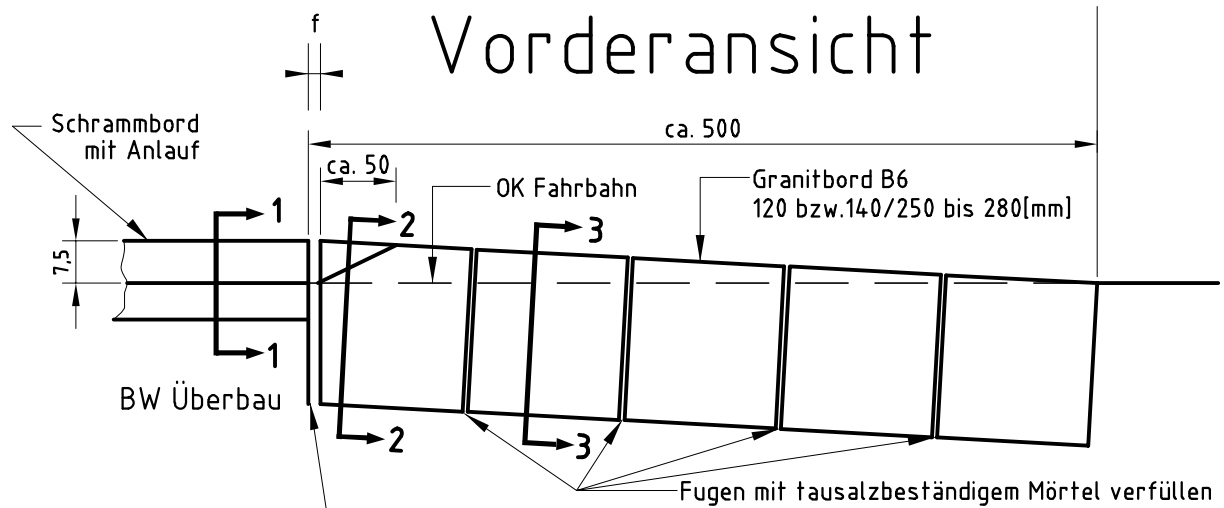

Schnitt 1-1

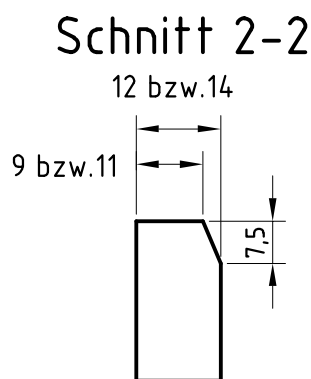

Schnitt 2-2

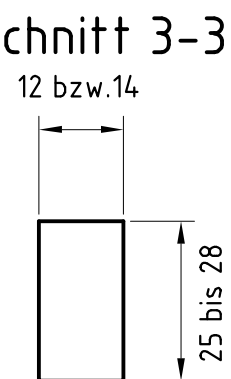

Schnitt 3-3

Hinweise zur Raumfuge:

- Fuge mit hitzebeständiger, komprimierbarer Hartschaumfugeneinlage auf der ganzen Fläche (zur Herstellung der Anrampung nach Ausbau) gem. ZTV Fug-StB herstellen.
- Fuge mit Fugenvergussmasse nach RiZ Dicht 9 vergießen - Verguß mit Spritzlanze

Alle Maße sind in cm angegeben.

Fugenmaß "f":	
3,0 cm	Regelfall
5,0 cm	integrale Bauwerke (Rahmenbauwerke) mit Längen zwischen Kappenenden $40 \text{ m} < L \leq 70 \text{ m}$
Sonderlösung erforderlich	integrale Bauwerke mit $L > 70 \text{ m}$

Die Autobahn GmbH des Bundes
Niederlassung Nordbayern

Oberbau

Anrampung aus
Schrammbordsteinen
an Bauwerkskappen

Detail

**OB Bord
1**

Ergänzung zu RiZ Was 8

10/2017