Legende

- Mauerwerk tragend
- Mauerwerk nicht tragend
- Mauerwerk Verblender
- Stahlbeton tragend
- Stahlbetonfertigteil
- unbewehrter Beton
- Trockenbauwand
- Dämmung, hart, zB. EPS/ XPS
- Dämmung, weich
- Kühlzellenwand
- WC-Trennwand
- Estrich

Änderungen
unklar

OKF	Oberkante Fertig
OKR	Oberkante Roh
UKF	Unterkante Fertig
UKR	Unterkante Roh
BRH-F	Brüstung OKF-OKR
BRH-R	Brüstung OKF-OKR
BRR	Brüstung OKR-OKR
RH	Raumhoch
LH	Lichte Höhe
FH	Fensterhöhe
DF	Dehnfuge
GDF	Gebäudetrennfuge
SF	Sollfugenfuge
HP	Hochpunkt
TP	Tiefpunkt
RR	Regenfallrohr
NE	Notentwässerung
M	Motor Sonnenschutz
SO	Sonnenschutz
SOV	Sonnenschutzverglasung
VO	Verdunkelung
VR	Vorhangschiene
BL	Blendschutz
BA	Bodenablauf
DA	Dachablauf
BD	Deckendurchbruch
DD	Dachdurchbruch
WS	Wandschlitz
WD	Wanddurchbruch
UZ	Unterzug
LZ	Luftzug
CZ	Überzug
BK	Balken
HK	Heizkörper
HVE	Heizkreisverteiler
NA	Notausgang
NK	Nutzungsklasse
A(a)	anspruchsvoll
A(n)	normal
A(e)	einfach
A(u)	Montagewand

Begrenzung Raumflächen
Bauteile vor/über der Schnittebene
verdeckte Kanten
Durchgangsprüfung der Rettungswege

Legende Brandschutz Randanleitung / DIN EN 13501 / DIN 4102 / Benennung

(R) EI 90 / F90 A/B / feuerbeständig		RA	Rauchableitung Achse Taster = 1.20 ü. OKFF
(R) EI 60 / F60 A/B / hochfeuerhemmend		RA (e)	Rauchableitung motorische Öffnung
(R) EI 30 / F30-B / feuerhemmend		EI 60 (R60)	Brandschutzverglasung (G60) 30 min. raumabschließend
A2 / A2-s1,d0 / nicht brennbare Baustoffe		BM	Brandmelder Achse Taster = 1.40 ü. OKFF
REI 30 (F30-A/B) / Fläche Decke, Öffnungslos		BA	Brandfallsteuerung Aufzug Achse Taster = 1.40 ü.OKFF
		NA	Notausgang
RM1	Rauch- und Wärmesatzung	T90-KI	feuerbeständige Klappe, 4-seitig umfassende Dichtung
RM2	Rauchmeldezentrale	RWA	Natürliches Rauch- und Wärmeabzugsgerät
BMZ	Brandmeldezentrale	FZ	Feuerwehrfunkzentrale
FSD	Feuerwehrschlüsseldepot	ZU	Zuluft
FLC	Feuerlöscher CO2	LD	Löschdecke
FLP	Feuerlöscher Pulver	WH	Wandhydrant
FLS	Feuerlöscher Schaum	FF	Feuerlöscher Fettbrand

Alle Maße sind arm Bau zu prüfen! Unstimmigkeiten sind vor der Bauausführung mit dem Planverfasser zu klären! Für die Einhaltung der Maße haftet allein der Unternehmer! Angaben zu Durchbrüchen sind aus Schalplänen bzw. Rohbauplänen zu entnehmen!
Alle Höhen beziehen sich auf OKF wenn keine andere Höhe angegeben ist.

Index	Datum	Gegenstand der Änderung	Sachbearbeiter
V7	05.05.2026	Siehe Änderungsverzeichnis	mod
V6	31.03.2026	Siehe Änderungsverzeichnis	mod, gla, hla
V5	11.02.2026	Siehe Änderungsverzeichnis	mod, gla, hla, tlg
V4	23.01.2026	Siehe Änderungsverzeichnis	mod, gla, slo
V3	16.11.2025	Siehe Änderungsverzeichnis	mod, gla, slo
V2	06.10.2025	Siehe Änderungsverzeichnis	mod

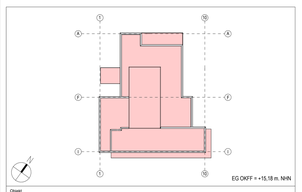

EG OKFF = +15,18 m. NHN

Objekt
Neubau Truppenküche VT 900

Anschrift
Delmetal-Kaserne, Abernettistr. 200

Bauherr*in
Bundesministerium der Verteidigung
vertreten durch
Senator für Finanzen
Bundesbau Bremen, Fach- und Rechtsaufsicht

Projektleitung

Geschäftsführer*in/ Geschäftsbereichsleiter*in	Teamleiter*in/ Projektleiter*in	Bearbeiter*in	Datum
-		-	12.05.2026
Externes Büro		ger	
		ger	
Maßnahmennr./Systemnr.	Planungsphase	Papiergröße	
	Ausführungsplanung	1.569x1.593=2.50	

Projektverzeichnis

Hinweis

Plan-Nr.	Maßstab
DTK_G7_18023_ARC_AP_GR_EG_102	1 : 50

Planinhalt/Planbezeichnung
Grundriss Erdgeschoss
Hochbauplanung

VORABZUG V7
12.05.2026