

Südansicht

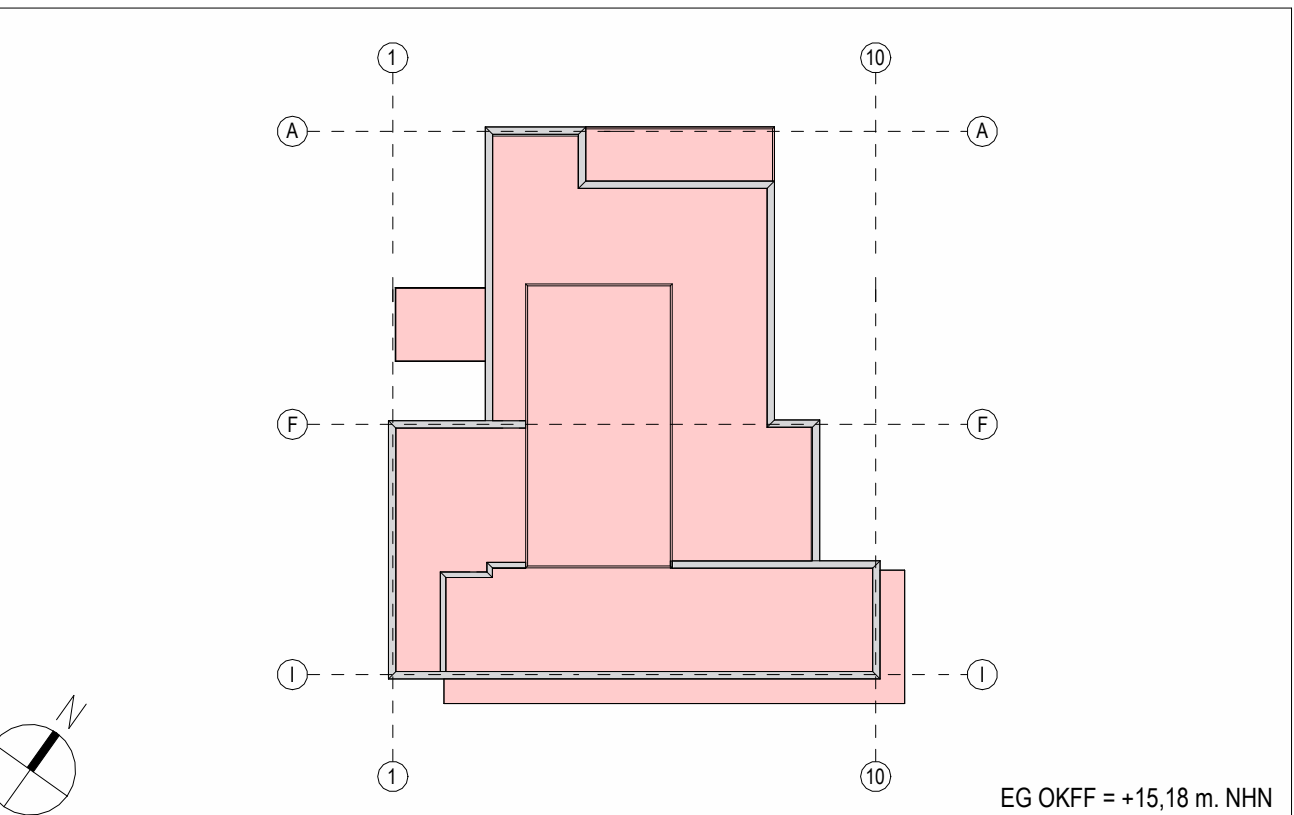
Nordansicht

[illegible]

Bauteile Brandschutz		Flenderbrenn (EN 13501) / D1000 / D1000 (Bewertung)	
(R) (e) EI 30 / F30 / A	feuertestend	RA	Rauchabbaufähige Achte Tester = 1.20 / 0,05
(R) (e) EI 60 / F30 / A	hochfeuertestend	RA (e)	Rauchabbaufähige motorische Ofen
(R) (e) EI 30 / F30 / B	feuertestend	RA (e)	Brandabbaufähige (G60), 60 min. rauchabbaufähig
AK 2 / d1 / d	nicht brennbare Bauteile	BM	Brandabbaufähige Achte Tester = 1.40 / 0,05
REI 30 (F30-A)	Fläche Decke, Öffnungen	RA	Brandabbaufähige Achte Tester = 1.40 / 0,05 (Bewertung)
		NA	Notabschlag
RA	Rauch- und Wärmeabtrag	TD-KI	Feuertestfähige Klappe, 4-seitig umlaufende Dichtung
W	Wärmeabtrag	W2000	Natürliches Rauch- und Wärmeabzugsgerät
W	Feuertestfähige Decke	W2	Feuertestfähige Zentrale
		ZuK	Zentral
		L2	Lüftung
	Feuertestfähige CO2	W	Wandhänger
	Feuertestfähige Pulver	W2	Feuertestfähige Feuertend
	Feuertestfähige Schaum	W2	

Alle Maße sind am Bau zu prüfen! Unstimmigkeiten sind vor der Bauausführung mit dem Planverfasser zu klären! Für die Einhaltung der Maße haftet allein der Unternehmer! Angaben zu Durchbrüchen sind aus Schalplänen bzw. Rohbauplänen zu entnehmen!
Alle Höhen beziehen sich auf OKF wenn keine andere Höhe angegeben ist.

Datum	Gegenstand der Änderung	Sachbearbeiter
31.03.2026	Siehe Änderungswoke	mol, glä, lia
11.02.2026	Siehe Änderungswoke	mol, glä, Niap
23.01.2026	Siehe Änderungswoke	mol, glä, sju
18.11.2025	Siehe Änderungswoke	mol, glä, sju
06.10.2025	Siehe Änderungswoke	mol

[illegible]