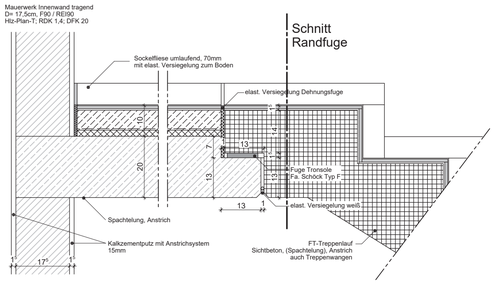

Detail Podest / Konsole. M: 1/10



Detail Randfuge. M: 1/10

LEGENDE

BA	Bodenablauf
BD	Bodendurchbruch
BRH	Brüstungshöhe
DA	Deckenaussparung
DD	Deckendurchbruch
DS	Deckenschlitz
DST	Dicht- u. selbstschließende Tür, nicht brennbar
ELT	Elektro-Installation
F	Feuerlöscheinrichtung
FFB	Fertigfussboden
BD	Fussbodendurchbruch
GK	Gipskarton
HZ	Heizungs-Installation
HGW	Höchster Grundwasserstand
DT	Luftdichte Tür
1.NA	1. Rettungsweg
OK	Oberkante
OKD	Oberkante Decke
OKF	Oberkante Fertig
OKFF	Oberkante Fertigfussboden
OKRD	Oberkante Rohdecke
OKT	Oberkante Gelände
RD	Rohdecke
REV	Revisionsöffnung
RR	Regenfallrohr
RS	Rauchsicher
RST	Rauchsichere Tür
SAN	Sanitär-Installation
STG	Steigung
STB	Stahlbeton
T30	Feuerhemmende Tür
T90	Brandschutztür
UK	Unterkante
UKD	Unterkante Decke
UZ	Unterzug
ÜZ	Überzug
VK	Vorderkante
WD	Wanddurchbruch
WS	Wandschlitz

Alle Masze sind vom Unternehmer am Bau zu prüfen!
Die statischen Berechnungen sind zu beachten!
Die Fachplanung Haustechnik und Fassade ist zu beachten!
Fenster und Türmasze sind Rohbaumasze!
Die Brüstungshöhen (BRH) beziehen sich auf OKFF!
Alle Höhenkoten beziehen sich auf OKFF EG!

Die Auflagen der Baugenehmigung, sowie sämtliche einschlägige Normen und Regelwerke sind bei der Ausführung zu beachten!
Sämtliche Angaben zur Konstruktion und Funktion sind in Zusammenhang mit fertigungstechnischen und bauphysikalischen Aspekten durch den Auftragnehmer eingenverantwortlich zu prüfen.
Unstimmigkeiten sind der Bauleitung und sp.a. unverzüglich mitzuteilen!
Durchbrüche gem. Angabe Fachplanung Haustechnik. Die Lage sämtlicher Trockenbaudurchbrüche ist mit der Montageplanung Haustechnik zu prüfen. Kleinere Rohr-/ Leitungsdurchführungen müssen im Bauablauf erstellt werden.
Traversen in GK-Wänden für Haustechnikanbauten (z.B. Sanitär, Heizkörper) sind in Abstimmung mit der Montageplanung Haustechnik vorzusehen!
Stahlkonstruktionen, Gitterroste etc. in Schächten und Technikflächen sind den Planungen der Fachplaner zu entnehmen. Anforderungen des Brand- und Schallschutzes sind zu beachten.

Alle tragenden und konstruktiven Bauteile sind nach geprüfter statischer Berechnung herzustellen! Abbruch statisch relevanter Bauteile nur in Abstimmung mit Fachplaner Statik. Abmessungen und Aussparungen in Stahlbetonteilen sind gem. Schalplänen, bzw. nach Statik herzustellen!
Durchbrüche in tragenden Wänden nach statischer Erfordernis!

MAUERWERK
STAHLBETON GEM. STATIK
GIPSKARTON

Verteiler

Empfänger	dwg	stp	pdf	plt	Plan	Index	Datum	Name

Index	Bemerkung / Änderung	Datum	gez.

Änderungen

± 0,00 = OK FFB EG, entspricht +80,00 mNN

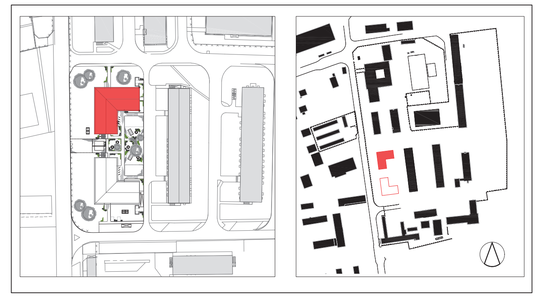

Staatliches Baumanagement Südniedersachsen
Graupenstraße 9
38678 Clausthal-Zellerfeld

Planung:

BRS7012

LANDESAUFNAHMEBEHÖRDE LAB NI
38108 Braunschweig, Boeselagerstraße 4
HHV-Nr.:50310-D7-7002

Neubau Unterkunftsgebäude U13-B

Architektur
Gebäudeschnitt Treppenhaus

Ausführungsplanung

Datum:	19.01.2024		gez.:
Plan-Nr.:	1743_5_S_B03	Maßstab: 1:25	
Plan-Index:	00	Blattgröße: DIN A1	gepr.:

Datei-Code: 50310-D7-7002_013B-XS_5A-S-3_00.dwg

Layout: DIN A1