



ROHBAU		DURCHBRÜCHE	
	Stahlbeton - Qualität gem. Tragwerkplanung		Decke Durchbruch
	Mauerwerk - Qualität gem. Tragwerkplanung		Boden Durchbruch
	Stahlbeton Fertigteil		Wand Durchbruch
			Wand Schlitz

LEICHTBAU		HINWEISE	
	Trockenbauwand	Durchbrüche in Zwischendecken werden grundsätzlich als Deckendurchbrüche des darunter liegenden Geschosses angegeben. Die Darstellung als Bodendurchbrüche hat lediglich informativen Charakter.	
	Trockenbauwand mit Brandschutzanforderungen		
	Vorsatzschale Trockenbau, nach Installation schließen		

DACHFLÄCHEN		SYMBOLE	
	Extensive Begrünung		Bodeneinlauf
	Photovoltaik		Heizkörper
	Bruchstein-Gras- oder Kiesdecke		

MASSENWÄNDE / SCHEITELN		OBERFLÄCHEN	
SBS2	Scheitelton / Scheitelton Qualität SBS2 gem. Merkblatt und Leistungsverzeichnis	/SBS	Scheitelton mit Beschichtung I gem. Merkblatt Scheitelton (Fassung 09/04) zusätzliche Anforderungen gem. LV-Anhang
SBS3	Scheitelton / Scheitelton Qualität SBS3 gem. Merkblatt und Leistungsverzeichnis	/SP	gesprächstisch und gestrichen
MAW	Mauwerk	/A	gesprächstisch und gestrichen in Latten
		/FL	geflusst
TROCKENBAU		/HVS	Holzverschalung
TB...	TB-Wand, OK doppelt beplankt	/D	Dämmung
VSL...	Vorsatzschale Trockenbau	/PR	Prallrand
		/A	ohne Belag oberflächenfertig

WANDBEZEICHNUNG		werden TB-Wände gespachtelt und gestrichen
20 0 SB(2)SPB(8)30M7-6B 12345	1 WANDSTÄRKE (cm) 2 MASSIVWÄNDE, TROCKENBAU 3 OBERFLÄCHE 4 BRANDSCHUTZANFORDERUNG 5 SCHALLSCHUTZANFORDERUNG (R w bewerten Schallschutmaß ≥ xxdB)	Text Wandbauform TB-FFL Text Statik VK RD Türen, roh 1,01 Türen, montiert 2,26

T-01-01		1 BRAND- BZW. RAUCHSCHUTZANFORDERUNG	
1	T30-RTS	H	2 TÜRTyp (siehe Türliste)
3	37dB	F	3 SCHALLSCHUTZANFORDERUNG
			(Rw Schalldämmmaß ≥ 37dB)
			4 ZUSATZÄUSSTATTUNG

Bauteilklassifizierungen Brandschutz | Schallschutz | Sicherheit werden im Bereich von Auspassungen | Leitungsdurchführungen

BR	Brüstung	WA	Wandausparung	B6 B/D	Böhrerbereich Boden/Decke
RD	Rohdecke	WD	Wanddurchbruch	E	Elektro
OK	Oberkante	WS	Wandschiff	H	Heizung
UK	Unterkante	BD	Bodendurchbruch	L	Lüftung
UZ	Unterzug	DA	Deckenausparung	S	Sanitär
ST	Sturz	DD	Deckendurchbruch	K	Kälte von HLS
AD	Abhangende	DS	Deckenschiff	A	Nichtbenutzbar
RFB	Rohfußboden	RDF	Rohrdurchführung	B1	Schwerentflammbar
FFB	Fertigfußboden	FD	Fundamentdurchführung	GOK	Gewärdeneckante

PLANZEICHEN

	Änderung gem. Index	 +x.xx	Oberkante Fertigfußboden
		 +x.xx	Oberkante Rohfußboden
 S1	Schnittpunkt	 OK FFB	Oberkante Fertigfußboden
 xxx	Detailriss	 OK RFB	Oberkante Rohfußboden
		 UK RD	Unterkannte Rohdecke
		 UK AD	Unterkannte Abhangdecke

ALLGEMEINE ANMERKUNGEN

Bezugspunkt der Planung und Nullpunkt = Achse M12
OK FFB EG = ± 0,00 = +141,40 m NNH
Bemessungseingriffswasserstand = ca. 129,00 m NNH (ca. 12m v. GOK)

Die angegebenen Höhenketten beziehen sich alle auf ± 0,00
Die Pläne gehen nur in Verbindung mit den Statikplänen des Büros Mathes Beratende Ingenieure GmbH
Die Pläne gehen nur in Verbindung mit dem Brandschutzkonzept des Büros IBC Ingenieurbau-Consult GmbH


[illegible]

TITEL	PLANNR. / INDEX
MAI_ABS_5.123_GR_Gründung Teil 3	5.123

LEISTUNG	PLANSTAND	GEZ	PLANFORMAT	MASSSTAB
AUSFÜHRUNGSPLANUNG	15.09.2025	BB / AR / BB	1350,0 x 841,0	M 1:50

PROJEKT

NEUBAU HWK ZENTRUM BAU
Neubau des Berufsbildungszentrums II (BBZ II)

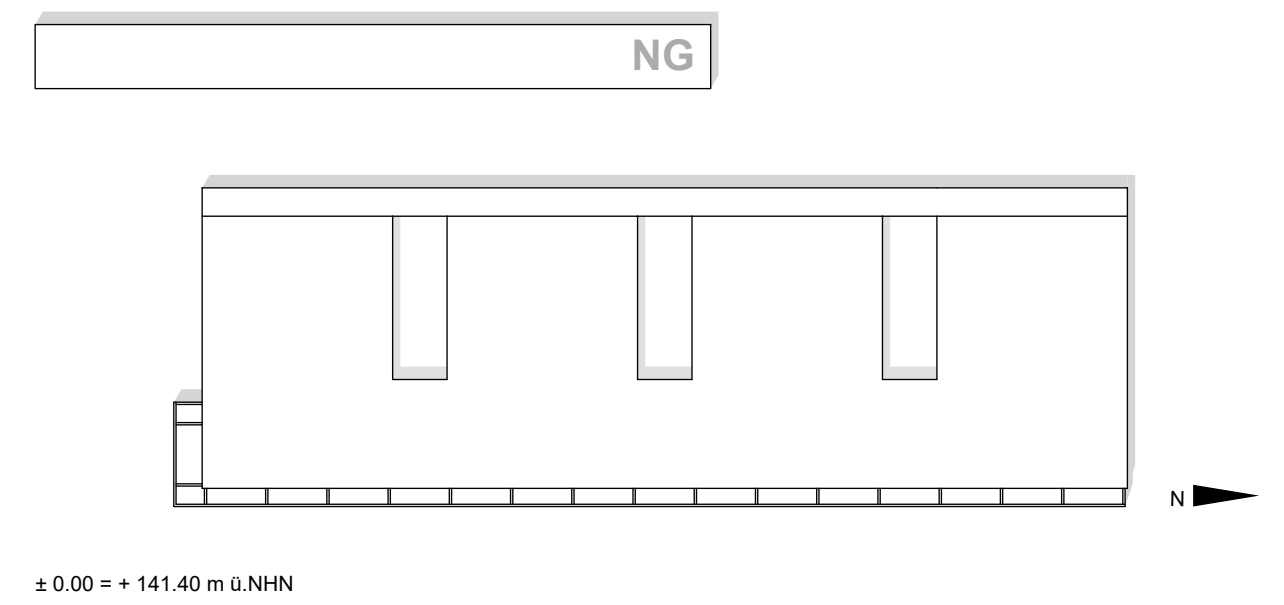

BAUHERR			
Handwerkskammer Rheinhessen			
Körperschaft des öffentlichen Rechts			
Dagobertstraße 2, 55116 Mainz			
Projektleitung			
Handwerkskammer Rheinhessen			
Dagobertstraße 2, 55116 Mainz	Ort, Datum		Unterschrift

ARCHITEKT

FACHPLANER

Ort, Datum