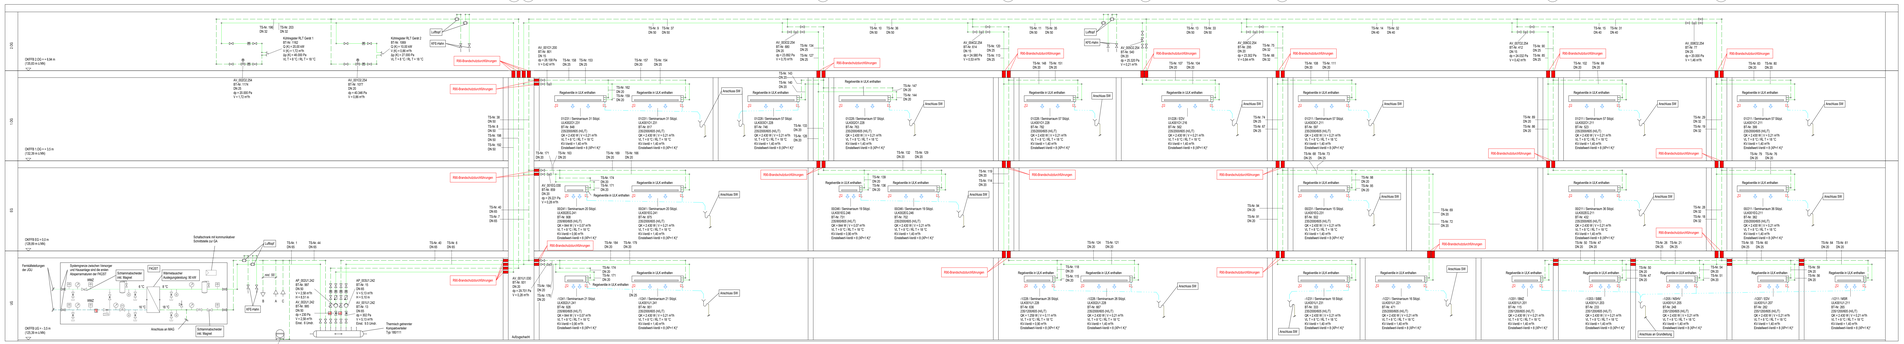
DATTG CE1 = 5,04 m
CE2 B = 4,96
DATTG CE2 = 5,04
CE2 B = 4,96
DATTG CE2 = 5,0 m
CE2 B = 4,96
DATTG CE2 = 5,0 m
CE2 B = 4,96
Fernübertragung
AV 2002.C04
BTA: 11N
DN: 25
a= 0,30 m/s
V = 1,5 l/s
AV 2002.C04
BTA: 10T
DN: 25
a= 0,30 m/s
V = 0,8 l/s
Kimaplex RLT Gerät 1
BTA: 15G
Q: 0,00 l/s
V: 0,0 m/s
Δp: 0,00 Pa
N: 0 W / 0 % / 0 °K
Kimaplex RLT Gerät 2
BTA: 16G
Q: 0,00 l/s
V: 0,0 m/s
Δp: 0,00 Pa
N: 0 W / 0 % / 0 °K
Luftauf
WS-Kopplung
Brandschutzklöppel
Anschluss DN
Regelventile in LLK enthalten
Aufzugschacht
Schaltschrank mit kommunikation Verbindung an LA
Fernübertragung
AV 2002.C04
BTA: 09T
DN: 25
a= 0,30 m/s
V = 0,8 l/s
Systemgrenze zwischen Versorgungsnetzen und Gebäudeinstallationen der TKUST
Systemgrenze Fernwärme
Fernwärmeübergabestation WUK
TKUST
Fernwärmeübergabestation WUK
Anschluss an BKG
Systemgrenzbeginn der Regelung
Anschluss an Gebäudeleitsystem
Anschluss an Gebäudeleitsystem
Anschluss an Gebäudeleitsystem