

[illegible]

Aufbau der Dachbegrenzung
siehe Detail

2.50

MSR-Schallanlage
B x H x T = 0.80 x 2.00 x 0.50 m

Wandgehäuse
B x H x T = 0.80 x 0.55 x 0.21 m

Höhenanschluss an Bestand

Bestandshöhe
ca. 260.90

261.15
261.11
261.05

1.4571 DN 250

70

30

30

Abgussrohr DN 250

Zuluft

261.10

10

Sauberkeitsschicht: d=10 cm

S=ca. 260.00

2x flexibles Kabelzugrohr DN 110

Gartenwasserleitung RPTU KL
PE100, Trdn.9
S=ca. 259.57

Einleiserungsleitung
Rauh Übergabestation 1
PVC U: DN 100
zweites Minischacht
S=259.48

von best. öffentl. Trinkwasser-
netz der ZVK Klauern
1.4571 DN 250
S=259.10

Druckmesssonde 1/2"

Sechskant-Doppelnippel 1/2"

Kugelhahn 1/2"

Sechskant-Doppelnippel 1/2"

Q-Stück 1/2"

Sechskant-Doppelnippel 1/2"

Sechskant-Doppelnippel 1"

T-Stück 1" / 1/2"

Sechskant-Doppelnippel 1"

Be- und Entlüftungsventil 1"

Sechskant-Doppelnippel 1"

T-Stück 1" / 1/2"

Kugelhahn 1/2"

Probe-
nahmeventil 1/2"

Sechskant-Doppelnippel 1/2"

Kugelhahn 1"

Sechskant-Doppelnippel 1"

Einschweißmuffe 1"

o. M.

[illegible]

Technical drawing of a water meter assembly. The drawing shows a side view of the assembly with various components labeled in German. The labels include:

- Gewindeflansch DN 85 / 2 1/2"
- Sackstent-Reduzier-doppelnippel 1/2"
- ganze Muffe 1 1/4"
- Rohrdoppelnippel 1 1/4" L=150mm
- Wasserzähler-Anschlusskombination 1 1/4" mit Eingangsventil und KFR-Ausgangsventil
- Gewindeflansch DN 85 / 2 1/2"
- Sackstent-Reduzier-doppelnippel 1/2"

[illegible][illegible]

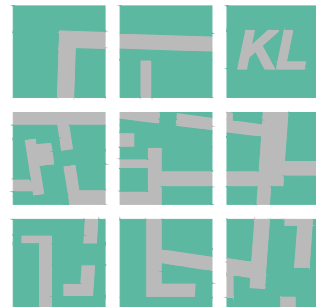
	Außenleuchte incl. Bewegungsmelder
	Steckdose
	Lichtschalter
	400V 16A CEE Steckdose
	230V Doppelsteckdose
	Akku Handleuchte
	Feuchtraumleuchte, deckenmontiert
	Kabeltrasse

Lochanordnung der Schieber und Wanddurchführungen

Planungsrelevante
Darstellungen der Gewerke
- Baulicher Teil und
- E - Technik
siehe separate Planunterlagen

	Trinkwasserleitung
	Gartenwasserleitung
	Entwässerungsleitung
	Be- und Entlüftung
1.4571	Edelstahl
GGG (ZM)	duktiles Gusseisen mit Zementmörtelauskleidung
PVC U	Polyvinylchlorid
DN	Nennweite in mm
PN	Nenndruck in bar
	Rohrleitungs-dämmung

[illegible]

Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung LBB-Niederlassung Kaiserslautern Rauschenweg 32 67663 Kaiserslautern Telefon: 0631 5357 0 Telefax: 0631 5357 230 E-MAIL: Postfach.Kaiserslautern@LBBnet.de		 L · B · B													
PROJEKTMANAGEMENT		BAUMASSNAHME													
PROJEKTELEITUNG		RPTU KL, Trinkwasser-Löschwasserversorgung, Instandhaltung													
PROJEKTBEBEITUNG		PLANBEZEICHNUNG													
A/I		Übergabestation 1 Technische Ausrüstung Grundriss Schnitte und Details Grundriss E-technik													
		<table border="1"> <tr> <td>L-NR.</td> <td>0001</td> <td>WE</td> <td>764</td> </tr> <tr> <td colspan="4">F-PROJ.</td> </tr> <tr> <td colspan="4">FORMAT DIN A0 / 1189,00mm x 841,00mm</td> </tr> </table>		L-NR.	0001	WE	764	F-PROJ.				FORMAT DIN A0 / 1189,00mm x 841,00mm			
L-NR.	0001	WE	764												
F-PROJ.															
FORMAT DIN A0 / 1189,00mm x 841,00mm															