

Übersichtsplan Leitungsführung Solarcarports Umwelt-Campus Birkenfeld


Kabelgraben Teilstrecke A1
Teilstrecken:
- 5m Pflaster
- 60m Grünfläche
Breite: 800mm
Tiefe: 1000mm
Kabel auf Sandbettung ca. 800 tief

Gruppe Kabelverteilerschränke

Durchführung Gebäude (Kriechkeller)
6m

Kabelgraben Teilstrecke A2
Teilstrecken:
- 5m Pflaster
- 5m Abgefängene Böschung
- 170m Grünfläche
Breite: 800mm
Tiefe: 1000mm
Kabel auf Sandbettung ca. 800 tief

Kabelgraben Strecke B
Teilstrecken:
- 200m Pflaster
- 80m Grünfläche
Breite: 800mm
Tiefe: 1000mm
Kabel auf Sandbettung ca. 800 tief

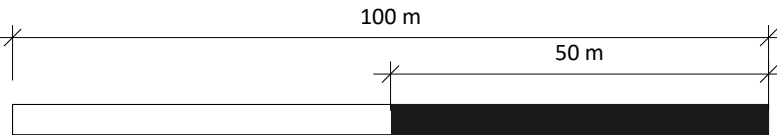

1:1000