






ELEKTROINSTALLATION
STARKSTROM-ANLAGEN

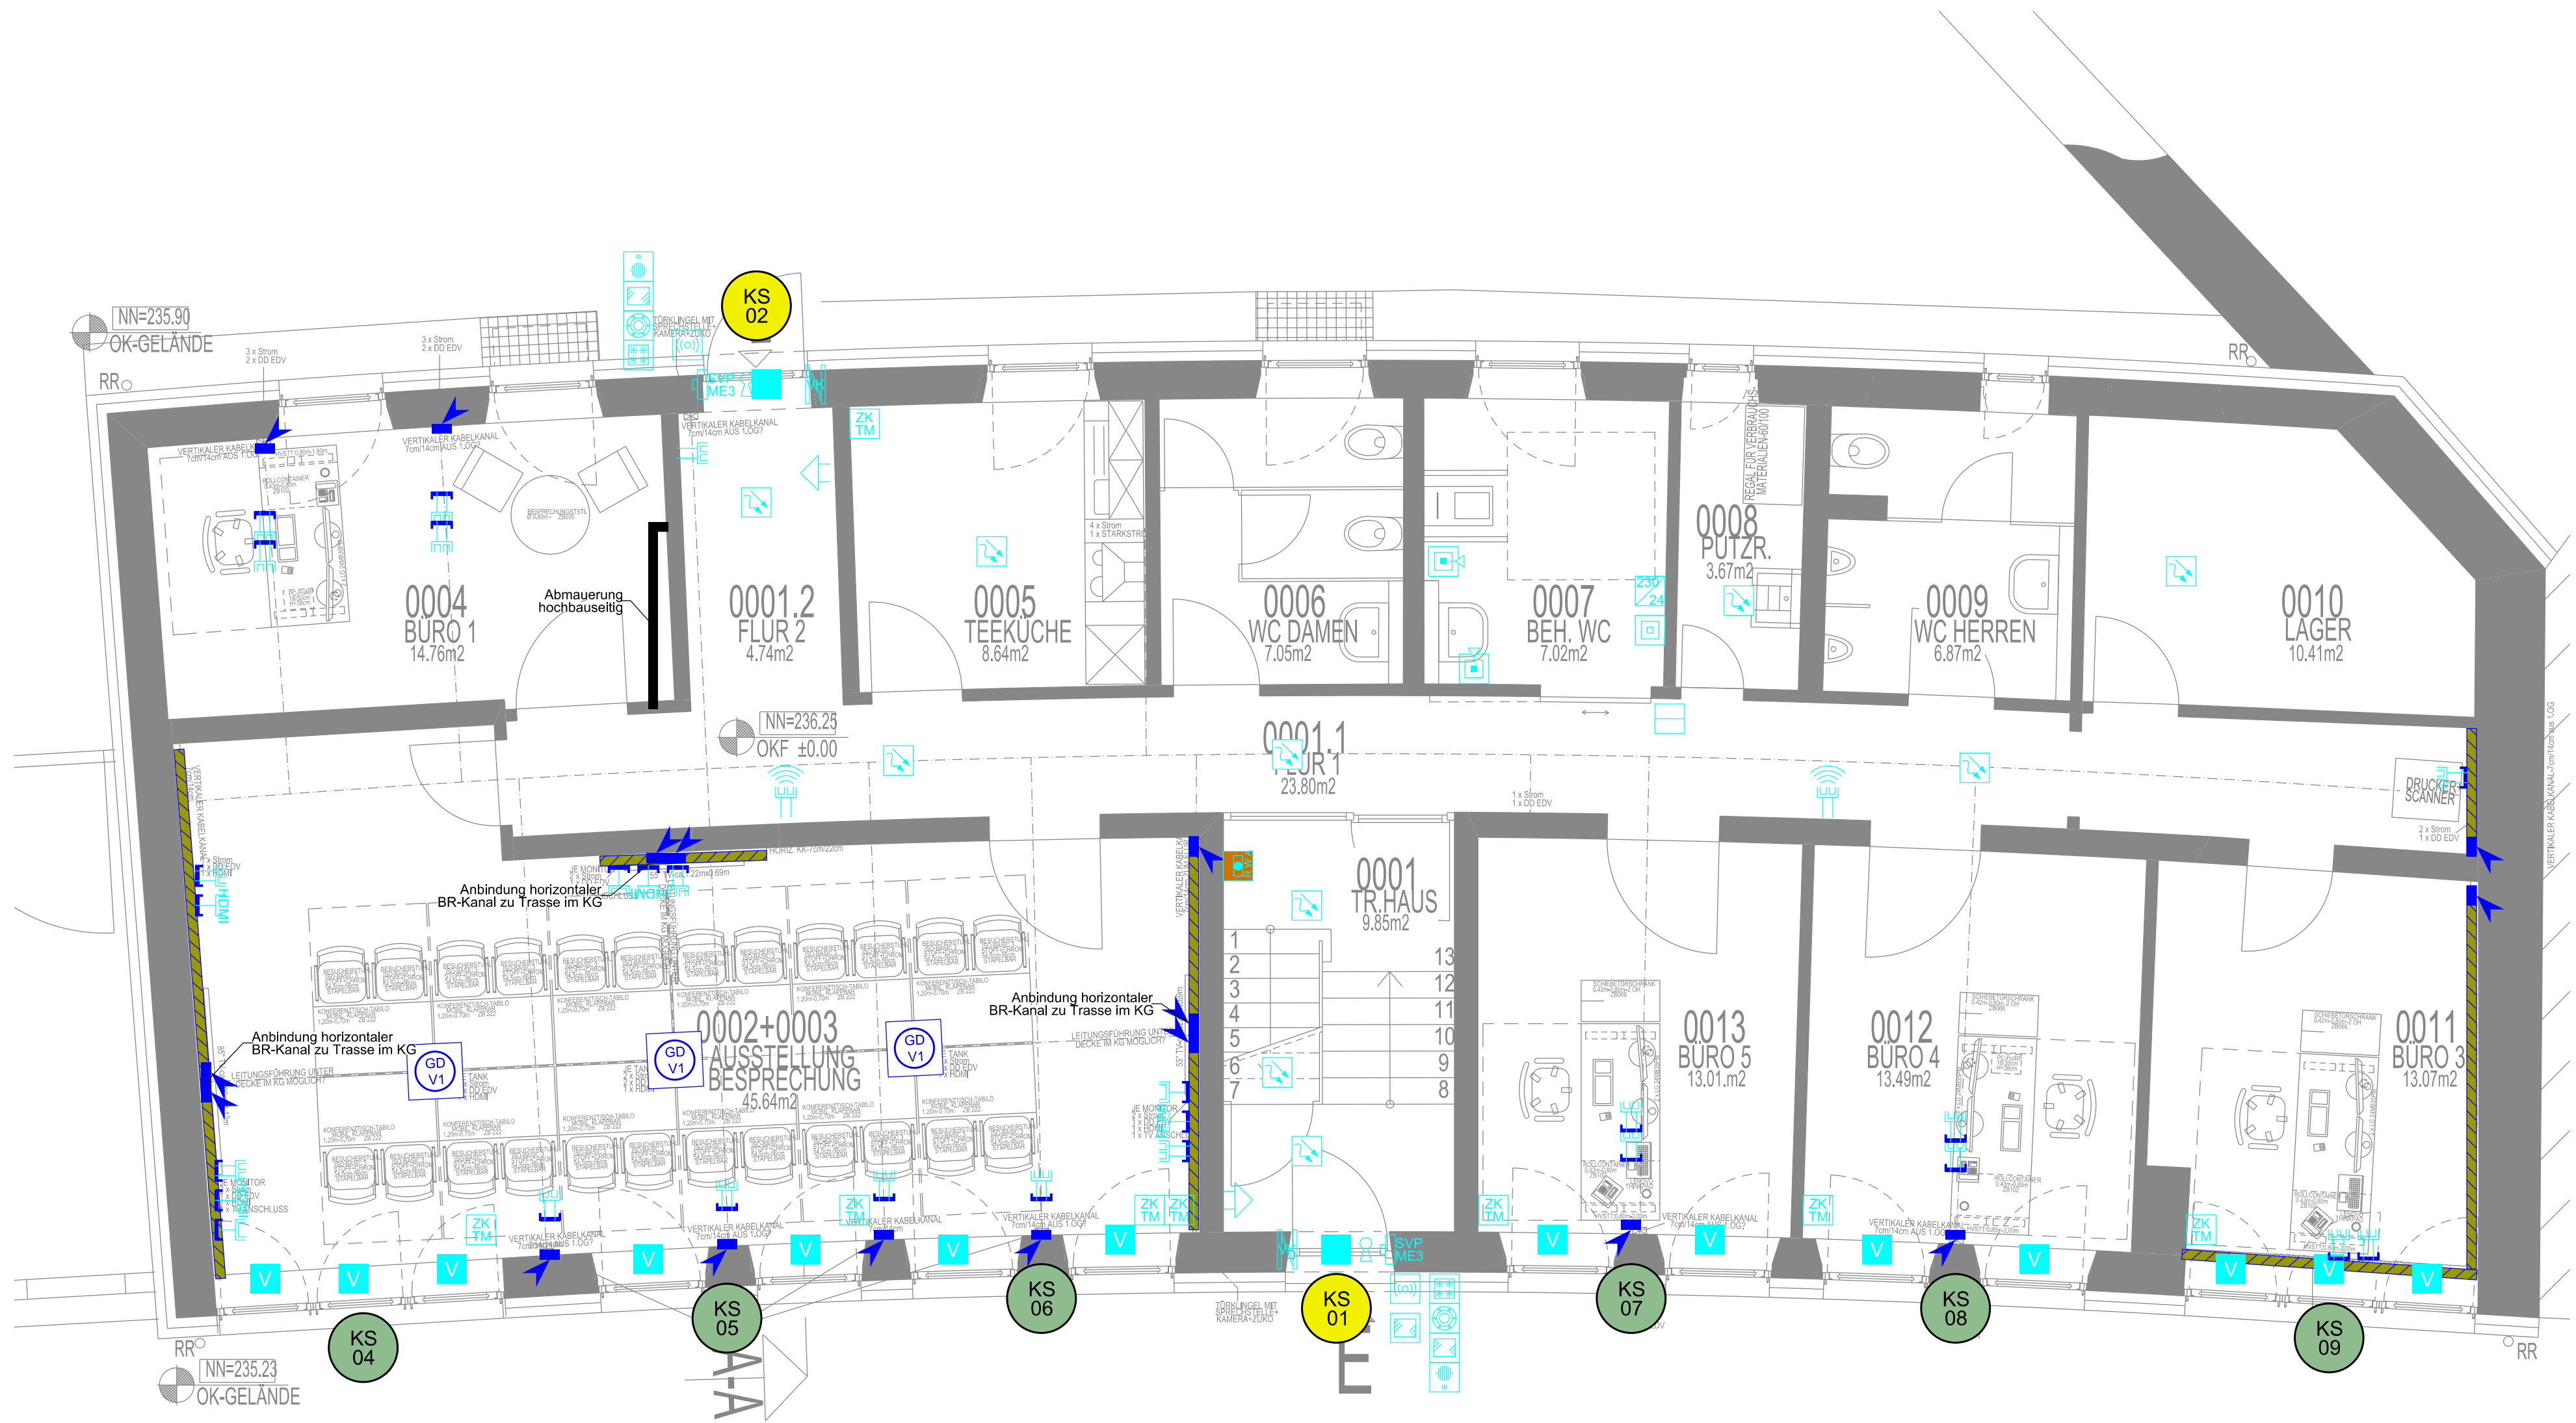

ELEKTROINSTALLATION
FM- + IT-ANLAGEN

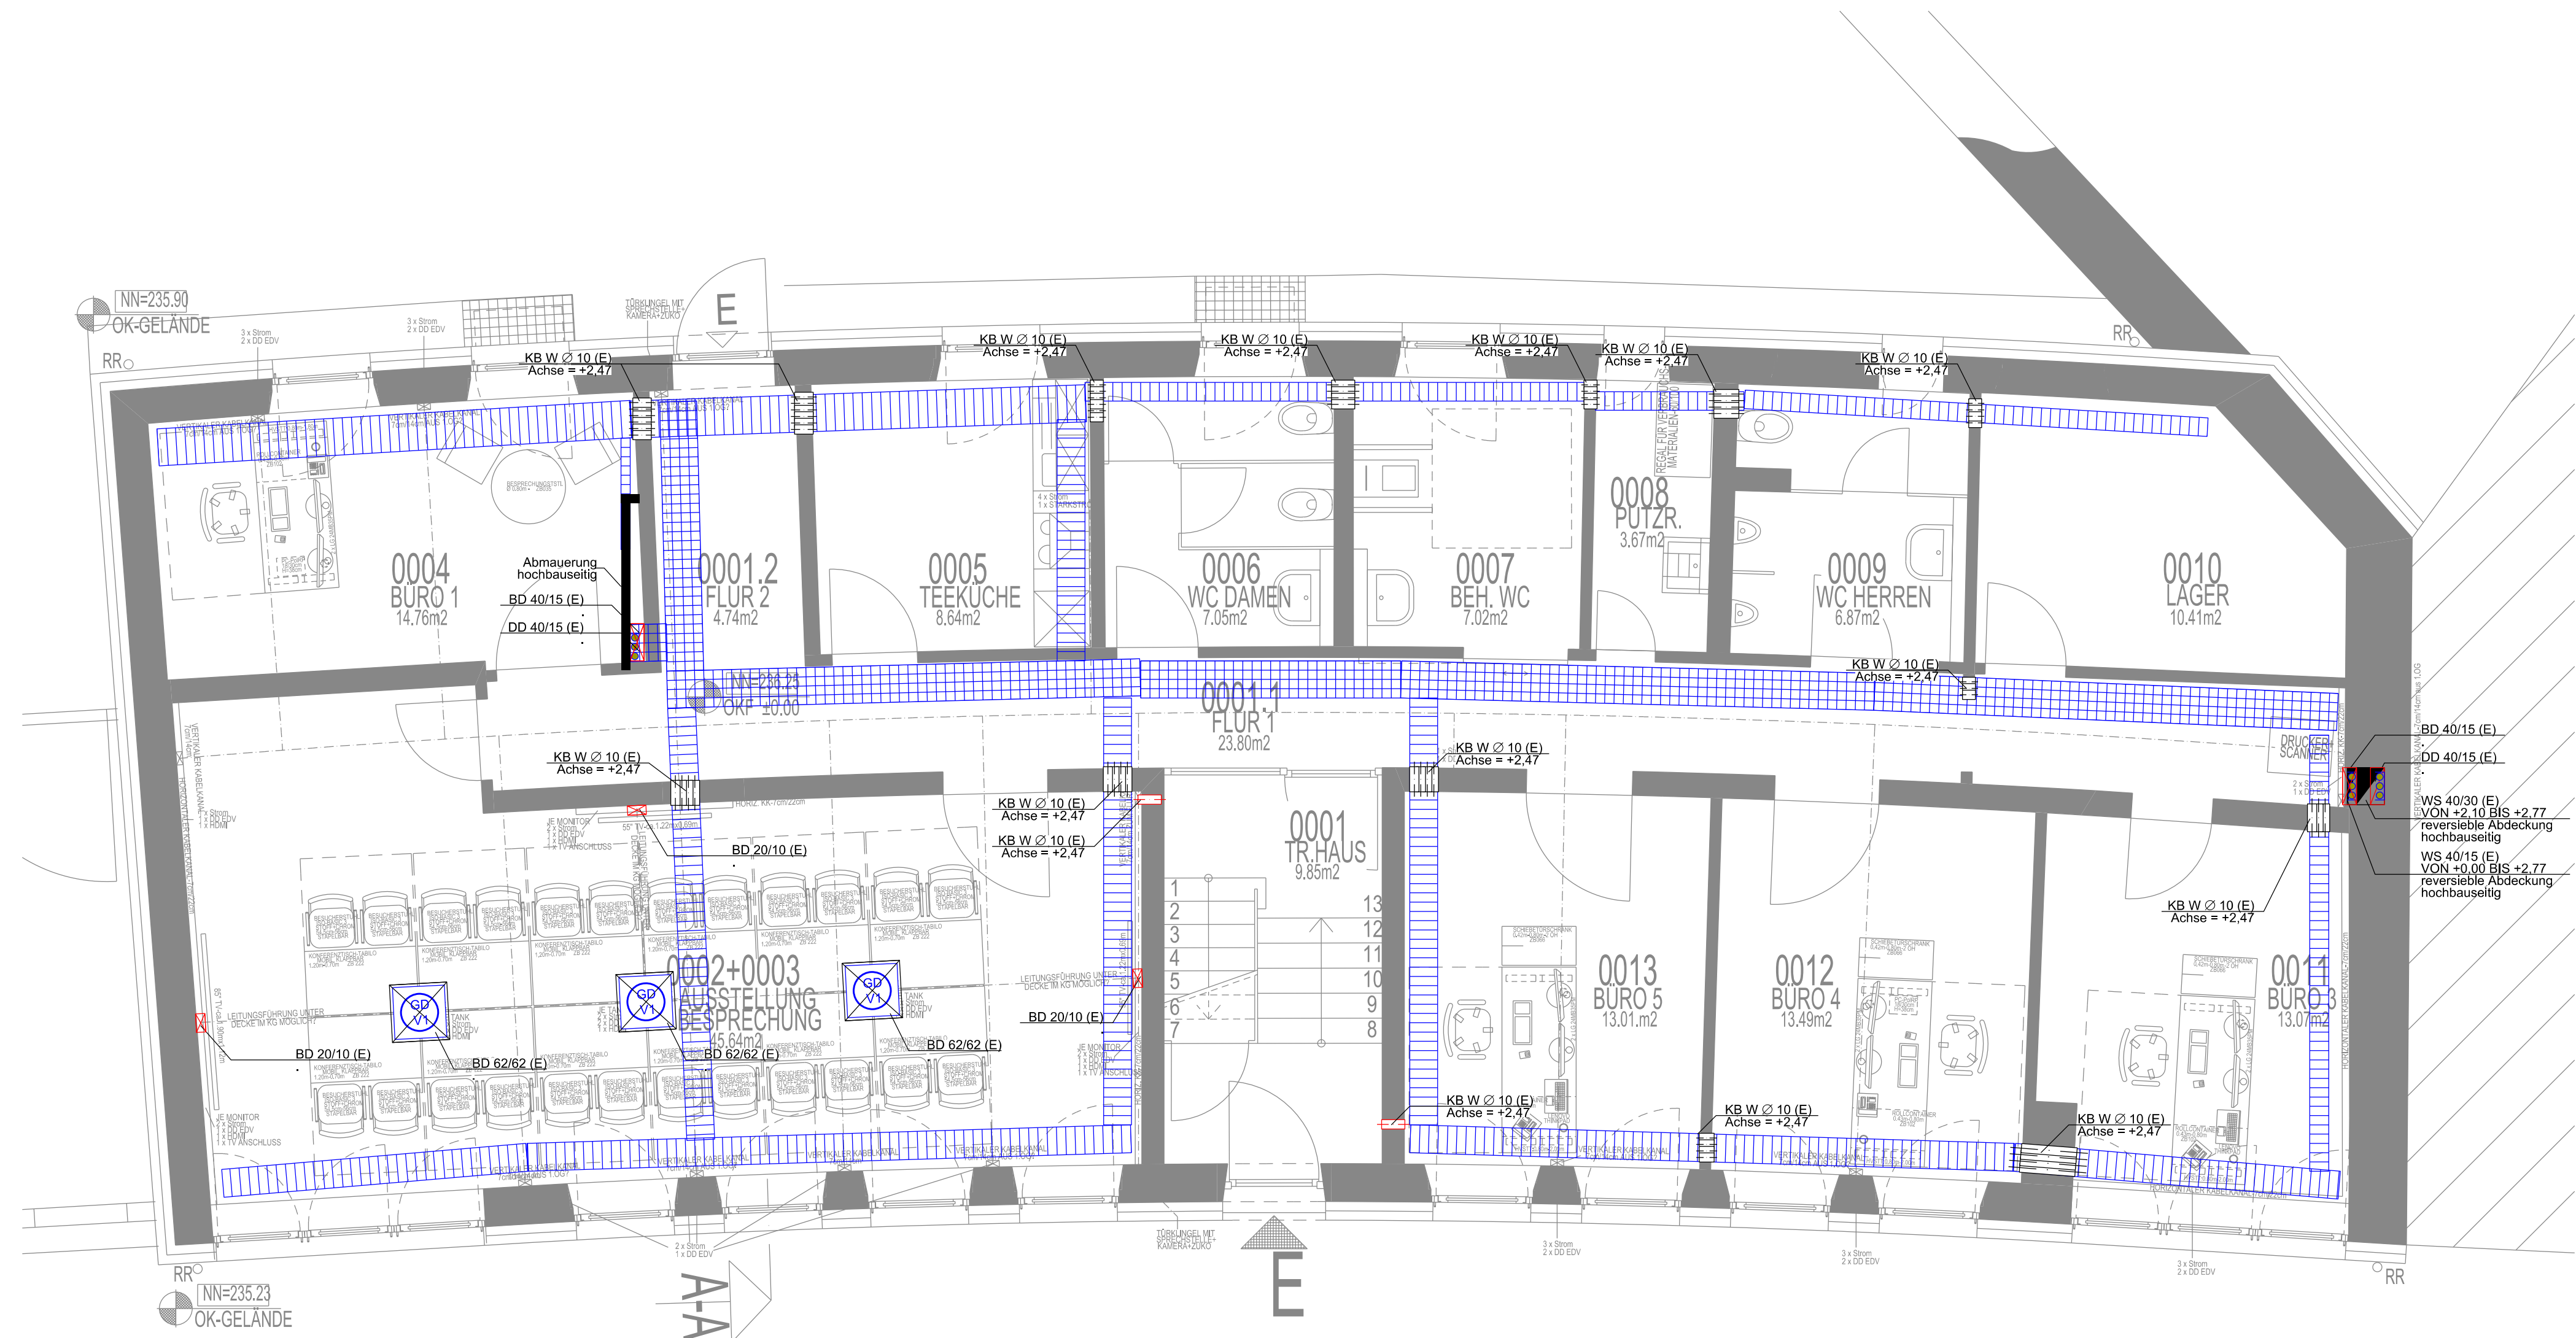

ELEKTROINSTALLATION
TRASSEN + AUSSPARUNGEN

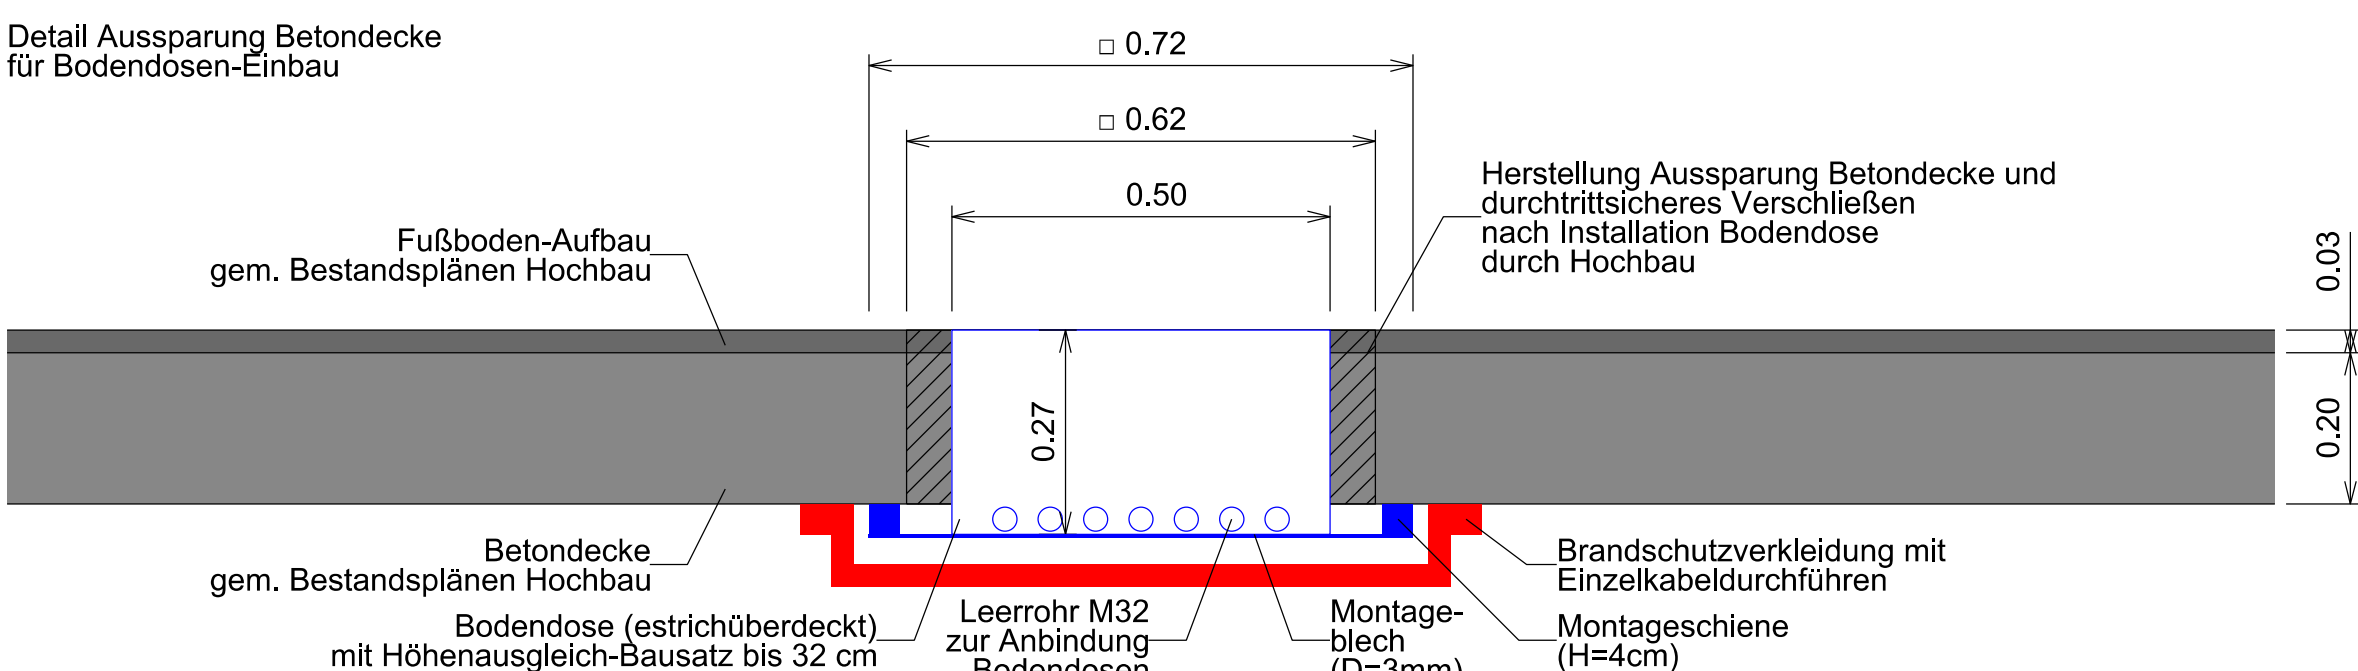

Legende Starkstrom-Anlagen

- Einbaudownlight LED 1x15W DALI
- Einbauleuchte LED 33W DALI IP20 BAP
- Anbauleuchte LED 29W IP54
- Anbauleuchte LED 30W IP66
- Außen-Wandleuchte LED 21,5W, symm., IP55
- Fluter asymmetrisch LED, 48W / 52W, DALI
- Fluchtwegakogrammleuchten (Einzelbatterie)
- Fluchtwegakogrammleuchten IP54 (Einzelbatterie)
- Notlichtsoll 4W Einbau / Anbau (Einzelbatterie)
- KNX-Taster 2-fach (Bel.)
- 2-fach (Bel. + Jalousie)
- Taster-Universalschaltstelle 2-fach
- Ausgang Zlich
- Taster mit integriertem KNX-Tasteringang, AP, IP44
- KNX Präsenzmelder Wand / Decke / Wand IP54
- KNX touch panel
- KNX-Wetterstation
- Steckdose 1-fach, 2-fach 230V
- Steckdose 1-fach, 2-fach 230V mit Klappdeckel IP44
- Steckdose 1-fach, 2-fach 230V (BR-Kanal)
- Steckdose 2-fach 230V, davon 1 mit USB-Anschlussmöglichkeit
- Steckdose 2-fach 230V (BR-Kanal), davon 1 mit USB-Anschlussmöglichkeit
- Steckdose 1-fach, 2-fach 230V mit Klappdeckel IP44, AP
- Anmerkungen zu Steckdosen:
- AB: Abzugsheide
- BO: Backofen
- DE: Durchlauferhitzer
- EA: elektron. Armatur
- EAL: Elektroarm
- HK: Heizkörper
- HR: Heizregler
- HY: Hygienespülung
- KM: Kaffeemaschine
- KS: Küschenschrank
- LU: Lüftungsgitter
- ML: Modellleuchte
- MW: Mikrowelle
- NG: Netzeingang
- SS: Spülgerät
- SM: Spülmaschine
- TK: Trockner
- TR: Trockner
- WM: Waschmaschine
- a = z: Schaltkreis
- Anordnung Steckdosen Teeküchen s. Detailskizze Teeküchen Architektur
- CEE-Steckdose 400V 16A, 32A
- Herdanschluss
- Anschluss 230V, 400V
- Motor (genaue Anschlusslage s. Leistungsplanung Hochbau, Leistungsplanung Hochbau)
- Potenzialausgleichsschiene
- Anschluss Fußboden-Erdung
- Erdungsanschluss
- Stromkreisbezeichnungen:
- GRV-F: - Gebäudeschaltverteilung
- UV 01: - UV KG
- UV 02: - UV EG
- UV 03: - UV DG
- UV 04: - UV DG
- UV 05: - UV DG
- UV 06: - UV DG
- UV 07: - UV DG
- UV 08: - UV DG
- UV 09: - UV DG
- UV 10: - UV DG
- UV 11: - UV DG
- UV 12: - UV DG
- UV 13: - UV DG
- UV 14: - UV DG
- UV 15: - UV DG
- UV 16: - UV DG
- UV 17: - UV DG
- UV 18: - UV DG
- UV 19: - UV DG
- UV 20: - UV DG
- UV 21: - UV DG
- UV 22: - UV DG
- UV 23: - UV DG
- UV 24: - UV DG
- UV 25: - UV DG
- UV 26: - UV DG
- UV 27: - UV DG
- UV 28: - UV DG
- UV 29: - UV DG
- UV 30: - UV DG
- UV 31: - UV DG
- UV 32: - UV DG
- UV 33: - UV DG
- UV 34: - UV DG
- UV 35: - UV DG
- UV 36: - UV DG
- UV 37: - UV DG
- UV 38: - UV DG
- UV 39: - UV DG
- UV 40: - UV DG
- UV 41: - UV DG
- UV 42: - UV DG
- UV 43: - UV DG
- UV 44: - UV DG
- UV 45: - UV DG
- UV 46: - UV DG
- UV 47: - UV DG
- UV 48: - UV DG
- UV 49: - UV DG
- UV 50: - UV DG
- UV 51: - UV DG
- UV 52: - UV DG
- UV 53: - UV DG
- UV 54: - UV DG
- UV 55: - UV DG
- UV 56: - UV DG
- UV 57: - UV DG
- UV 58: - UV DG
- UV 59: - UV DG
- UV 60: - UV DG
- UV 61: - UV DG
- UV 62: - UV DG
- UV 63: - UV DG
- UV 64: - UV DG

Legende FM- + IT-Anlagen

- Daten-Steckdose 2x RJ45
- Daten-Steckdose 2x RJ45 (BR-Kanal)
- Daten-Steckdose 2x RJ45 (AP)
- SA: stand alone
- Die Bezeichnung der Datensteckdose im jeweiligen Raum erfolgt von der Tür aus gesehen im Uhrzeigersinn.
- Antennensteckdose, Antennensteckdose (BR-Kanal)
- HDMI-Anschluss Beamer, HDMI-Anschluss Beamer (BR-Kanal)
- WLAN-Anschluss unter Aufhängedekel
- 1x Schuko-Steckdose 230V
- 1x Datensteckdose 2x RJ45
- Datensteckdose Fassade für Kamera-Anschluss (Montagehöhe ca. 3,50 m)
- RWA-Taster
- RWA-Lüftungstaster
- RWA-Antrieb
- automatischer Melder BMA (Aufstellung auf BMA-F 1 KG)
- Tür-Zu-Taster (OTS)
- Zugschalter Behindertennur
- Rufabstiller Behindertennur
- Rufsignalleuchte Behindertennur
- Netzgerät Behindertennur
- berührungloser Kartenleser
- Türmodul
- akustischer Alarmgeber für örtlichen Offenfallsalarm
- Sprechtermemorial LED-Beleuchtung
- Sprechtermemorial Kamera
- Sprechtermemorial Multifunktionsdisplay
- Sprechtermemorial Lautsprecher + Mikrofon
- Tür-Auf-Taster
- Selbstverriegelndes 3-Punkt-Panikschloss mit Zustandsüberwachung, motorischer Einriegelung (Kauf außen, Drücker innen)
- Selbstverriegelndes 2-Punkt-Panikschloss mit Zustandsüberwachung, motorischer Einriegelung (Kauf außen, Drücker innen)
- Selbstverriegelndes 2-Punkt-Panikschloss mit Zustandsüberwachung, einpunktiger Nuss (Drücker beidseitig)
- Riegelkontakt
- Magnetkontakt
- Vorriegelungskontakt Fenster
- verdeckter Kabelübergang
- Türbezeichnung
- Fensterbezeichnung

Legende Trassen + Aussparungen

- Kabeltrasse
- Kabelhalter (Metall, brandschutzfrei)
- Stahltrasse mit Unterstützungsmaßnahme
- Brüstungskanal
- Installationskanal (Montage an Rönndekel)
- Brüstungskanal senkrecht AP
- estrichbündiger Fußbodenkanal
- Zugklose
- estrichbündige Einbaueinheit für 3 Installationsgeräte (1x 1U, 2x Schuko-Steckdose 230V, 2x LAN-Doppelsteckdose 2x RJ45, 1x HDMI zu Monitor/TV-Gerät, 3x Reserve)
- Wanddurchbruch
- Branddurchbruch mit Brandschott S90
- Brandschott Decke S90
- Brandschott Boden S90
- Wandschütz
- Kernbohrung
- Kernbohrung mit Brandschott S90
- Brandschutzkanal

GRAPHISCHER MASSTAB

GRAPHIC SCALE

50cm 1m 2 3 4 5m

1' 2' 3' 5' 10' 15' 1:50

INDEX ÄNDERUNG / ERGÄNZUNG

BEARBEITER

DATUM

VORBEREITUNG DER VERGABE

Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung

LBB-Niederlassung Kaiserslautern

Rauchweg 32
67663 Kaiserslautern
Telefon: 0631 5357 0
Telefax: 0631 5357 230
E-MAIL: Postfach.Kaiserslautern@LBBnet.de

PROJEKTMANAGEMENT

April 2026

PROJEKTLEITUNG

April 2026

PROJEKTBEARBEITUNG

April 2026

A/1

BAUMASSNAHME

Herrichten eines ehemaligen Dienstwohngebäudes Kanalstraße, Polizeinspektion 1, Kaiserslautern Gaustraße

PLANBEZEICHNUNG

ELEKTROINSTALLATION

ERDGESCHOSS

L-NR. - WE -

F-PROJ.

FORMAT DIN A0

SPR 300201104 60 E 1.02 EAE 00 0050 E002