



Bewehrungsstäbe im Bereich der Aussparungen örtlich schneiden



① 48x8 L=0,99 m 	② 9x12 L=6,00 m 	③ 30x10 L=5,60 m 	④ 53x8 L=1,18 m 	⑤ 24x10 L=1,88 m 	⑥ 12x8 L=9,00 m 	⑦ 332x8 L=1,38 m 	⑧ 100x10 L=1,40 m 	⑨ 20x8 L=1,20 m 	⑩ 14x8 L=1,50 m 	⑪ 2x12 L=12,00 m 	⑫ 2x12 L=3,70 m 	⑬ 4x12 L=6,60 m 	⑭ 4x12 L=6,20 m 	⑮ 10x12 L=4,00 m
⑯ 2x12 L=9,40 m 	⑰ 4x12 L=3,70 m 	⑱ 8x12 L=5,30 m 	⑲ 20x12 L=1,20 m 	⑳ 8x8 L=1,60 m 	㉑ 16x10 L=12,00 m 	㉒ 234x8 L=0,70 m 	㉓ 8x12 L=5,85 m 	㉔ 4x12 L=1,40 m 	㉕ 4x12 L=6,70 m 	㉖ 16x8 L=2,00 m 	㉗ 6x8 L=1,17-1,77 m 	㉘ 16x10 L=3,00 m 	㉙ 8x8 L=1,20 m 	㉚ 14x8 L=1,80 m
㉛ 10x8 L=4,20 m 	㉜ 6x8 L=1,05 m 	㉝ 4x8 L=1,46 m 	㉞ 3x8 L=1,22 m 	㉟ 18x8 L=3,00 m 	㊱ 4x12 L=3,10 m 	㊲ 16x8 L=0,86 m 	㊳ 90x8 L=1,40 m 	㊴ 2x10 L=5,50 m 	㊵ 3x8 L=0,92 m 	㊶ 4x12 L=1,80 m 	㊷ 3x12 L=1,50 m 	㊸ 11x8 L=0,44 m 	㊹ 4x8 L=1,00 m 	㊺ 4x8 L=1,00 m

Beton

Betongüte: C30/37

Betonstahl: B 500 (A)

Profilstahl:

Nichtrostender Stahl:

Holz Gkl.:

Bodenpressung:

BIEGEANWEISUNG

gemäß DIN EN 1992-1-1 / NA: 2011-01 Tab. NA.8.1
bei Betonstahl 500 S

>10 cm und >7 ds

10ds

>5 cm und >3 ds

15ds

<5 cm und <3 ds

20ds

Stahlteile
Betondeckung

ds

< 20

4ds

20-28

7ds

dbr

Schlaufen, Bügel
Haken, Winkelhaken

Aufbiegen
Krümmungen

dbr

24

BETONDECKUNG, EXPOSITIONS- UND FEUCHTIGKEITSKLASSEN

Bauteile	Expositionsklasse	Feuchtigkeitssklasse	Verlegemaß c, (cm)	Vorhaltenmaß δ _{min} , (cm)
Wände	innen	WO	2,5	1,0
	außen		2,5	1,0
Unterzüge	innen	WO	2,5	1,0
	oben		3,5	1,5
	seitlich		2,5	1,0

Dieser Plan gilt nur für die Bewehrung. Alle Maße sind am Bau zu prüfen!

Datum / date


27.11.2023

Jan

Freigabe Prüfingenieur / approval by proofing engineer

24.11.2023

This drawing is equal to the drawing proofed and released for construction by the german proofing engineer, comments have been incorporated.

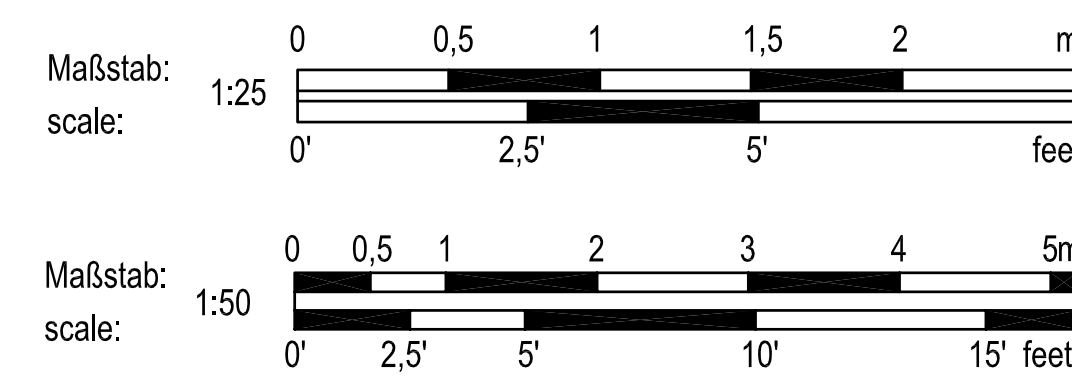[illegible]