

Zur Beachtung!
 Der Verlauf der außer Betrieb
 gebrachten Leitung wurde in der Lage mittels
 durch Fr. Essig, BWV,
 und abgesteckt.
 Der Verlauf wurde von
 der Wertberechnung
 der Lage können
 nicht möglich sein.
 (ca. 30 m)


gepl. Trasse im Schotterweg
 WV-Leitung DN 200 GGG
 Achtung
 - Kabel und Leitungen im Beilauf
 laut Planauskunft Netze BW keine 20 KV
 - kein Weggrundstück vorhanden

Spülbohrung
 durch die
 Straße L524

gepl. Trasse im Weggrundstück
 WV-Leitung DN 200 GGG
 Achtung ganze Trasse
 - Kabel im Beilauf
 laut Planauskunft Netze BW keine 20 KV

Kopfloch
 Abtrennung best. Leitung
 Genau Lage der Abtrennung
 ist noch festzulegen

Legende:
 Trasse 1 —
 Länge 840 m davon 840 m Kabel im Beilauf

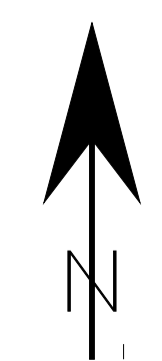

STADTWERKE BUCHEN

Projekt Erneuerung Fallleitung Wagenschwend
 Plantyp Ausführungsplanung
 Maßstab 1:1250 Erstellt von Thomas Erstellt am 15.04.2026