




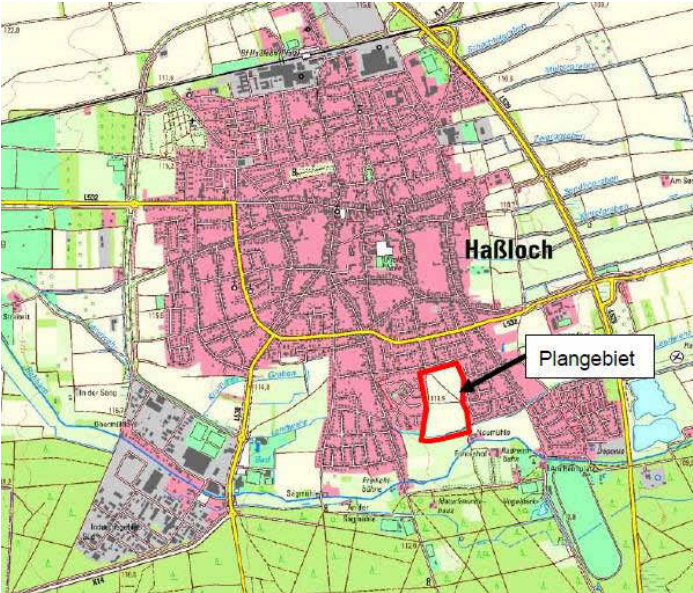


Hinweise:
Alle Leitungen müssen mit Dämmung gem. DIN und GEG ausgeführt werden.

| | |
|---|----------------------|
|  | NYY-J 5 x 10 mm² |
|  | NYY-J 5 x 16 mm² |
|  | NYY-J 5 x 35 mm² |
|  | Solarleitung 1x4 mm² |
|  | Verteiler |

| | | | | |
|-------|---|------------|---------|------------|
| 3 | Anpassung und Ergänzung nach finaler Abstimmung | kko | | 17.04.2026 |
| 2 | Anpassung Schema | nru | | 18.02.2026 |
| 1 | Ausführungsplanung | edü | | 26.11.2025 |
| 0 | Planerstellung | edü | | 11.04.2025 |
| Index | Art der Änderung | Gezeichnet | Geprüft | Datum |



Bauvorhaben: VG Haßloch Neubau Kita

Müller-Thurgau-Straße
67454 Haßloch

Bauherr: Gemeindeverwaltung Haßloch

Rathausplatz 1
67454 Haßloch



Gemeinde Haßloch

Architekt: Werkgemeinschaft Landau Sebastian
Seemüller PartGmbH
Georg-Friedrich-Dentzel-Str. 11
76829 Landau

Werkgemeinschaft
Landau

Architektur
Innenarchitektur

Benennung: Schema
Stromversorgung

Projektnummer:
H2317

Zeichnungsnummer:

Projektphase:
LP5

ipk-H2317-LP5-

Maßstab:
1 : 1

440_450_460-XX-5201-3

Ingenieurgesellschaft für Planung
und Konstruktion mbH



Am Taubenfeld 39

69123 Heidelberg

Tel. 0 62 21 / 7 39 18-0

E-Mail. Info@ipkgmbh.de

Obergeschoss

Erdgeschoss

