



Estrichübersicht

— Bewegungsfuge
— Scheinfuge

Zement-Heizestrich CT-C40-F5-S75 H55

Zement-Heizestrich CT-C40-F5-S65 H45

Zementestrich CT-C40-F5-S65

Zementestrich CT-C40-F5-S75

Zement-Heizestrich CT-C40-F5-S65 H45

Zementestrich CT-C40-F5-S120 als Verbundestrich

Zementestrich CT-C40-F5-S200 als Verbundestrich

BA1

Aufbau Bodenplatte Linoleum
Bodenbelag Linoleum 580 mm
Falten nach Angabe AG
Grunderstellung, Spachtelung, Klebstoff 2,5 mm
Zementestrich als Heizestrich CT-C40-F5-S75 H55
Heizestrich
Rohrtrichter/Noppenplatte (durch Heizungsbauer)
PE-Folie
Estsch-Dämmplatte Steinwolle Dyn. Steifigkeit $\leq 8 \text{ MN/m}^2$ (Zusammenrückbarkeit $\leq 5 \text{ mm}$)
Ausgleichsschichtung Steinwolle (Zusammenrückbarkeit $\leq 5 \text{ mm}$)
Ausgleichsschichtung Steinwolle (Zusammenrückbarkeit $\leq 5 \text{ mm}$)
als gebundene Schüttung
Bodenabdichtung Bitumen-schwefelbahn gem. DIN 18533 u. DIN EN 13 970 (Wasseremerkungsklasse W 1.2-E nach Bodengutachten)
VBO-S4-HL
Bodenplatte Stahlbeton C25/30 250 mm
XC2 WF (außen), XC1 W0 (innen)
Trennlage PE-Folie 2-lagig
Perimeterdämmung XPS WLG 035
Saubereckschicht aus Sand-Kies-Polster
Untergrund/Auflage gem. Bodengutachten als kapillarbrechende Schicht

BA1.1

Aufbau Bodenplatte Fliesenbelag
Bodenbelag Fliese B 60/30 10 mm
Spachtelung, Dämmabdeckung gem. Wasseremerkungsklasse
Dünnputzkleber 5 mm
Zementestrich als Heizestrich CT-C40-F5-S65 H45
Heizestrich
Rohrtrichter/Noppenplatte (durch Heizungsbauer)
PE-Folie
Estsch-Dämmplatte Steinwolle Dyn. Steifigkeit $\leq 8 \text{ MN/m}^2$ (Zusammenrückbarkeit $\leq 5 \text{ mm}$)
Ausgleichsschichtung Steinwolle (Zusammenrückbarkeit $\leq 5 \text{ mm}$)
Ausgleichsschichtung Steinwolle (Zusammenrückbarkeit $\leq 5 \text{ mm}$)
als gebundene Schüttung
Bodenabdichtung Bitumen-schwefelbahn gem. DIN 18533 u. DIN EN 13 970 (Wasseremerkungsklasse W 1.2-E nach Bodengutachten)
VBO-S4-HL
Bodenplatte Stahlbeton C25/30 250 mm
XC2 WF (außen), XC1 W0 (innen)
Trennlage PE-Folie 2-lagig
Perimeterdämmung XPS WLG 035
Saubereckschicht aus Sand-Kies-Polster
Untergrund/Auflage gem. Bodengutachten als kapillarbrechende Schicht

BA1.2

Aufbau Bodenplatte Fliesenbelag
Bodenbelag Fliese B 60/30 10 mm
Spachtelung, Dämmabdeckung gem. Wasseremerkungsklasse
Dünnputzkleber 5 mm
Zementestrich als Heizestrich CT-C40-F5-S65 H45
Heizestrich
Rohrtrichter/Noppenplatte (durch Heizungsbauer)
PE-Folie
Estsch-Dämmplatte Steinwolle Dyn. Steifigkeit $\leq 8 \text{ MN/m}^2$ (Zusammenrückbarkeit $\leq 5 \text{ mm}$)
Ausgleichsschichtung Steinwolle (Zusammenrückbarkeit $\leq 5 \text{ mm}$)
Ausgleichsschichtung Steinwolle (Zusammenrückbarkeit $\leq 5 \text{ mm}$)
als gebundene Schüttung
Bodenabdichtung Bitumen-schwefelbahn gem. DIN 18533 u. DIN EN 13 970 (Wasseremerkungsklasse W 1.2-E nach Bodengutachten)
VBO-S4-HL
Bodenplatte Stahlbeton C25/30 250 mm
XC2 WF (außen), XC1 W0 (innen)
Trennlage PE-Folie 2-lagig
Perimeterdämmung XPS WLG 035
Saubereckschicht aus Sand-Kies-Polster
Untergrund/Auflage gem. Bodengutachten als kapillarbrechende Schicht


BA1.3

Aufbau Bodenplatte Technikraum
Technikraum 15/20/30
Gütematte
Wärmeisolation
Zementestrich als Heizestrich CT-C40-F5-S75 H55
Heizestrich
Rohrtrichter/Noppenplatte (durch Heizungsbauer)
PE-Folie
Estsch-Dämmplatte Steinwolle Dyn. Steifigkeit $\leq 8 \text{ MN/m}^2$ (Zusammenrückbarkeit $\leq 5 \text{ mm}$)
Ausgleichsschichtung Steinwolle (Zusammenrückbarkeit $\leq 5 \text{ mm}$)
Ausgleichsschichtung Steinwolle (Zusammenrückbarkeit $\leq 5 \text{ mm}$)
als gebundene Schüttung
Bodenabdichtung Bitumen-schwefelbahn gem. DIN 18533 u. DIN EN 13 970 (Wasseremerkungsklasse W 1.2-E nach Bodengutachten)
VBO-S4-HL
Bodenplatte Stahlbeton C25/30 250 mm
XC2 WF (außen), XC1 W0 (innen)
Trennlage PE-Folie 2-lagig
Perimeterdämmung XPS WLG 035
Saubereckschicht aus Sand-Kies-Polster
Untergrund/Auflage gem. Bodengutachten als kapillarbrechende Schicht


BA1.4

Aufbau Bodenplatte Saubereckschicht
Saubereckschicht 15/20/30
Gütematte
Wärmeisolation
Zementestrich als Heizestrich CT-C40-F5-S75 H55
Heizestrich
Rohrtrichter/Noppenplatte (durch Heizungsbauer)
PE-Folie
Estsch-Dämmplatte Steinwolle Dyn. Steifigkeit $\leq 8 \text{ MN/m}^2$ (Zusammenrückbarkeit $\leq 5 \text{ mm}$)
Ausgleichsschichtung Steinwolle (Zusammenrückbarkeit $\leq 5 \text{ mm}$)
Ausgleichsschichtung Steinwolle (Zusammenrückbarkeit $\leq 5 \text{ mm}$)
als gebundene Schüttung
Bodenabdichtung Bitumen-schwefelbahn gem. DIN 18533 u. DIN EN 13 970 (Wasseremerkungsklasse W 1.2-E nach Bodengutachten)
VBO-S4-HL
Bodenplatte Stahlbeton C25/30 250 mm
XC2 WF (außen), XC1 W0 (innen)
Trennlage PE-Folie 2-lagig
Perimeterdämmung XPS WLG 035
Saubereckschicht aus Sand-Kies-Polster
Untergrund/Auflage gem. Bodengutachten als kapillarbrechende Schicht


Detail Estrichtrennung Türbereich Gruppen- und Nebenräume

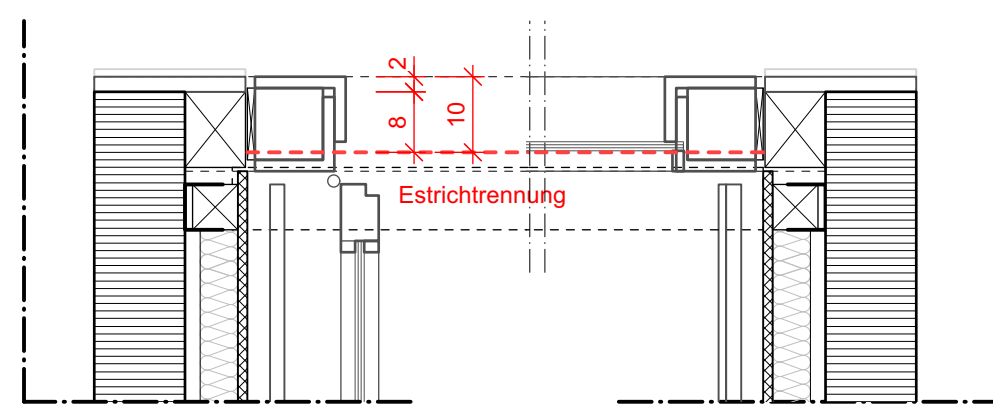


Detail Bereich Kühltafel

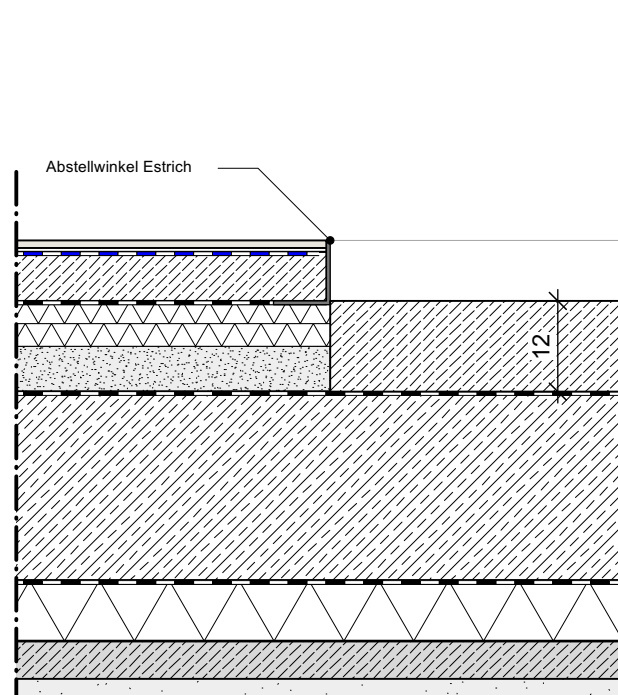


Detail Bereich Mobile Trennwand

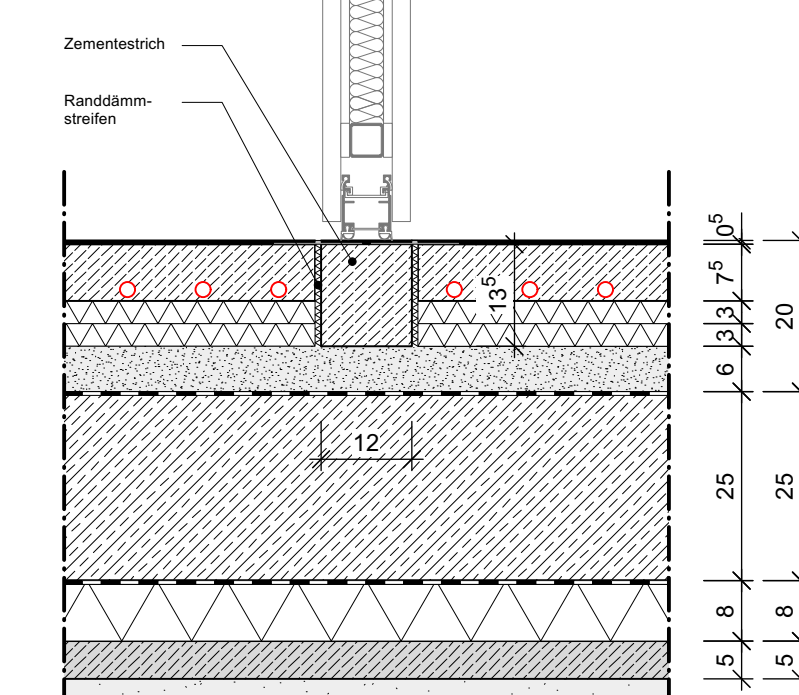

Detail Bereich Tür

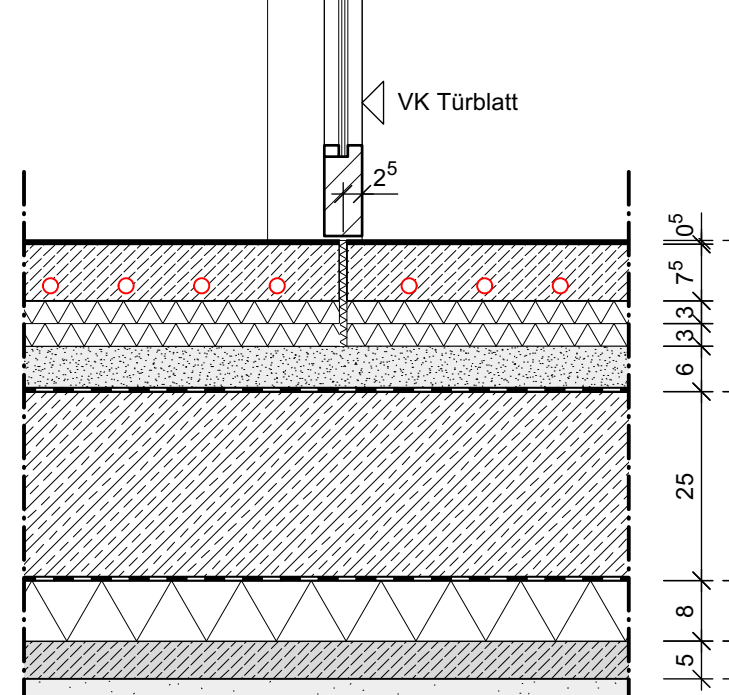

Detail Estrichabstärkung Bereich Bodenrinnen

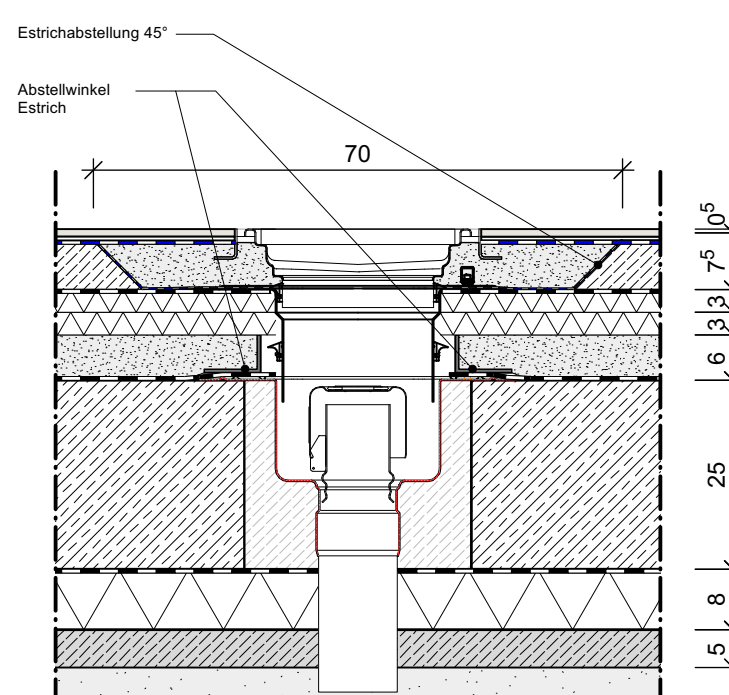

Vorabzug - 10.04.2026

Plantand	Ausführungsplanung
Bauvorhaben	Kita Häßloch Müller-Thurgau-Straße, Flr-Stk. 14941, 14942 67454 Häßloch
Bauherrschaft	Gemeindeverwaltung Häßloch Vertr. d. Tobias Meyer Rathausplatz 1 67454 Häßloch
Planinhalt	Übersicht Erdgeschoss Estricharbeiten
Plan Nr.	5-08-AA-GR-EG-701
Projektnummer	2322
Projektnummer	1,6059 / 0,8409
Platz	202111_2022_04_08_0000